

Byggherre ARH Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH		
Dato/tid: 10 apr. 2025 09:30	Lokasjon:	
Ansvarlig Ingrid Halvorsen		Klassifiseringskode
Beskrivelse Møteserie, pulje 3.2 medvirkning i funksjonsprosjektet		Neste møte i serien
Minutes of Meeting ID: 305554		
01 ☐	Velkommen og presentasjon av deltakere i møtet Gruppeleder ønsker velkommen Presentasjon av deltakere i møtet, se vedlegg for deltakere	
02 ☐	Agenda, hensikten med møtet og tidsplan for dagen Gruppeleder har utarbeidet en presentasjon som danner utgangspunkt for å presentere agenda, hensikten med møtet og tidsplan for dagen. Denne ligger vedlagt. Oppgaver til gruppen er utsendt i forkant av møtet.	
03 ☐	Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen - RFP, utstyrslister og romskisser Gjennomgang av gruppens kvalitetssikring av romfunksjonsprogram med utstyrslister. Gjennomgang av gruppens kvalitetssikring av romskisser for unike og avledede rom. Alt underlag som blir presentert blir også oversendt skriftlig med de korreksjoner som ble gjort i møtet etter innspill som gruppen ble omforent om. Generelle spørsmål som var utsendt til gruppen ble besvart under møtet, se agendapunkter i referatet. Punktene som blir besvart gjelder: Det er som standard programmert elektronisk blodtrykksapparat i alle undersøkelses- og behandlingsrom. I en god del rom er det bedt om å bytte dette ut med «Pasientovervåking, nivå 1». Dette er en enkel pasientmonitor som ivaretar blodtrykk, puls, temp og enheten kan utvides med ytterligere parametere som SpO2 og rytme. Hvilke rom skal ha standardutrustning og hvilke rom skal ha en mer avansert løsning? Skal alle skap, kassebakke, mobil (artikkel GSA.001.01) byttes ut med fastmonterte av hensyn til sikkerhet i rom der barn behandles, eller kun de rom der dette er meldt i møte 2? Gruppen besvarer dette i utstyrslistene. Gruppen meldte i møte 2 at Sengerom familierom, stort skal ha dobbel bestykning i sykeromskanalen for å ivareta tvillinger. Gruppen bes prioritere to rom som tilrettelegges for dette.	
04 ☐	Oppsummering av aksjoner fra møtet Oppsummering (punkter til arbeidslogg) v/referent. Gruppen har frist for å svare ut aksjonene ved fagkoordinator i OUS, stab utvikling. Frist 25.04.25 kl. 12.00. Se følgende aksjoner ramset opp som punkter her: 10 apr 2025 Thea Ekren Koren Aksjoner fra medvirkningsmøte 10.04.25 Beslutning/aksjon: OUS svarer ut aksjonene fortløpende og senest innen fristen som er gitt i aksjonspunktene vedlagt. Er noe uklart så ta kontakt.	

10 apr 2025 Thea Ekren Koren

Aksjon: Trine Ertzeid frist: 25 apr 2025

Gruppen gir råd om tilgangsstyring dører i Infeksjonspost som har tilkomst til isolater for pasiente

Beslutning/aksjon: Det er ønsket at gruppen gir innspill til funksjonskrav for dørene og deres tilgangsstyring fra innside/utside der døren har adgang inn og ut direkte i pasientrommet. Er det noen særlige krav som bør ivaretas når barn med pårørende oppholder seg i slike rom med adkomst direkte ut/inn. Gruppen gir evt. noen råd om dør og styringen av denne.

25 apr. 2025

Tbm fra OSS EIE: Direkte tilkomst vil utfordre skallsikringen vår. Dersom døren skal benyttes, så må det også være mulig å styre dette via adgangskontrollanlegget. Kortleser på utsiden. Døråpnerknapp på innsiden plassert høyt oppe på veggen slik at barn ikke rekker opp.

Tbm fra MVG Æ: vår anbefaling er at man må ha kortleser med mulighet for å åpne fra begge sider. Kortlesere uten lyd. OBS lyder for pårørende, redusere/unngå unødvendige lyder som for eksempel pipelyder ved kodelås, kortbruk.

Stab utvikling ber om at HSØ PG ser hvordan dette rommet er prosjektert i Infeksjonsenheten på NSA, feks rom: 01.03.074. Her står blant annet: "Mulighet for at pasienten skal kunne gå eller kjøres ut til uteområde (gitt plassering mot fasade).

Nærhet/sambruk, Dør til andre rom:

Sluse, bad og til uteområde (gitt plassering mot fasade).

Kommentar:

Sengetransport fra korridor og inn i rommet, og mulighet for å trille pasient på bære ut til uteområdet.

Stab utvikling ber om en tbm på hvordan HSØ PG NSA har løst dette med ventilasjon i disse rommene som da vil ha utgang fra rommet uten forriglet sluse og om undertrykket i rommet gjenopprettes/opprettholdes.

(Trine Ertzeid)

10 apr 2025 Thea Ekren Koren

Aksjon: Trine Ertzeid frist: 25 apr 2025

Isolat, kontaktsmitte - redusere antall i bygg M og N for å ivareta annen funksjon og flyt i sengerom

Beslutning/aksjon: Det er ønsket fra gruppen, å komme med en tilbakemelding som råd for å redusere antallet kontaktsmitte for å sikre bedre funksjon i sengerommet når det ikke er kontaktsmittepasient som benytter rommet.

Gruppen ønsker å gjøre en vurdering og gi råd om evt. endring av antallet kontaktsmitteisolat for døgnområdene til barn og ungdom NRH

25 apr. 2025

Tilbakemelding fra medvirkningsgruppen:

For å sikre optimal utnyttelse av sengeområder i bygg M og N, Nye Rikshospitalet foreslår vi å redusere antall kontaktsmitteisolat med seks rom. Hovedbegrunnelsen for dette er funksjonalitet: kontaktsmitteisolat gir redusert funksjonalitet i rommene. Dette påvirker i særlig grad barnepasienter og deres familier, som har behov for romslige og tilpassede omgivelser. Barn trenger plass til foreldre, utstyr og aktivitetstilbud i rommet.

Reduksjonen av isolat må veies opp mot smittevernfarene vurderinger.

Medvirkningsgruppen mener at forutsetningen er at man fortsatt har 20% andel KSI i døgnområder for barn og unge. Det barnemedisinske miljøet er tydelige på at de vil sambruke KSI på tvers av plan ved behov. Dette mener det kirurgiske barnemiljøet er en større utfordring med tanke på behov for spesialisert fagkompetanse derfor foreslås det større reduksjon i plan 05 og 06 enn i plan 04.

Det er fra før planlagt og redusere 2 LSI i infeksjonsposten og 1 i barnemottak. Disse gjøres da om til KSI. Med det som beregningsgrunnlag og 20% KSI- andel i bygg M og N som forutsetning kan man redusere med totalt 6 KSI fordelt på døgnområdene i plan 04, 05 og 06.

Forslag

Reduksjon fra 10 til 9 KSI i plan 04

Reduksjon fra 10 til 7 i plan 05

Reduksjon fra 9 til 7 i plan 06

Dersom det blir ytterligere reduksjon av LSI (som MVG ikke anbefaler) som konverteres til KSI kan man redusere eksisterende KSI tilsvarende, så lenge 20%-andelen består.

Stab utvikling har drøftet dette med avdeling for smittevern i møte den 25.04.2025 og tilbakemeldingen fra dem er at så lenge 20 % KSI opprettholdes, så er en reduksjon akseptabel fra deres ståsted.

Stab utvikling avklarer sammen med HSØ PO hvilke rom som endres fra KSI til standard sengerom.

(Trine Ertzeid)

10 apr 2025 Thea Ekren Koren

Aksjon: Trine Ertzeid

Fersk og frossen morsmelk - flyt og oppbevaring i døgnområder for barn

Beslutning/aksjon: Medvirkningsgruppen gjennomgår og gir råd for hvordan de ønsker å beskrive funksjonen for å sikre inneliggende barn og deres pårørende tilgang til og evt oppbevaring/tilbredelse av fersk og frossen morsmelk i de ulike døgnområdene i bygg M og bygg N. Hvilket utstyr må være hvor, evt. krav til utstyret, størrelser, tilkobling alarmer, krav til minimums og maksimums temperatur osv. beskrives. Om utstyr skal innplasseres eller planlegges for å kunne plasseres senere må de angi hvor i hvilke rom utstyr evt. skal stå.

25 apr. 2025

Tilbakemelding fra medvirkningsgruppen:

Det er behov for oppbevaring og håndtering av frossen, fersk og tint morsmelk i alle døgnområdene i bygg M og N.

Sengerom LSI og KSI

Vi anbefaler at man etablerer kjøleskap(for eksempel kjøleskap morsmelk/legemidler 22 L) for oppbevaring av morsmelk på alle smitteisolat (KSI og LSI). Årsaken er at håndtering av måltider ofte er noe som styrker foreldrerollen på sykehus, og denne oppgaven blir mer tilgjengelig for foreldrene når de kan ha morsmelk på rommet. Det fremmer mestring, tilknytning og nærhet.

Alternative for smitteisolerte familier er at de må be helsepersonell hente melk fra kjøleskap i desentralt kjøkken hvor kun ansatte har tilgang. Flasker med pumpet morsmelk inne på smitterom må desinfiseres før de settes inn i felles kjøleskap eller evt helles over i rene flasker i slusen.

Vi mener den beste flyten for dette er at det må være mulighet for å oppbevare morsmelk på alle smitterom i døgnområdene i bygg M og N. Kjøleskap som skal holde en temperatur på mellom 0 til +4°C. Kjøleskapene må på en god måte kunne vaskes og desinfiseres.

Spis/opphold/kjøkken

Det bør være fryser og kjøleskap tilgjengelig for å oppbevare morsmelk for de som ikke har kjøleskap på rom. Fryser må holde minst -18°C.

På grunn av anbefaling fra smittevern bør det være i egnede kjøleskap og fryseskap hvor kun ansatte har tilgang, og vi foreslår da inne på kjøkkenet (også det desentrale i infeksjonsenheten). . Dette skal behandles i eget særmøte.

Intermediær- arbeidsstasjon

*Vi ser for oss at man også kan benytte kjøleskap på arbeidsstasjon intermediær til morsmelk for sengerom hvor det er helsepersonell/ansatte som har tilgang.
(Trine Ertzeid)*

10 apr 2025 Thea Ekren Koren

Bredde for dør til transport av intensivsenger i sengerom "stille observasjonsrom"

Beslutning/aksjon: Gruppen angir krav om intensivseng, hvilken lysåpning må ivaretas for å kunne trille seng inn og ut. Ønsker en-fløyet dør for å unngå forstyrrende elementer og ivareta lydkravene til rommet. Gruppen fant svar på dette i løpet av møtet og de har målt dagens dørbredde innside (lysåpning) den er 118 cm bred og da går de aktuelle sengene gjennom døren. Så dette er minstemål på lysåpning for dørene i disse rommene i NRH.

10 apr 2025 Thea Ekren Koren

Aksjon: Trine Ertzeid frist: 08 mai 2025

Beskrive funksjon og krav, utstyr til oppholdsrom, pårørende

Beslutning/aksjon: Gruppen svarer ut aksjonen og avklarer hvilken funksjon disse rommene skal ha.

28 apr. 2025

Svart ut i møtet (Thea Ekren Koren)

05 ☐	Intermediærcluster Rom 05.03.003 Sengerom IM midten ønsker inn skapseng Rom 05.03.014 Sengerom IM singel - må kunne skjermes for pasient. Rom 05.03.276 Sengerom IM dobbel Rom 05.03.326 Arbeidsstasjon IM ønsker benk over hele nisjen Mulighet for kjøleskap - hva som skjer senere er usikkert. Ønsker lystett rullgardiner hvor det er vinduer. Det skal være lystett også mot mot området der badene har tilkomst. Ut med benkene i de tre rommene, beholde servant - håndvask skal være på samme plass som i alle andre rom. Ønsker å få til løsning med å skjerme også skyvedør mellom midt og dobbel. ARK sier i møtet at de kan se på dette. Gruppen gir innspill om at overnatting for foreldre - vil ikke fungere, de kommer med to pårørende 30%. De ønsker alternativ overnatting for foreldre. Dette må de løfte i OUS linje. Ligger ikke slik løsning inne i prosjektet nå. Det vil bli utfordringer med lyd og lys mellom arbeidsstasjon og pasientrom, dette er gruppen kjent med.
06 ☐	Stille observasjonsrom - cluster Rom 05.03.264 - sengerom sør Rom 05.04.277 - sengerom nord Rom 05.04.346a - arbeidsstasjon Det vil bli forstyrrende lys og lyd fra arbeidsstasjon til pasientrom, gruppen er kjent med dette, selv om mange tiltak skal forsøke å redusere forstyrrelsene. Det bør inn enfløyet dør og ikke to-fløyet til rommene for å redusere både forstyrrelser og lydkrav Gruppen er fornøyd med presentert løsning. Krav til lydisolering Feil antall gass uttak, må rettes opp må ha 3+3 - for å ivareta: NIV, hjemmerespirator og Bag Ønsker avtrekk for lystgass. Egen prosess og aksjon om hvilke rom som skal ha dette og ikke. Hygieneblending er ønsket lagt inn i disse rommene på glassfelt, ønskes styrt fra arbeidsstasjon, men dette var gruppen litt usikre til. I plan 06 - ønskes løsning med søvnregisteringsutstyr med kamera mobilt. 05.03.057. Døråpning eksisterende sykehus som får inn og ut "intensivseng er 118cm bredde.
07 ☐	Rom 05.03.206 - Undersøkelse og behandling, respirasjonsrom Rommet skal ha ulike modeller av respiratorer, disse er lånemodeller fra ulike leverandører som benyttes for undervisning og demo. Ikke utstyr som skal anskaffes i utstyrsliste men de må inn for at plassen til disse er der. De ønskes på benk under hyllene med lukket skap. Dybde på benk trenger ikke være dypere enn 40 cm. Ett skap dobbelt for større ting, 120 cm bredde.
08 ☐	Rom 05.03.208 - Undersøkelse og behandling, etasje 05 søvn Spørsmål var svart ut og det er nå feil utstyr størrelse i rommet. El-punkter - over hele rekken med ladepunkter

09 ☐	Rom 05.03.429 - Undersøkelse og behandling, badekar Nå ligger det inne i bygg M - plan 04. Dette blir det ene rommet med badekar. Det er noen innspill om vi da kan bytte plass for skrivebord med undersøkelsesbenk, arkitektene skal se på dette. Det er planlagt badekar i døgnområde - OK plassering, men det blir ikke hev/senk
10 ☐	Rom 05.03.234 - Opphold, spis Veldig fornøyd med løsningen som nå er tegnet ut. Må være to microbølgeovner - skal være innplassert i ca. brysthøyde, ikke lavere og ikke høyere. Melkekjøkkenbenk er gjennomgått og de har svart ut med bilder og tegninger. Toastjern og brødrister er ønsket, må sjekkes ut jfr. brann og ventilasjon, egen oppfølging intern prosjektering. Det beskrives kurver som kan ha flasker og utstyr. Skittentralle egen for melkekjøkken - til å sortere utstyr før det går til rengjøring. Alt for melkeutstyr samles. Vi skal ha ryddetralle, ikke den brettløsning som er tegnet men den med oppvaskkurver. Ønsker mer glass i veggen mellom dør og håndvask. Er det mulig med sitteisjer og i korridorer - se på dette videre i konsept for barn og unge videre hvor kan det bli ivare tatt videre. Sjekk bredde korridor og arealer for å henge til de som er vandrende rundt. Dørspesifikasjon, skal det være senger inn og ut av rommet, gruppen svarer nei til senger, men ja til store el-rullestoler.

11 ☐	Utomhus - takhage m.m. Takhage presentasjon av landskapsarkitekt i møtet. Gruppen har oversendt mange forslag og løsninger som de ønsker skal gjennomgås og tas med videre i prosjekteringen. Temapunkter fra presentasjon LARK: Sansелеker for pasienter med seng Snøsmelt Nord mer tilrettelagt for ungdom Soner i sør og soner mot øst Grønn takhage som rammer inn de ulike rommene oppleve natur Stier og veier som man kan bevege seg i Universelle krav Tak over inngangsparti og ett område med Pergolatak Sittegrupper i cafe og bord/benker Utstyrsbod for oppbevaring Strømuttak - Det er planlagt skjermvegg i materiale som gjør at man kan skjerme, ca. 2 meter høyde. Gruppen gir noen innspill og det ligger i vedlegg enda flere detaljer: Seng og rullestol må kunne trilles i deler av området Fugler og måker blir ofte problem, må planlegges for at det ikke blir måkereir osv. Det diskuteres hvordan de som er på taket skal kunne oppleve utendørsstøy med bråk fra trafikk, trikk, gatetorg og helikopter. Gruppen gir tilbakemelding om at støy og bråk er ok. Det skal kunne oppleves regn, snø, støy i tillegg til sol, vind osv. Det er derfor man ønsker å gå ut, kjenne på været og omgivelsene som er der. Noen ganger varm, noen ganger kaldt. Noen ganger masse støy og noen ganger mer stille. Det er utkraging rundt bygget Det er fint om det kommer mulighet for noe Skolehage - plantekasser for å kunne dyrke. barnehage og skoleprosjekt, de har også mulighet utenfor der skole og barnehage er i dag. Ønsker lek, balanse, huske osv. Lougemøbler Gruppen vil ikke ha minigolf. Ønsker at det også planlegges for vinteraktiviteter. Sjørøverskuter fungerer bra, kikkert, ror osv Rasmusfigur som kunstprosjekt? Konsertønsker - Det er ønsket torg som kan benyttes. De som skal ha konserter må være under tak, kan det være plass til 30-40 personer som hører på konsert? Sykehushund kan det ivaretas i fremtidens OUS?
12 ☐	Opphold lek - 05.03.022 og tilhørende rom Det er kommet noen få innspill på løst utstyr i lekerom. Lekerom må kunne ha inn seng i rommet.
13 ☐	Lystgass - informasjon Normalt gis behandling i 15 min. Det er mulig å gi i 1 time, deretter pause og på nytt kunne gi i 1 time. O2 flasker må også ha plass på samme måte som lystgass i lager der gass kan oppbevares. En ekstra lystgasskolbe ønskes på lager per lystgasstralle som benyttes aktivt i ulike rom. Det må også kunne være plass for tom kolbe som venter på å bli byttet med full kolbe. Gruppen ønsker mulighet for lystgassbehandling i alle behandlingsrom i døgnområdet. Det er også ønskes inn på isolat, luftsmitte også på infeksjonsposten. Ansatte og organisering for eksponering - må gjennomgås videre internt i OUS.

14 ☐	Oppholdsrom pårørende Det er stor diskusjon om hva som skal være i oppholdsrom. Det blir fra gruppen presentert løsning der alt som har med oppvask og kaffe/te utgår fra rommene, Smittevern - nei til vannrør ikke lage opplegg for vann som ikke skal benyttes. Det er ønsket at man lagre pårørende mat i kjøleskap, fryseskap og varme egen mat ved behov. Det er usikkerhet i gruppen om rommene skal være for opphold til foreldre, forskriftskrav eller om rommene også skal benyttes til andre funksjoner, med hele familier, lekekrok osv. OUS får avklare bruk internt. Det ønskes en kjøkkenbenk 120 cm med fryseskap under og høyt kjøleskap ved siden av. Brukerutvalget ønsker at rommet skal være bare for voksne, nære relasjoner. Se rombeskrivelse og forskriftskrav om at foreldre skal ha egenet oppholdsrom, forskrift om barns opphold i helseinstitusjon Rom bør ha te-kjøkken med kaffe, te, men ikke oppvaskmaskin ble konklusjonen i møtet.
15 ☐	Opphold, ungdom Ungdomsrådet har gitt sine innspill Det lille rommet skal være åpent, det som er mot trappen Plass i hjørnet - sitte, kosekrok Gaming må være annet sted i rommet TV-benk med spillkonsoll er ønsket Ja til flere sofaer Fint med hengestol Ikke harde plaststoler rundt de runde bordene Ta ut 4 skap innenfor døren. Må ha lys inn, men foliering/skjerming er også viktig Neste rom 05.03.441 Ta ut møbler og skap, men beholde sofa og andre type innredning Hengestolen er godt plassert Det skal være mulighet for sengetransport inn i rommet.
16 ☐	Lager, utstyr i plan 05 og 06 Det er utarbeidet oversikt som viser alt utstyr som skal inn i etasjeplan. "Fiskevekt" er kun for å veie dialyseposer, ikke utstyr som trenger å programmeres eller modelleres. Blodvarmeskap - skal være i PNA. Det er i listen som utarbeidet dostol - to per plan.

17 ☐	12.02.003 Ortose Det må inn slangedusj til kum må inn for å fylle vann Det må inn avløp med slange rett i vasken. Ikke vanlig overskap, det må være ekstra dybde Høyskap med hyller, doble ikke kasse-bakke. Må sjekke, ta ut mobilarm og punktavsug. Holder med litt ekstra luftutskifting. Avklare med RIV krav for avtrekk når ansatte benytter varmepistol til å mykgjøre plastprodukt, det er for å beskytte den ansatte mot evt. gasser når varmebehandling pågår. 12.02.002. Belysning ok, trenger ikke mer enn vanlig El-punkter er ønsket langs gulvet, ikke opp på veggen handler om at utstyret har litt kort ledning på utstyret nede på gulvet. Treningsrom 12.02.003 - Det sjekkes i møtet at det er krav til vekt med 150 kg. i takfestet. Ønskes flere skap i rommet. Ønsker å flytte klappstolene til naborom, lager ortose Det ønskes en vegghengt pc og skjerm i rommet.
18 ☐	Hvilke familierom skal ha doble sykeromskanaler Rom 05.02.014 og 05.02.015, antall 3 + 3, og el-punkter Rom 05.03.048 Kun plass for baljesenger ikke større barn så det holder med dobbelkanal. Sjekk jfr. skap-plass
19 ☐	Oppbevaring morsmelk Infeksjonsposten ønsker kjøleskap på alle isolatrom, for at foreldre skal kunne håndtere melkevarming - på rom med varmt-vann fra spring. Egen aksjon gis og svares ut fra OUS.
20 ☐	Fryseplass for morsmelk Det må være eget sted hvor dette oppbevares. Egen aksjon svares ut fra OUS.
21 ☐	Satelittlager for utstyr fysio som sambrukes med voksne Det er meldt inn behov for utstyr som skal oppbevares litt lenger unna. Aksjon som HSØ må se på jfr. ønske om mer plass, intern prioritering i OUS.
22 ☐	Kassebakkeskap Alle kasse-bakkeskap som innplasseres i rom der pasienter og pårørende oppholder seg, skal være festet i veggen.

23 ☐	Blodtrykksapparat og pasientovervåkning 1 - i UB rom Blodtrykksapparat - rent utstyr for å ta BT Nivå 1 - som en standard BT, SAT, Puls Ønsker produkt som kan ivareta BT, puls og SAT Transportskop - er nivå 1 Gruppen angir hvor de ønsker dette i døgnområde: Alle pasientrom i døgn barn - nivå 1, lett. Plan 2 - ok Plan 4 - Det bør være likt - men må det prioriteres: på rom 05.03.212, 05.03.211 og 05.03.430. Alle pasienter med arytmi behandling og i alle UB rom. Plan 5 inn i 15.03.042, 15.03.427 og 05.03.206 plan 6 inn i rom 05.03.014 og 05.03.060
24 ☐	Kontaktsmitteisolat alle håndvasker skal ut Prosjektutvikling - både i pol/dag, døgn, mottak. Det skal ikke være håndvask i alle disse rom. Må oppdateres i RFP, utstyrslistene og modell.
25 ☐	Eventuelt sak fra gruppen Kontaktsmitteisolat barn og ungdom - OUS punkt eventuelt Diskusjon om vi skal ha isolat, kontaktsmitte. Gruppen diskuterer om de ønsker å spille inn endring av antall isolat, kontaktsmitte. Saken må løftes da den påvirker kapasitet for prosjektet. Egen aksjon gis til gruppen og følges opp som evt. endring.
26 ☐	Eventueltsak - Stillebord i sengeområder størrelse Gruppen er usikker på størrelsen, dybden på stillebordet i bad i dag er presentert med en ca. størrelse på 60 cm x 50 cm. Dette tema ble diskutert og avklart i forprosjektfasen og det kan leses fra denne fasen. Opprettholder løsning som nå foreligger.
27 ☐	Eventuelt sak i plan 02, antall WC i infeksjonsposten Hvor mange WC skal vi ha antall og plassering av disse. Det ser ut som det ligger inne alt for mange WC i dette området, gruppen ønsker om mulig å få inn samtalerom i området og flytte WC til andre områder utenfor dette funksjonsområdet. PO må gjøre en status på toalett og samtalerom samlet i områdene.
28 ☐	Eventueltsak - Dialyse i pasientrom Hvilke rom for barn er planlagt med uttak for vann til dialysepasienter, de har kontaktet dialyse MTA. Medisin og Ullevål pasienter som kommer og skal gjøre dialyse, hvilke plasser kan da benyttes? Starter på barneintensiv, så over til sengepost før evt. til dialyse videre. Det ligger nå inne dialysemuligheter på intensiv. Hvilke funksjonskrav gjelder og er lagt til grunn - OUS følger opp denne internt. Gruppen ønsker inn en mulighet for dialyse på ett luftmitteisolat - plassert i N-bygg plan 05.
29 ☐	Eventueltsak - Stekeovn på pauserom ønsket Det er ønsket og PO svarer nei, det ligger ikke inne koketopp eller stekeovn i noen pauserom i funksjonsområdet.

30 ☐	Eventueltsak - Vask av tøy for pårørende for barn og ungdom - døgnpost Det er ønsket vaskemaskiner og areal for dette. Ligger ikke inne i prosjektet.
31 ☐	OUS har innkalt til internt oppfølgingsmøte tirsdag 22.04.25 Orientering fra gruppeleder.
32 ☐	Eventuelt Veien videre Det er planlagt at man på samme måte som for voksne, skal gjennomføre temamøter for konsept som ivaretar sammenhengende og funksjonelt areal for barn og ungdom. Dette for å avklare særskilte behov/krav, for eksempel vil torget i bygg N, plan 2, bli gjennomgått detaljert senere. Derfor er opphold/lek nå ute av listen, men tilbakemeldingene dere ga tas med videre. Siste møte i medvirkningsgruppen. Tusen takk for veldig godt arbeid, mange gode råd og innspill som blir tatt med videre for avklaring

MVG Æ møte 3 10- april
2025

08.30-08.45	15 min	Velkommen	
08.45-09.00	15 min	Opphold lek 05 03 222 og 05 03 225	Linn
09.00- 09.15	15 min	05 03.206 U/B resp og 05.03 208 UB/lager	Gabrielle
9.15-9.30	15 min	Pause	
9.30- 10.00	30 min	Intermediær 05.03.003, 05.03.014, 05.03 326, 05 03 276 Livopan	Maria
10.00- 10.15	15 min	Stille observasjon 05 03 264, 05 03 346, 05 03 277	Linn og Anja
10.15 -10.30	15 min	Pause	
10.30- 10.45	15 min	Opphold spis 05 03 234 Glassvegg	Edel og Linn
10.45 - 11.15	30 min	Opphold pårørende 05 03 228, 05 03 229, 05 03 231	Edel
11.15 - 11.45	30 min	Lunsj	
11.45- 12.00	15 min	Opphold ungdom 05 03 227, 05 03 441	Linn
12.00- 12.15	15 min	Lager plan 05 og 06 05 03 418	Berit
12.15- 12.30	15 min	Ortose 12.02.002, 12.02 003, 12.02 007	Anne Birgit
12.30-12.45	15 min	Pause-på taket	
12.45- 13.00	15 min	Badekar og Takhage 05 03 429	Linn

MVG Æ møte 3 10- april
2025

13.00 - 13.20	10 min	Dobbel sykeromskanal for tvillinger (se presentasjon)	Alle
13.10 - 13.20	10 min	Morsmelkoppbevaring på sengerom Fryseplass	Alle
13. 20- 13.30	10 min	Satelittlager for utstyr fysio. Utstyr man sambruker med voksne.	Anne-Birgitt og alle
13.30- 13.45	15 min	Pause	
13.45- 14.00	15 min	Utstyr per plan	Linn
14.00- 14.05	5 min	Kassebakkeskap	Linn
14.05- 14. 15	10 min	Blodtdrykksapparat eller pasientovervåkning ii U/B rom?	Linn
14.15- 14.30	15 min	Kontaktsmitteisolat - antall, funksjon, og servant i de KSI vi beholder?	Linn
14.30- 14.45	15 min	Pause	
14.45- 15.05	20 min	Stellebord Toaletter i plan 02- gjøres om til stillerom? Flytte LSI fra plan 04 til plan 06 Dialyse Sittenisjer	
15.05- 15.30	25 min	Oppsummering	

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH

Romfnr	Romnavn
05.03.003	Sengerom, intermediær barn
05.03.014	Sengerom, intermediær barn
05.03.206	Undersøkelse og behandling
05.03.208	Undersøkelse og behandling
05.03.222	Opphold, lek
05.03.225	Opphold, lek
05.03.227	Opphold, ungdomsrom
05.03.228	Opphold, pårørende
05.03.229	Opphold, pårørende
05.03.231	Opphold, pårørende
05.03.234	Opphold, spis
05.03.264	Sengerom, barn
05.03.276	Sengerom, intermediær barn
05.03.277	Sengerom, barn
05.03.326	Arbeidsstasjon, intermediær
05.03.346	Arbeidsstasjon
05.03.418	Lager, utstyr
05.03.429	Undersøkelse og behandling
05.03.441	Opphold, ungdomsrom
12.02.002	Trening
12.02.003	Trening
12.02.007	Lager, utstyr

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH			Fylles ut av OUS
05.03.003 Sengerom, intermediaer barn			Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	
Er 016.007.01 Flaskevarmer, tåteflaske det dere mente med "Melkevarmer" Bør den i stedet være på Lager, utstyr eller Kjøkken?		RUT	
Dere ba om: "Inalasjonsapparat, aeroneb pro" - Hva er det/brukes til? Eks på produkt dersom den skal opprettes og programmeres?		RUT	
Dere ba om: "Apnoemåler" - menes det CPAP? Eks. på produkt dersom den skal programmeres i dRofus?		RUT	Et apparat for å gi inhalasjoner, barn med mye slim som trenger fuktighet, astma medisiner etc. Eksemper på produkt er "Aeroneb Pro" Nei, En apnoemåler er ikke en CPAP. En apnoemåler måler hvor lenge pustestans hos nyfødte varer, antall sekunder, for så å alarmer hvis den varer mer enn 10 eller 20 sec. Men det er veldig fagspesifikt for nyfødte, derfor tatt bort Vi har per dd 1 hjemmerespirator, den må kunne kobles til strøm. Eksempel på produkt er "Resmed Astral 150"
Dere ba om: "Astral respirator, strøm" - Eks på produkt dersom den skal opprettes og programmeres? Hvordan ser gassutløpet for Livopan ut, er det dobbeltmaske? Trenger info om mengde og konsentrasjon		RUT	
		RIV	
			Det er gassutløp fra sug, ønskes i rfp. Mulighet for å kunne gi Livopan

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
012.029.01	Infusjonspumpe, volum		1 RUT	2 stk			
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte		1 RUT	2 stk			
013.003.01.2	Ventilator, CPAP, nyfødt		1 RUT	2 stk totalt med mulighet for å hente fler. Kun 4 etg. bygg M Lagres på 05.03.194			
	16,001 Flowmeter O2		1 HF	Trenger 3 uttak, men færre ejektorer derfor er det ønsket ulikt antall.			
	16,001 Flowmeter O2		1 HF				
016.004.01	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator		1 RUT	Trenger ikke så mange som antall overvåkningsrom, foreslår derfor å flytte til arbeidsrom			
016.007.01	Flaskevarmer, tåteflaske		1 HF				
016.014.01	Sug, ejektor		1 HF	Arbeidsstasjon? Evt. kjøkken			
016.014.01	Sug, ejektor		1 HF				
	16,015 Brystpumpe		1 HF	Foreslår å flytte disse til lager utstyr rom. Trenger ikkt totalantall av 1 per BO rom, så lenge vi fremdeles låner av melkekjøkkenet slik det gjøres per dd.			
	16,061 Bleievekt, presisjonsvekt		1 HF				
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium		1 RUT	Sikre at utstyr tilpasset barn i alle aldre er kjøpt inn. BT mansjetter, Spo2 målere EKG etc.			
	31,001 Infusjonsstativ, mobilt		1 RUT				
	31,001 Infusjonsstativ, mobilt		1 RUT	Det ene bør være med dokking			
	31,007 Sykehusseng		1 RUT				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering		1 HF				
FBC.003.06	Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1800 h=900 laminat føde		1 ARK	Ta bort! Denne ønsker vi ikke, ser at det tar for mye plass og hindrer fleksibel bruk av rommet.			
FXB.003.01	Knagg, dobbel		2 ARK				
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920		1 IARK	Denne er for kort og forhindrer fleksibilitet. Veggskinnen brukes på hver side av sengen ikke rett bak, da det blir lite tilgjengelig Så liten vask som mulig Det er fjernet dispenser og hansker, inngår dette i håndvaskmiljø 2B og 2H? Disse artiklene er fjernet, men trengs: GXZ.018.01, GXZ.019.01, GXZ.020.01, FXB.002.02 (gjerner stativ med plass til 3 str. Eller x2), Ikke behov for så store skjermer på overvåkningsrom? Kan fort bli forstyrrende for pasienten. Forslag 40"? Evt noe modult, mange har med egen iPad			
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel		1 IARK				
GPZ.010.02	Stol, klapp løs vegghengt		2 IARK				
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom		1 RIE				
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000		1 RIE	1 stk. Modulbord på hjul som kan tas med inn på rommet og brukes til prosedyrer. Bør ha noen hyller under så man kan ha noe reserveutstyr. Må være enkelt vaskbare overflater Eksempler: https://helland.no/products/hm220-sykehusnattbord-m-h-yderegulerbar-klaff-skuff-2-d-rer-og-hjul ELLER https://www.gymo.no/medisinske-mobler-og-behandlingsutstyr/medisinskap-trillebord-og-vogner/prosedyrevogn-nc31-smal-m/tilbehor-hvit 1 stk. ernæringspumpe (større barn) kan lagret på utstyrslager 1 stk. ernæringsprøtepumpe (nyfødt) kan lagres på utstyrslager 1 stk. Inhalasjonsapparat/forstøver eksempel på apparat Aeroneb Pro X. Bør være tilgjengeligpå Intermediaer 1. stk Highflow, Stativ+oksygenmikser+ekstern varmer, tregger tilgang til medisink luft, O2 og strøm. Kan lagres på utstyrslager 1 stk Infusjonsrack med plass til 4 infusjonspumper, Eksempel på produkt B. Braun Space Station 1 stk. Skittentøy stativ 1 stk. smertepumpe for eksempel CADD solis. Lagres hos anesthesiavdelingen Sikre at det er plass for pårørende, sove på foreldreovernatting? Sist hadde vi tatt vekk koffertstativ og ønsket skap. Skap har vi ikke fått, hvor skal de nå ha koffert?			
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel		1 RIV				
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH		1 ARK				
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH		1 ARK				
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg		1 RIKT				
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste		1 RIKT				
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)		1 RIE				
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal		1 RIKT				

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH			Fylles ut av OUS
05.03.014 Sengerom, intermediaer barn			
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen
"Hørselsapparat" - Menes det artikkel 013.073.03 Audiometer, hørselsscreening av nyfødte (i dRofus)?		RUT	Ja, det som brukes nå er Titan By Interacoustics https://www.interacoustics.com/tympanometers/titan Et apparat for å gi inhalasjoner, barn med mye slim som trenger fuktighet, astma medisiner etc. Eksemper på produkt er "Aeroneb Pro"
Dere ba om: "Inalasjonsapparat, aeroneb pro" - Hva er det/brukes til? Eks på produkt dersom den skal opprettes og programmeres?		RUT	
Dere ba om: "Apnoemåler" - menes det CPAP? Eks. på produkt dersom den skal programmeres i dRofus?		RUT	
Hvordan ser gassutløpet for Levopan ut, er det dobbeltmaske? Trenger info om mengde og konsentrasjon		RIV	
			Det er gassutløp fra sug, ønskes i rfp. Mulighet for å kunne gi Livopan

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
012.029.01	Infusjonspumpe, volum		1 RUT	2 stk			
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte		1 RUT	2 stk			
012.029.05	Infusjonspumpe, ernæring		1 RUT				
	16,001 Flowmeter O2		1 HF				
	16,001 Flowmeter O2		1 HF				
016.004.01	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator		1 RUT	Trenger ikke så mange som antall overvåkningsrom, foreslår derfor å flytte til arbeidsrom			
016.014.01	Sug, ejektor		1 HF				
016.014.01	Sug, ejektor		1 HF				
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium		1 RUT				
	31,001 Infusjonsstativ, mobilt		1 RUT				
	31,001 Infusjonsstativ, mobilt		1 RUT				
	31,007 Sykehusseng		1 RUT				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering		1 HF				
FBC.003.06	Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1800 h=900 laminat føde		1 ARK	Ta bort! Denne ønsker vi ikke, ser at det tar for mye plass og hindrer fleksibel bruk av rommet.			
FSA.071.01	Skap høyt integrert seng 900		1 ARK				
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol		2 ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel		2 ARK				
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920		1 IARK				
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel		1 IARK				
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom		1 RIE				
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000		1 RIE	Denne er for kort og forhindrer fleksibilitet. Veggskinnen brukes på hver side av sengen ikke rett bak, da det blir lite tilgjengelig			
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel		1 RIV				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel		1 RIV				
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH		1 ARK	Holder kanskje med en vask? Det er fjernet dispenser og hansker, inngår dette i håndvaskmiljø 2B og 2H? Disse artiklene er fjernet, men trengs: GXZ.018.01, GXZ.019.01, GXZ.020.01, FXB.002.02 (gjerne stativ med plass til 3 str. Eller x2),			
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH		1 ARK				
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg		1 RIKT				
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste		1 RIKT	Ikke behov for så store skjermer på overvåkningsrom? Kan fort bli forstyrrende for pasienten. Forslag 40"? Evt noe modult, mange har med egen iPad			
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)		1 RIE				
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal		1 RIKT				

1 stk. Modulbord på hjul som kan tas med inn på rommet og brukes til prosedyrer. Bør ha noen hyller under så man kan ha noe reserveutstyr. Må være enkelt vaskbare overflater
Eksempler: https://helland.no/products/hm220-sykehusnattbord-m-h-yderegulerbar-klaff-skuff-2-d-rer-og-hjul ELLER https://www.gymo.no/medisinske-mobler-og-behandlingsutstyr/medisinskap-trillebord-og-vogner/prosedyrevogn-nc31-smal-m/tilbehor-hvit (se bilde)
1 stk. ernæringssprøytepumpe (nyfødt) Kan lagres på utstyrlager
1 stk. Inhalasjonsapparat/forstøver eksempel på apparat Aeroneb Pro X. bør være tilgjengelig på intermedier til en hver tid.
1. stk Highflow, Stativ+oksygenmikser+ekstern varmer, tregger tilgang til medisink luft, O2 og strøm. Kan lagres på utstyrlager
1 stk Infusjonsrack med plass til 4 infusjonspumper, Eksempel på produkt B. Braun Space Station
1 stk. Skittentøy stativ
Sist hadde vi tatt vekk koffertstativ og ønsket skap. Skap har vi ikke fått, hvor skal de nå ha koffertter?

bord med skuffer til utstyr under



Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH			Fylles ut av OUS
05.03.206 Undersøkelse og behandling, respirasjonsrom Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		
			Innspill fra medvirkningsgruppen To av skapene må gjøres om til 1 dobbeltskap slik at det blir lang hylle. Benk/hylle til ventilasjonsmaskinene mangler. Her skal det være plass til ca 10 stk ulike modeller av respiratorer. Disse må kunne stå til lading.Maskinene er tunge og kan ikke stå på hyller i høyden. Hodemodeller til ulike masker kan stå på hylle

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert		1 RUT	Her må det være 1 dobbeltskap til oppbevaring av simuleringsdukker.			
	16,001 Flowmeter O2		1 HF				
	16,003 Personvekt		1 HF				
016.003.01	Personvekt, spedbarn med lengdemål		1 RUT				
016.004.01	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator		1 RUT				
	16,005 Høydemåler, digitalt		1 HF				
016.014.01	Sug, ejektor		1 HF				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett		1 RUT				
	31,025 Undersøkelse- og behandlingsbenk		1 RUT				
	61,003 Modulbord, mobilt		1 RUT				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering		1 HF				
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel		2 ARK				
FSA.069.02	Høyskap, generelt d=600 b=600 h=2100		5 ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel		2 ARK				
GBA.006.06	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=2000		1 IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel		1 IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar		2 IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel		1 IARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel		1 IARK				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803		1 IARK				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard		1 RIE				
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000		1 RIE				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel		1 RIV				
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH		1 ARK				
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH		1 ARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer		1 IKT				
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg		1 RIKT				
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal		1 RIKT				

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH			Fylles ut av OUS
05.03.208 Undersøkelse og behandling, søvnregistrering			Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		
Søvnregistreringsutstyr er programmert med egen tralle	RUT		
Transkutan måling, PCO2 - skal den plasseres på Prosedyrevognen som er programmert?	RUT	Ja	
Det er programmert: 3 prosedyrevogner, 3 transkutanmålere og 3 søvnregistreringsutstyr - Det er ikke plass til alt i dette rommet	RUT	Dette ligger i liten bag. Oppbevares i skap	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
011.015.05	Ultralyd, mobil diagnostikk		1 RUT	Dette er større enn inntegnet			
	12,032 EKG-apparat		1 RUT	Dette er større enn inntegnet			
013.110.01	Søvnregistreringsutstyr, polysomnografi		3 RUT	Nei til polysomnografi, kun polygrafi 3 stk			
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert		1 RUT				
	16,001 Flowmeter O2		1 HF				
	16,003 Personvekt		1 HF				
016.003.01	Personvekt, spedbarn med lengdemål		1 RUT				
016.004.01	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator		1 RUT				
	16,005 Høydemåler, digitalt		1 HF				
016.014.01	Sug, ejektor		1 HF				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett		1 RUT				
	17,009 Transkutan måling, PCO2		3 RUT				
	31,025 Undersøkelse- og behandlingsbenk		1 RUT				
031.027.02	Prosedylvogn, poliklinikk		3 RUT	Til transkutanmaskin			
	61,003 Modulbord, mobilt		1 RUT				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering		1 HF				
FXB.003.01	Knagg, dobbel		2 ARK				
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400		1 IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel		1 IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar		2 IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel		1 IARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel		1 IARK				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803		1 IARK	Fast			
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard		1 RIE				
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000		1 RIE				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel		1 RIV				
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH		1 ARK				
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH		1 ARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer		1 IKT				
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg		1 RIKT				
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal		1 RIKT				

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH	Fylles ut av OUS
05.03.222 Opphold, lek i plan 04, 05 og 06	
Tilbake til oversikten	
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.03	Avfallsbøtte, ca. 25 liter	1	HF				
FOA.001	Sittebenk fastmontert hovedartikkel	1	ARK				
FSA.069.01	Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000	1	ARK	Festes til vegg. Så høy skaphøyde som mulig.			
FSA.094.01	Skapvegg lekerom skap pc-bord d=400 b=800 h=2100	1	ARK	Festes til vegg. Så høy skaphøyde som mulig.			
FSA.094.04	Skapvegg lekerom kasser og magnetvegg d=400 b=800 h=2100	1	ARK	Festes til vegg. Så høy skaphøyde som mulig.			
FXA.001	Krok hovedartikkel	1	ARK				
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	3	ARK				
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	IARK				
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GOZ.008.01	Sofa, 2-seter	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	4	IARK				
GPZ.010.03	Stol, klapp barn med trinn	2	IARK				
GUA.006	Leker, samlepakke	1	HF				
GUA.017	Lekebutikk	1	IARK				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV	Ønsker større vask, da det skal brukes til skylling av malepensler ol.			
NYZ.022.21	Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate	1	ARK				
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	RIKT	Ønsker ikke skjerm på lekerom, det er skjerm på sengerom og Ungdomsrom. Lekerom skal være til lek!			
GPZ.014	Stol henge hovedartikkel	1	IARK				
				Buet flyttbar hylle til oppbevaring (se bilde fra Lekolar)			
				Boblerør med fisker 175 cm, 15 cm i diameter, Varenr: R19779. Amajo.no (Se bilde)			
				"Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg"			

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH		Fylles ut av OUS
05.03.225 Opphold, lek i etasje 06		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	
Ingen nye kommentarer		

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.03	Avfallsbøtte, ca. 25 liter	1	HF				
FSA.069.01	Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000	1	ARK				
FSA.094.01	Skapvegg lekerom skap pc-bord d=400 b=800 h=2100	1	ARK				
FSA.094.04	Skapvegg lekerom kasser og magnetvegg d=400 b=800 h=2100	1	ARK				
FXA.001	Krok hovedartikkel	1	ARK				
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	3	ARK				
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GOZ.008.01	Sofa, 2-seter	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	4	IARK				
GPZ.010.03	Stol, klapp barn med trinn	4	IARK				
GUA.006	Leker, samlepakke	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.21	Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate	1	ARK				
OAZ.008	Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation)	1	HF				
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	RIKT				
				"Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg"			

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH		Fylles ut av OUS
05.03.227 Opphold, ungdomsrom i etasje 04		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Behagelige møbler universell utforming, det må være plass til å sitte i rullestol i alle sittegruppene

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	6	ARK	Beholde to høyskap, fjerne alle de langs den lange veggen			
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	2	IARK				
GBA.005.32	Bord rundt med søylefot Ø=600 h=730	2	IARK				
GBA.006.21	Arbeidsbord d=600 b=1000	1	IARK				
GOZ.008.01	Sofa, 2-seter	2	IARK	ønsker bredere sofa med plass til flere enn 2			
GPZ.001.11	Stol pause	8	IARK	ikke harde plaststoler, må være lette og komme inn og ut av- gjerne med armlener			
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	3	IARK				
OAZ.008	Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation)	3	HF				
GPZ.014	Stol henge hovedartikkel	1	IARK				
				Tv benk til spillkonsoller			
				Nok stillkontakter og ladepunkter			
				"Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg"			
				IPTV			
				PC pakke ved arbeidsbord			

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH		Fylles ut av OUS
05.03.228 Opphold, pårørende i etasje 04 Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Dette rommet har vi fått aksjon på med frist 07.05.25. Se bort fra denne utstyrslisten

Foreldre har uttalt at de vil ha en god lenestol og kunne ta seg en kopp kaffe.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering		1 HF				
FBA.041.13	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1200		1 ARK				
FSI.015.03	Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap		1 ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel		2 ARK				
GBA.005.02	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740		2 IARK				
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520		2 IARK				
GFB.003.05	Fryseskap, underbenk d=600 b=600 h=820		2 RKJ				
GMZ.001	Servisepakke hovedartikkel		1 RKJ				
GMZ.002.01	Kaffemaskin med vanntilkobling		1 HF				
GOZ.008.01	Sofa, 2-seter		2 IARK	bra med to seter fordi, man kan anta at foreldre ikke setter seg samlet i en stor sofa.			
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar		10 IARK				
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar		2 IARK				
GPZ.010.03	Stol, klapp barn med trinn		2 IARK				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel		1 RIV				
NYZ.022.21	Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate		1 ARK				
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste		1 RIKT				
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg		1 RIKT				
				Kjøleskap H 200cm			
				ladestasjoner, strømuttak et sted å kunne sitte med PC/egen lap top spisebord uttrekkbart (så stort det er plass til) Tv? streaming, cromecast Musikk? bluetooth Bokhylle?Mulighet for å ha en bokstasjon fra biblioteket?			

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH		Fylles ut av OUS
05.03.229 Opphold, pårørende i etasje 05 og 06 Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Vi har fått aksjon på disse rommene med frist 07.05.25. Så se bort fra denne listen

Skal kun være mulig å varme opp og lagre egen mat.

Ønsker å gjøre dette rommet storfamilie-vennlig

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering		1 HF				
FSI.002.02	Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900		1 ARK		0		
FSI.007.01	Høyskap kjøkken for innbygging, høyt kjøleskap		1 ARK		0		
FSI.015.03	Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap		1 ARK		0		
FXB.003.01	Knagg, dobbel		2 ARK				
GBA.005.02	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740		1 IARK				
GFA.001.03	Kjøleskap, husholdning, ca. 200 cm		1 ARK				
GMZ.001	Servisepakke hovedartikkel		1 RKJ		0		
GMZ.002.01	Kaffemaskin med vanntilkobling		1 HF		0		
GOZ.008.01	Sofa, 2-seter		2 IARK				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel		1 RIV				
NYZ.022.21	Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate		1 ARK				
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste		1 RIKT				
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg		1 RIKT				
				1 microbølgeovn 2 fryser under benk Benkeplate 1200cm			
				ladestasjoner, strømuttak et sted å kunne sitte med PC/egen lap top komfortable lenestoler (så mange det er plass til) spisebord uttrekkbart (så stort det er plass til) Tv? streaming, cromecast Musikk? bluetooth Bokhylle?Mulighet for å ha en bokstasjon fra biblioteket?			

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH		Fylles ut av OUS
05.03.231 Opphold, pårørende i etasje 06 Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Vi har fått aksjon på dette rommet med frist 07.05.2025 så denne lsiten er ikke ferdig
Mulighet til oppvarming og oppbevaring av egen mat

Ønsker å gjøre det storfamilie-vennlig. hjemmekoselig preg, mulighet for dempet belysning



Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering		1 HF				
FSI.015.03	Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap		1 ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel		2 ARK				
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520		2 IARK				
GBA.005.32	Bord rundt med søylefot Ø=600 h=730		2 IARK				
GFA.001.05	Kjøleskap, husholdning todelt med frysedel		1 ARK	ikke kombi skap, kjøleskap H 200cm 1stk			
GMZ.001	Servisepakke hovedartikkel		1 RKJ				
GMZ.002.01	Kaffemaskin med vanntilkobling		1 HF				
GOZ.008.01	Sofa, 2-seter		2 IARK				
GPZ.001.11	Stol pause		4 IARK				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel		1 RIV				
NYZ.022.21	Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate		1 ARK				
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste		1 RIKT				
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg		1 RIKT				
				Benkeplate 1200cm fryseskap under benk 2 stk			
				ladestasjoner, strømuttak et sted å kunne sitte med PC/egen lap top komfortable lenestoler (så mange det er plass til) spisebord uttrekkbart (så stort det er plass til) Tv? streaming, cromecast Musikk? bluetooth Bokhylle?Mulighet for å ha en bokstasjon fra biblioteket?			

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH	Fylles ut av OUS	
05.03.234 Opphold, spis i etasje 04, 05 og 06		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF	hvor skal den plasseres?			
FBB.002	Bakplate, tekjøkken, hovedartikkel	2	ARK				
FBC.005.02	Vannsifong d=400 b=330 h=150	1	RKJ				
FOA.005.37	Sittebenk fastmontert nisje d=600 b=2400	1	ARK				
FSI.016	Seksjon for servise d=700 b=600 h=2350	1	RKJ				
FSI.017.02	Høyskapseksjon for oppbevaring og 1 mikroovn d=700 b=600 h=2100	1	RKJ	Microovn nr 2 må også få plass i dette høyskapet	0		
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	ARK				
GBA.005.32	Bord rundt med søylefot Ø=600 h=730	8	IARK				
GFA.005.01	Kjøleskap, medisin/morsmelk, ca. 85 cm	1	RUT				
GFA.015.01	Kjøleskap d=700 b=600 h=2000 glassdør og sokkel	1	RKJ	bredde 700 for å få plass til to middager i bredden.			
GMZ.002.01	Kaffemaskin med vanntilkobling	1	HF				
GMZ.004	Isbitdispenser d=580 b=350 h=750	1	RKJ				
GMZ.047	Melk og juicedispenser Servering	1	RKJ				
GMZ.079.02	Serveringsdisk b=900 d=1900 h=900	1	RKJ				
GMZ.138	Microovn	1	RKJ				
GMZ.139.01	Geidervogn for serveringsbrett	2	RKJ	For oppvasktraller, ikke for serveringsbrett			
GPZ.001.11	Stol pause	19	IARK				
GPZ.010.03	Stol, klapp barn med trinn	2	IARK				
GPZ.013.01	Stol barn med trinn	2	IARK				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.21	Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate	1	ARK				
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg	1	RIKT				
	minimum 2 skuffer til melkeutstyr høyde på hver skuff minimum 180	2		Må ha plass til flaskekurver derfor må skuffene være dype			
	minimum skuff (h 120) til korker, smokker og narresmokker		1				
	Medisinkjøleksapet plasseres ved siden av skuffeseksjonen						
	Benkeplate bredde 1200		1				
	Overskap d 300 b 550 h900		2	til grøt, morsmelkserstatning, middagsglass ect			
	Brødrister			Trenger stikkontakt			
	Toastjern			Trenger stikkontakt			
	Melkevarmer		1	Tregner stikkontakt			
	Liten oppvasktralle til melkehåndtering			Se bilde			



Vi ønsker denne type oppvask håndtering det fører til at oppvasken blir sortert med en gang fremfor geidervogn serveringsbrett

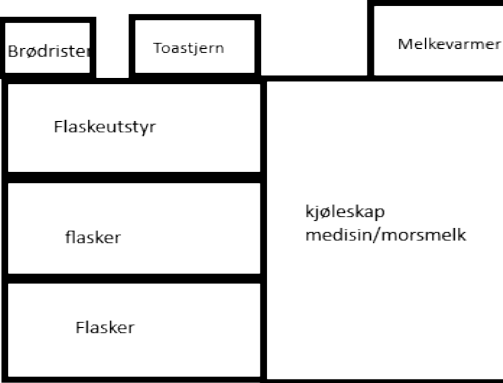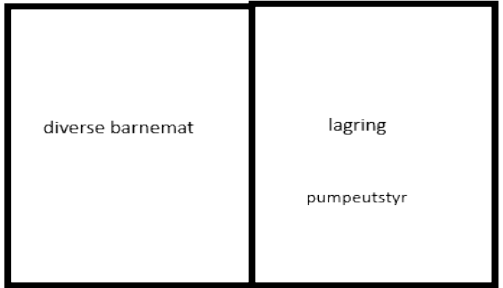

Forslag til melkekjøkken oppvask-tralle

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH		Fylles ut av OUS
05.03.264 Sengerom, barn Stille obs.rom		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
013.129	Respirasjonsterapi, HighFlow	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	RUT				
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	RUT				
031.007	Sykehusseng	1	RUT				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF	Kan den være utenfor rommet for å unngå "forstyrrende element"			
FOB.001	Stol, klapp, vegghengt, hovedartikkel	2	ARK	0 Ikke veggopphengt er forstyrrende element			
FSA.071.01	Skap høyt integrert seng 900	1	ARK				
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	ARK	0 Er forstyrrende element			
FXA.004.03	Veggoppheng koffertstativ	2	ARK	0 er forstyrrende element			
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	1	IARK				
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	1	IARK				
GUC.008	Koffertstativ	1	ARK				
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	RIE				
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	RIE				
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	RIKT	Nei, denne må i arbeidsstasjonen. Kun snor til varslingskalling hos pasient.			
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	RIKT	Nei forstyrrende element			
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	RIE				
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	RIKT				
				Trenger garderobeskap med glatt/slett front (i samme farge som vegg) for pasientens private eiendeler. Rot må kunne fjernes fra fra synsfelt. Gjelder også jakker og alt annet.			
		2		Stikkontakt ved gulvlist. Kan ikke være høyt på veggen. Må ikke være i synsfeltet for pasient.			

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH		Fylles ut av OUS
05.03.276 Sengerom, intermediaer barn		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Dere ba om: "Inalasjonsapparat, aeroneb pro" - Hva er det/brukes til? Eks på produkt dersom den skal opprettes og programmeres?	RUT	Et apparat for å gi inhalasjoner, barn med mye slim som trenger fuktighet, astma medisiner etc. Eksemper på produkt er "Aeroneb Pro"
Dere ba om: "Apnoemåler" - menes det CPAP? Eks. på produkt dersom den skal programmeres i dRofus?	RUT	Nei, En apnoemåler er ikke en CPAP. En apnoemåler måler hvor lenge pustestans hos nyfødte varer, antall sekunder, for så å alarmere hvis den varer mer enn 10 eller 20 sec. Men det er veldig fagspesifikt for nyfødte, derfor tatt bort
Dere ba om: "Hørselsapparat" - Menes det artikkel 013.073.03 Audiometer, hørselsscreening av nyfødte (i dRofus)?	RUT	Et apparat for å screene hørsel til nyfødte. Det apparatet som blir brukt i dag heter Titan. Plasseres på lager utstyr 05.03.194. (Brukes ikke på alle intermediaerrom i bygg M og N.
Hvordan ser gassutløpet for Livopan ut, er det dobbeltmaske? Trenger info om mengde og konsentrasjon	RIV	Det er gassutløp fra sug, ønskes i rfp. Mulighet for å kunne gi Livopan

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
012.029.01	Infusjonspumpe, volum		1 RUT	2 stk			
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte		1 RUT	2 stk			
012.029.05	Infusjonspumpe, ernæring		1 RUT				
	16,001 Flowmeter O2		2 HF				
016.014.01	Sug, ejektor		2 HF				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett		1 RUT	Pasientovervåking, nivå 2 - medium			
	31,001 Infusjonsstativ, mobilt		1 RUT				
	31,001 Infusjonsstativ, mobilt		1 RUT				
031.002.01.1	Infusjonsoppheng for himlingsmontert skinne, 3 kroker		1 RUT	0 Dette trenger vi ikke			
031.002.02	Skinne for infusjonsoppheng, himlingsmontert		1 RUT	0 Dette trenger vi ikke			
	31,007 Sykehusseng		1 RUT				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering		1 HF				
FBC.003.06	Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1800 h=900 laminat føde		1 ARK	Ta bort! Denne ønsker vi ikke, ser at det tar for mye plass og hindrer fleksibel bruk av rommet.			
FSA.071.01	Skap høyt integrert seng 900		1 ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel		2 ARK				
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920		1 IARK				
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel		1 IARK				
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel		2 IARK				
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom		1 RIE				
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000		1 RIE	Denne er for kort og forhindrer fleksibilitet. Veggskinnen brukes på hver side av sengen ikke rett bak, da det blir lite tilgjengelig			
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel		1 RIV				
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH		1 ARK	Det er fjernet dispenser og hansker, inngår dette i håndvaskmiljø 2B og 2H? Disse artiklene er fjernet, men trengs: GXZ.018.01, GXZ.019.01, GXZ.020.01, FXB.002.02 (gjerne stativ med plass til 3 str. Eller x2),			
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH		1 ARK				
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg		1 RIKT				
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste		1 RIKT	Ikke behov for så store skjermer på overvåkningsrom? Kan fort bli forstyrrende for pasienten. Forslag 40"? Evt noe modult, mange har med egen iPad			
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)		1 RIE				
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal		1 RIKT				

1 stk. Modulbord på hjul som kan tas med inn på rommet og brukes til prosedyrer. Bør ha noen hyller under så man kan ha noe reserveutstyr. Må være enkelt vaskbare overflater
Eksempler: <https://helland.no/products/hm220-sykehusnattbord-m-h-yderegulerbar-klaff-skuff-2-d-rer-og-hjul> ELLER <https://www.gymo.no/medisinske-mobler-og-behandlingsutstyr/medisinskap-trillebord-og-vogner/prosedyrevoغن-nc31-smal-m/tilbehor-hvit>
1 stk. ernæringssprøytepumpe (nyfødt) kan lagres på lager utstyr
1 stk. Inhalasjonsapparat/forstøver eksempel på apparat Aeroneb Pro X bør være på ingtermedier, men ikke på alle tre rom.
1. stk Highflow, Stativ+oksygenmikser+ekstern varmer, tregger tilgang til medisink luft, O2 og strøm. Kan lagres på lager utstyr
1 stk infusjonsrack med plass til 4 infusjonspumper, Eksempel på produkt B. Braun Space Station
1 stk. Skittentøy stativ
1 stk. smertepumpe for eksempel CADD solis. Lagres et annet sted
Sist hadde vi tatt vekk koffertstativ og ønsket skap. Skap har vi ikke fått, hvor skal de nå ha koffertene?

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH	Fylles ut av OUS	
05.03.277 Sengerom, barn Stille obs.rom		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	RUT				
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	RUT				
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	RUT				
031.007	Sykehusseng	1	RUT				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF	Kan den være utenfor rommet for å unngå "forstyrrende element"			
FSA.071.01	Skap høyt integrert seng 900	1	ARK				
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	ARK	Ingenting må være veggopphengt. Dette er forstyrrende elementer			
FXA.004.03	Veggoppheng koffertstativ	2	ARK	Ingenting må være veggopphengt. Dette er forstyrrende elementer.			
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	1	IARK				
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	1	IARK	forelder må kunne ha barn 0-18 år på fang			
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	RIE				
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	RIE				
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	RIKT	Nei, denne må i arbeidsstasjonen. Kun snor til varslings/tilkalling hos pasient.			
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	RIKT	Skal ikke ha Tv skjermer på disse rommene			
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	RIE				
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	RIKT				
		2		Stikkontakt ved gulvlist. Kan ikke være høyt på veggen. Må ikke være i synsfeltet for pasient.			
				Trenger garderobeskap med glatt/slett front (i samme farge som vegg) for pasientens private eiendeler. Rot må kunne fjernes fra fra synsfelt. Gjelder også jakker og alt annet.			

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH			Fylles ut av OUS
05.03.326 Arbeidsstasjon, intermediaær			Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	
Dere skrev: "Sentral (arbeidsrom stort) og slaveskjerm (Barneovervåknings arbeidsrom). Hva med å ha en slaveskjerm på arbeidsrommene inne på barneovervåkningen, Sentralene bør være plassert der det befinner seg mest personell som kan bidra om noe skjer" / "Må være mulighet for å legge mobile skop (fra vanlige sengerom) på slaveskjerm" - Løsning og behov må diskuteres i møte 3		RUT	Det er behov for at ansatte som ikke jobber på barneovervåkning kan følge med på det som skjer samt ha overvåkning på enkelte sengerom. Noen barn overvåkes på sengerom uten sykepleier tilstede 24/7. Sentral plasseres på rom: 05.03.167 og 05.03.170. Slaveskjerm på som 05.03.326. Alle arbeidsstasjoner burde kunne følge med på klinisk sanntidsovervåking på avdelingen.
Dere ba om: "Oppheng til kanyleboks" - Oppheng til forbruksmateriell programmeres ikke		RUT	
			Hvor lytt er det fra arbeidsstasjonen og ut til pasientene
			Flyttet en del utstyr fra intermediaærommene til arbeidsstasjon, for å minske antall og sikre utstyr i nærheten av de pasientene som trenger det mest.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
017.002.01	Pasientovervåkingsentral		1 RUT	Denne bør plasseres på de store arbeidstasjonene som for eksempel 05.03.167 og 05.03.170			
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering		1 HF				
FBA.041.37	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=660		1 ARK	Den burde gå vegg til vegg.			
FSA.013.01	Overskap, generell d=350 b=600 h=700		2 ARK				
FSH.003.06	Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=657 h=800		1 ARK	Arbeidshøyde stående. Ønsker 5 skuffer x 15,5 cm i høyden utvendig			
GBA.006.19	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=2000		1 IARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel		2 IARK				
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH		1 ARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer		1 IKT	Trenger ikke to skjermer på 1 PC, men 2 PC'er med hver sin enkelt skjerm. Det må være mulig for to personer å dokumentere samtidig.Jobber ikke med dobbelt skjerm.			
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg		1 RIKT	1 stk. skjerm hvor man kan få opp det samme som sentralen, en slaveskjerm. 1 stk. Blodsukkerapparat dokkingstasjon 1 stk. Medisinsk kjøleskap, mulighet til å plassere 1 stk. Låsbar medisinskapskap. Plasseres inne i overskap? Kodelås? Evt med id kort 1 stk. Medisinsk PC tralle flyttbar. 1 stk. Oftalmo-otoskop, med veggtransformator 1 stk. Flaskevarmer, tåteflaske 1 stk. Bleievekt, presisjonsvekt			
				1 stk VAC Pumpe - lagres på lager utstyr			
				Hørsels screening apparat på utstyrslager i nærhet av intermediaær i bygg M 4 etg. Eksempel på apparat er Titan. Kan agres på lager utstyr. Benyttes ikke i alle intermediaær hubene. Rullegardiner/ mulighet for skjerming hvis man for eksempel på dagtid ikke må se inn til pasienten for å gi litt privatliv. Må være på pasientsiden			

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH		Fylles ut av OUS
05.03.346 Arbeidsstasjon	Stille obs.rom	Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
017.002.01	Pasientovervåkingssentral	1	RUT	Må kunne legge inn alle rom man ønsker å se			
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FBA.041.68	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1400	1	ARK				
FSH.001.01	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	3	ARK	Må sitte fast i gulv og vegg			
FSH.002.01	Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør	3	ARK				
FSH.003.07	Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800	3	ARK				
GBA.006.19	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=2000	1	IARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	IARK				
NYZ.022	Håndvaskmiljø hovedartikkel	1	ARK				
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	ARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg	1	RIKT	Kan dere forklare hva dette betyr?			
					Behov for vanligste medikamenter + narkotika + akuttmedisiner og plass til sterilt engangsutstyr til adm av legemidler (sprøyter, infusjonssett osv under)		
				Medisinskap med skuffer under 65cm bred 1			
				Medisinkjøleskap 1	1 stk liten medikamentkjøleskap, akuttmedisiner som trenger å stå kaldt, f.eks for intubasjon		
				Telefon			

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH		Fylles ut av OUS
05.03.418 Lager, utstyr	Etasje 05 og 06	
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Hva trenger gruppen i rommet mtp fremtidig fleksibel bruk ved feks konvertering av rommet til kontor?

ARK

nettverkspunkt/datapunkter

Utstyr til å gjennomføre søvnregistrering NEV-KNF trenger 1 stk søvn registreringsutstyr til nye Rikshospitalet. Vi er i ferd med å kjøpe inn nytt utstyr nå, og kravspesifikasjonen fra dette arbeidet kan gjenbrukes. Sarah Wembstad er vår kontaktperson på MTA for dette. I prinsippet er det et stk MTA stasjonær enhet for søvnmålinger som har takhengt video, og et stk mobilt utstyr for å kunne monitorere pasienter hjemme og på vanlig sengepost. Det er viktig at det er mulighet for toveis kommunikasjon mellom de som overvåker og pasient, og søvnmålingene må kunne ses «live» på skjerm i kontrollrom

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel		3 ARK	hyller helt opp til taket			
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803		6 IARK				
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom		1 RIE				
KSA.002	Veggskinne, hovedartikkel		1 RIE	trenger minimum 10 stikkontakter langs med veggen uten skap og 5 under vegghyllene (FHA.002)			
	Fiskevekt til PD		1	kun 5. etasje			
	Dialysemaskin barn PD		1	kun 5. etasje			
	Dialysemaskin voksen PD		1	kun 5. etasje			
	Traller til PD		2	kun 5. etasje			
	stativ Manuel Periotenal dialyse		1	kun 5. etasje			
	varmer til manuel PD		1	kun 5. etasje			
	transportabel spO2måler		5				
	transportabel skop/ekstern hjerne		5				
	portabelt sug		5				
	Personvekt stå (baderomsvekt)		12	de fleste vil være i bruk			
	Babyvekt		15	de fleste vil være i bruk			
	Tralle til babyvekt		15	de fleste vil være i bruk			
	stolvekt		2	per plan ?			
	dostol		2	per plan ?			
	Bleievekt		15	de fleste vil være i bruk			
	blærescanner		2	per plan?			
	Telemetri - enheter		6	6. etasje			
	i Jet pumpe - remodulin		3	kun 5. etasje			
	Dia utstyr - pumper		15	i skap			
	sensoravleser		10	i skap			
	Blodsuktermåler-apparat Accu check		2	trenger nettoppkobling			
	Blodsuktermåler-apparat liten Accu check		6	i plan 5			
	Ketonmåler		6	i plan 5			
	High flow + Stativ+ oxymixer + eksterne fuktere		11	7 i plan 5 og 4 i plan 6			
	cadd solis smertepumper		15	kun i 6. etasje			
	paksklosser		10	til skjermingspasienter. Stillerom?			
	Leke-/treningsmatter		10	på treningsrom? En del i bruk?			
	EKG		2	står på rom 05.03.208			
	Ultralyd til ekko		1	står på rom 05.03.208			
	Ultralyd til revma		1	kun 5. etasje			
	igle-skap		1	orto. Dette må kanskje stå under tilsyn?			
	VAC (vacuum assisted closure)		1	orto			
	simuleringsdukke (anna)		5	store, må lagres oppå skap på respirasjonsrommet? Rom 05.03.206			
	gardintrapp/krakk		5	henges på vegg med krok?			
	Tralle til demopenner/sprøyter/stikkeputer			dette kan inn i et skap			
	personheis		1	per plan			
	lystgasstralle med slange		2	per plan			
	stellebord		2	per plan			
	brystpumper		5	per plan, om dette ikke blir stående et annet sted			
	rullestol, prekestol, vippestol, barnevogner, rullator			det vil være behov for oppbevaring på begge plan, men vi vet ikke hvor plan 06			
	Utstyr til søvnregistrering(ikke det samme som er meldt inn i rom 05 03 208.						
	Søvnregistreringsapparat	1					
	Kamera til søvnregistrering	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH		Fylles ut av OUS
05.03.441 Opphold, ungdomsrom i etasje 05		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	
		For mye møbler
		Mindre skap
		ta bort en bordgruppe
		større sofa
		Liker hengestolen


Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	4	ARK		1		
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	2	IARK				
GBA.005.32	Bord rundt med søylefot Ø=600 h=730	2	IARK		1		
GBA.006.21	Arbeidsbord d=600 b=1000	2	IARK				
GOZ.008.01	Sofa, 2-seter	1	IARK	større sofa			
GPZ.001.11	Stol pause	8	IARK		4		
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	IARK				
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	2	IARK				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	ARK				
OAZ.008	Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation)	3	HF				
GPZ.014	Stol henge hovedartikkel	1	IARK				
				Kubemøbler?			
				Puteklosser			
				"Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg"			
				skjermer ved arbeidsbord			
				Vegghengt skjerm TV			

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH	Fylles ut av OUS
12.02.002 Trening i etasje 04	
Tilbake til oversikten	
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Innspill fra medvirkningsgruppen

Hvilket gulv er det i dette rommet? Må ha sklisikkert gulv likt det som finnes i idrettshaller.
Hvor er stikkontakter plassert i rommet? Trenger i nærheten av Bobathbenk, tredemølle og i nærheten av monitor 55".

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
016.053	Slynge, trening	1	RUT	JA			
016.057	Oppheng, slynge	1	RUT	JA			
031.025.01.2	Undersøkelse- og behandlingsbenk, Bobath, 2-delt	1	RUT	Strømtilgang.Bobathbenk kan stå inntil veggen når den ikke er i bruk under slyngen for å frigjøre gulvplass.			
033.001	Tredemølle	1	RUT	Strømtilgang			
033.002	Ergometersykkel	1	RUT	Strømtilgang			
033.002	Ergometersykkel	1	RUT	JA			
033.010	Treningsmatte	1	HF	JA			
033.010	Treningsmatte	3	HF	JA			
033.012	Trappesteg	1	RUT	JA			
033.013	Gangbane	1	HF	JA			
033.029	Stativ treningsutstyr	1	HF	Nei			
033.029.01	Stativ treningsutstyr, matter	1	HF	JA			
033.039	Oppheng, vegg, til pilatesball	4	HF	JA			
092.004.05	AV-system, Treningsrom	1	RIKT	Nei			
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	4	ARK	JA			
FTZ.001.01	Speil veggfast, helkropp s b=600 h=1800	3	ARK	JA			
FUA.001	Ribbevegg hovedartikkel	2	ARK	JA			
FXA.001.02	Krok rokkering	1	ARK	JA			
FXB.003.01	Knagg, dobbel	4	ARK	JA			
GGB.002	Forheng, skjerming hovedartikkel	2	IARK	Nei			
GUA.006	Leker, samlepakke	1	HF	JA			
GUC.016	Lekehus hovedartikkel	1	IARK	JA			
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV	JA			
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	ARK	JA			
ODZ.010	Pakke, PC – Vegghengt	1	IKT	Hvor er den plassert i rommet? Ser den ikke på tegningene. Ser kun Monitor 55". Er Monitor kompatibel med OUS-klient? Må ha list for høyttaler under Monitor.			


12.02.002 Trening etasje 04.

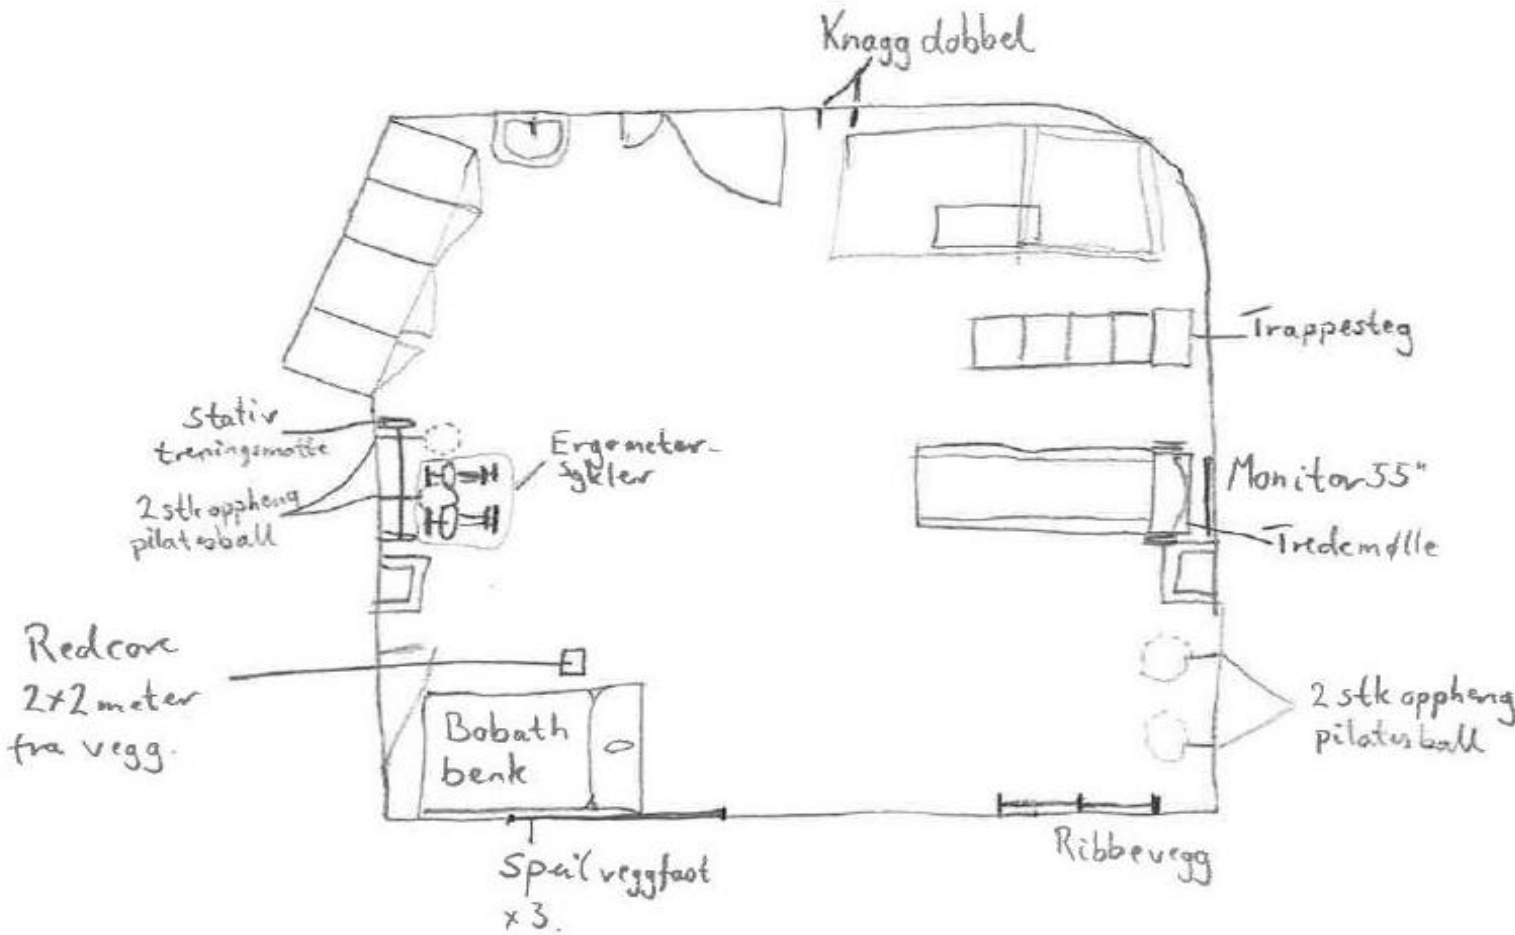

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH		Fylles ut av OUS
12.02.003 Trening i etasje 02		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	
Dere har kun bedt om "Takoppheng for Redcore" - Det er programmert 016.057 Oppheng, slynge. Er det også behov for slynge til å henge i opphenget, eller skal den som er på 12.02.002 brukes i begge rommene?	RUT	Det skal ikke være en slynge i dette rommet nå, men det må være et oppheng i taket slik at vi kan henge opp når det er behov. Hvor er stikkontakter plassert i rommet? Trenger i nærheten av hev/senk bord, bord pauserom og i ved monitor 55". Ønsker at vinduene kommer høyt på veggen slik at vi får veggplass under og ikke innsyn.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
016.057	Oppheng, slynge	1	RUT	JA			
033.010	Treningsmatte	1	HF	JA			
033.010	Treningsmatte	3	HF	Nei			
033.021	Basketballplate med kurv	1	RUT	Kurven må kunne felles opp og ned mot ballplaten			
033.029.01	Stativ treningsutstyr, matter	1	HF	Nei			
092.004.05	AV-system, Treningsrom	1	RIKT	Nei			
FSA.069.01	Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000	4	ARK	5 stykk (Ett låsbart høyskap til, slik at hele veggen blir fylt opp om mulig).			
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	3	ARK	2 stykker. Ønsker å flytte de inn i rom 12.02.007 lager ortose			
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	3	ARK	JA			
GBA.005.23	Bord pauserom d=800 b=1200 h=740	1	IARK	Bord pausebord d=1000 bb=1200 h=740			
GBA.006.01	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1000	1	IARK	Arbeidsbord elektrisk hev/senk d=800 b=800 . Strømtilgang			
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	8	IARK	JA			
GPZ.010.02	Stol, klapp løs vegghengt	6	IARK	4 stykker. Ønsker å flytte de inn i rom 12.02.007 lager ortose			
GPZ.010.03	Stol, klapp barn med trinn	1	IARK	JA			
GPZ.013.01	Stol barn med trinn	1	IARK	JA			
GSZ.002	Skap, flyttbart	2	IARK	JA			
GUA.002	Lekekjøkken	1	HF	JA			
GUA.003	Lekebord med 2 stoler	1	HF	Lekesofa i tillegg til bordet og stolene			
GUA.006	Leker, samlepakke	2	HF	JA			
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV	JA			
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	ARK	JA			
ODZ.010	Pakke, PC – Vegghengt	1	IKT	Hvor er den plassert i rommet? Ser den ikke på tegningene. Ser kun Monitor 55". Er Monitor kompatibel med OUS-klient? Må ha list for høyttaler under Monitor. Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg Dispenser, sprit håndvaskmiljø Dispenser papir håndvaskmiljø Dispenser såpe håndvaskmiljø Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø			

12.02.003 Treningssrom finmotorikk etasje 02.

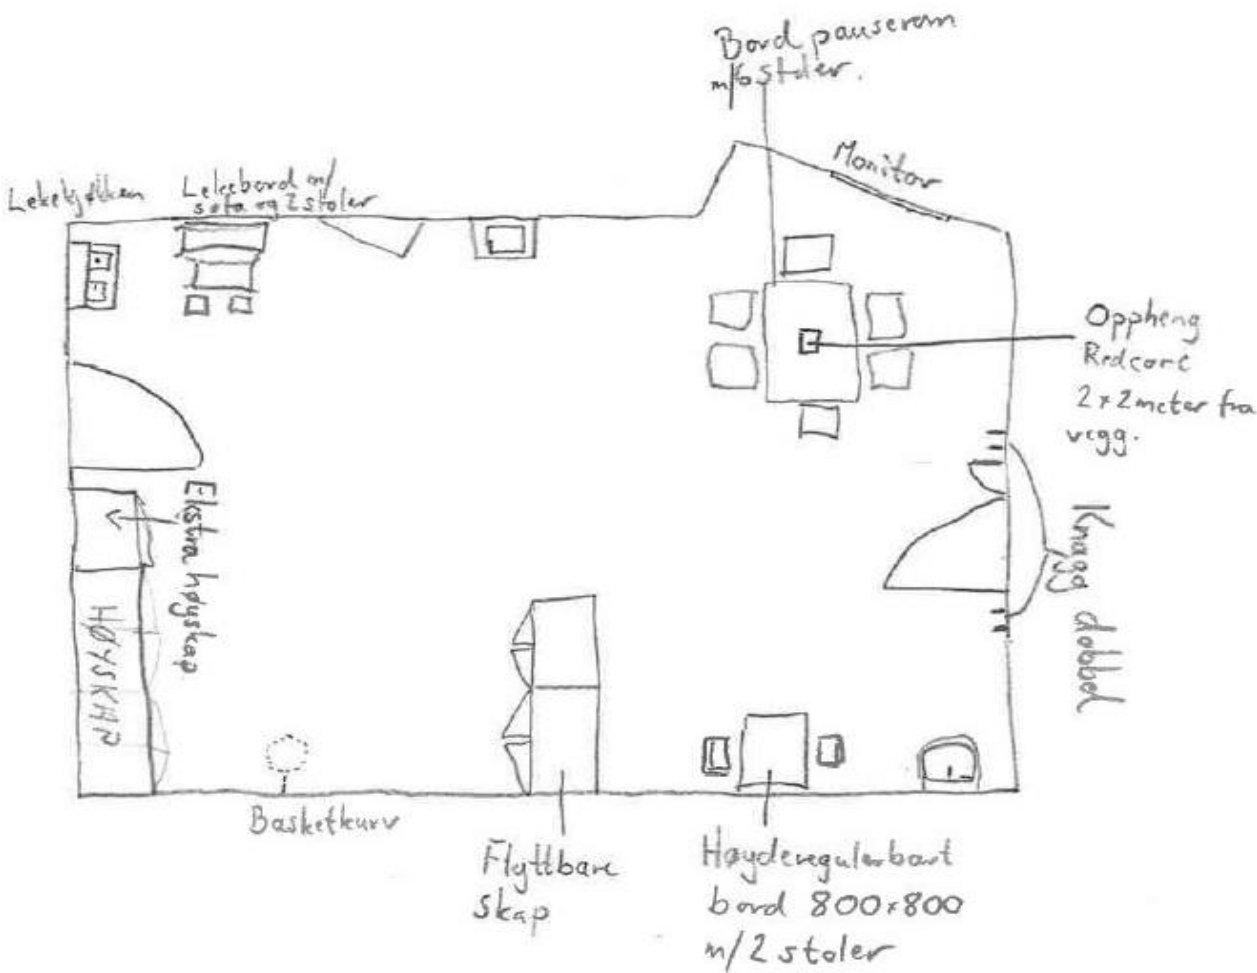


Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH	Fylles ut av OUS	
12.02.007 Lager, utstyr i etasje 02 tilknyttet trening		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen
Ser ikke at det er lagt opp opplegg for å tømme og fylle opp hydrocollator med vann i rommet.		

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
031.043	Arbeidsstol, arbeid/operatør	1	RUT	JA			
039.024	Hydrocollator	1	RUT	Strømtilgang			
071.001	Varmepistol, ortose	2	RUT	Strømtilgang			
FBA.041.15	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800	1	ARK	JA			
FHA.002.02	Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=1200	1	ARK	JA			
FSA.011.02	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	3	ARK	JA			
FSA.013.01	Overskap, generell d=350 b=600 h=700	3	ARK	Har behov for d=450 pga utstyr som skal inn i skapet			
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	1	ARK	Med kodelås			
FSH.001	Høyskap kassebakke, hovedartikkel	4	ARK	NEI. Høyskap fastmontert med kodelås ikke kassebakke pga sikkerhet.			
GBA.005.38	Bord d=400 b=600	1	IARK	JA			
GBA.005.39	Bord d=400 b=1000	1	IARK	Strømtilgang, pga symaskin			
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	RIE	Nei			
KSA.002	Veggskinne, hovedartikkel	1	RIE	Nei			
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV	JA			
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	ARK	JA			

Lyslist under overskap
Lyslist under nederste hylle ved symaskin
2 stk. veggoppheng klappstol (flyttet fra rom 12.02.003)
4 stk. stol, klapp løs vegghengt (flyttet fra rom 12.02.003)
Stikkontakter under overskap, på gulv mellom benk og vask og ved symaskin. Stikkontakten mellom benk og vask må ha timer for hydrocollatoren.
Ser ikke at det står noe om ekstra avsug i tak. Viktig at det blir her pga ortosetilpasningen med varmluftpistol.
Opplegg for å kunne tømme og fylle opp hydrocollator med vann.

12.02.007 Ortose/lager etasje 02

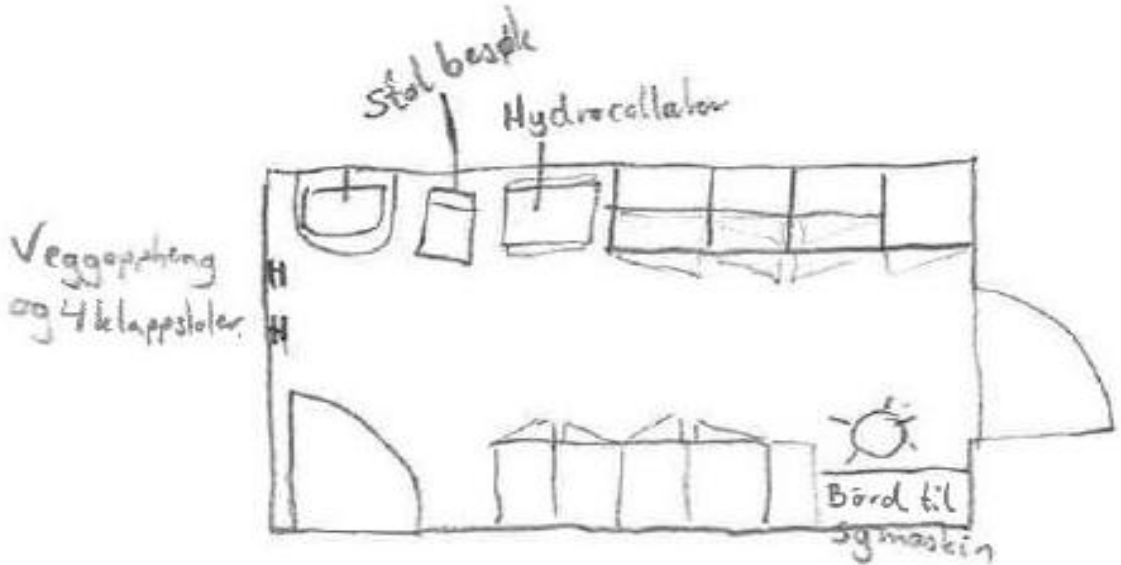

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH

Romfnr	Romnavn	Rombetegnelse
05.03.003	Sengerom	intermediær barn
05.03.014	Sengerom	intermediær barn
05.03.206	Undersøkelse og behandling	
05.03.208	Undersøkelse og behandling	
05.03.222	Opphold	lek
05.03.225	Opphold	lek
05.03.227	Opphold	ungdomsrom
05.03.228	Opphold	pårørende
05.03.229	Opphold	pårørende
05.03.231	Opphold	pårørende
05.03.234	Opphold	spis
05.03.264	Sengerom	barn
05.03.276	Sengerom	intermediær barn
05.03.277	Sengerom	barn
05.03.326	Arbeidsstasjon	intermediær
05.03.346	Arbeidsstasjon	
05.03.418	Lager	utstyr
05.03.429	Undersøkelse og behandling	
05.03.441	Opphold	ungdomsrom
12.02.002	Trening	
12.02.003	Trening	
12.02.007	Lager	utstyr

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.003	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.003		
Romnavn	Sengerom		
Rombetegnelse	intermediær barn		
Prosjektert/Geografisk romnr	N2.26/N2.I		
Programmert areal		19	
RFP status	Avledet fra SRR.134.15	Barneovervåkning	
	undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi). Pasient med behov for kontinuerlig overvåking. Tilrettelagt for akutte situasjoner. Det skal være overnattingsplass for pårørende i rommet og sengene må kunne stå inntil hverandre. Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk. Konfidensiell samtale med pasient/pårørende. Det skal legges til rette for å ta i mot besøk. Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Skjerm på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten. Gode arbeidsforhold i rommet for opptil 1-2 personer. Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med	Barneovervåkning av akutt og/ eller kritisk syke pasienter fra 0-18 år. På disse rommene vil det ligge pasienter med behov for kontinuerlig overvåkning, medisinskteknisk utstyr som invasivt BT/ arteriekran, NIV, hostemaskin, EVD, ICP UL, EKG, Rtg., Dialyse (PD), Oksygen-, trykk- og termaturmåler (hudtransplantat for eksempel INVOS). kontinuerlige infusjoner med enteral og parenteral ernæring, morfininfusjon, sedasjon(dexdor, ketamin), antibiotika, ect. Barn som ligger her kan ha behov for telemetri overvåkning. Mødre til nyfødte vil sitte i lenestol og bruke brystpumpe.	
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		4	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt		0	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)		24	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til		7	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer		8 10, i en stans eller akuttsituasjon vil det være 10 personer	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei	ja, hvorfor har man skrevet nei her?? De dagene pasientene krever 1:1 pleie eller bedside overvåking er dette en varig arbeidsplass.	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til akuttralle og lager utstyr		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)		1	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatyr med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min		0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks		0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)		0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning		0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		4	
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)		3, Viktig at det økes til tre, enkelt utstyr kobles rett i vegg, for eksempel CPAP.	
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)		3, Viktig at det økes til tre, enkelt utstyr kobles rett i vegg, for eksempel CPAP.	
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)		0	1
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)	Legges inn 1 ved avledning av unike rom med behov	Ønske mulighet for Livopanbehandling på barneovervåkning	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.014	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.014		
Romnavn	Sengerom		
Rombetegnelse	intermediær barn		
Prosjektert/Geografisk romnr	N2.26/N2.J		
Programmert areal	19		
RFP status	Avledet fra SRR.134.15		
	undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi). Pasient med behov for kontinuerlig overvåking. Tilrettelagt for akutte situasjoner Det skal være overnattingsplass for pårørende i rommet og sengene må kunne stå inntil hverandre. Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrbruk. Konfidensiell samtale med pasient/pårørende. Det skal legges til rette for å ta i mot besøk. Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Skjerm på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten. Gode arbeidsforhold i rommet for opptil 1-2 personer. Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med	Barneovervåkning av akutt og/ eller kritisk syke pasienter fra 0-18 år. På disse rommene vil det ligge pasienter med behov for medisinskteknisk utstyr som arteriekran, NIV, hostemaskin, EVD, ICP UL, EKG, Rtg., Dialyse (PD), Oksygen-, trykk- og termperaturmåler (hudtransplantat for eksempel INVOS). Barn som ligger her kan ha behov for telemetri overvåkning. Mødre til nyfødte vil sitte i lenestol og bruke brystpumpe. kontinuerlige infusjoner med enteral og parenteral ernæring, morfininfusjon, sedasjon(dexdor, ketamin), antibiotika, ect.	
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt		4	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstil, normalt - (Flervalg)		0	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstil, normalt - til		24	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstil, normalt - d/u		7	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer		8	10
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei	ja, hvorfor har man skrevet nei her?? Er det fordi rommet bryter med retningslinjer?	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til akutttralle og lager utstyr.		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengenesttransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og innelima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og innelima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og innelima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og innelima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og innelima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og innelima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og innelima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og innelima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og innelima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Varme, ventilasjon og innelima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og innelima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)		4(eksempel; thoraxdren, kontinuerlig sug, CPAP og sug i beredskap	
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)		2	
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	2	4, NIV + bag krever 2	
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		1
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)	Legges inn 1 ved avledning av unike rom med behov	Ønske mulighet for Livopanbehandling på barneovervåkning	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.206	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.206		
Romnavn	Undersøkelse og behandling		
Rombetegnelse			
Prosjektert/Geografisk romnr	N2.D/N1.17		
Programmert areal	16		
RFP status	Avledet fra SRF.175.00		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Behandling av langtids mekanisk ventilasjon pasienter (LTMV). Lagring av demo hjemmerespiratorer Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Håndvask personale.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	3		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	21		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	5		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	4		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armaturne med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	1		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	1		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.208	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.208		
Romnavn	Undersøkelse og behandling		
Rombetegnelsen			
Prosjektert/Geografisk romnr	N1.D/N1.12		
Programmert areal	16		
RFP status	Avledet fra SRF.175.00		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Håndvask personale.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	2		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	21		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	5		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	4		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	1		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	1		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.222	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.222		
Romnavn	Opphold		
Rombetegnelse	Iek		
Prosjektert/Geografisk romnr	N1.D/N1.1		
Programmert areal	40		
RFP status	Avledet fra SRMAL.108.04		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Pasientopphold før, under og etter undersøkelse. Barn og ungdom i følge med foreldre. Tilrettelegges for lek og underholdning. Pedagogisk bemannet lekerom. Plass for rullestoler og barnevogner.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	8		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	19		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	10		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.225	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.225		
Romnavn	Opphold		
Rombetegnelse	Iek		
Prosjektert/Geografisk romnr	N1.D/N2.E		
Programmert areal	20		
RFP status	Avledet fra SRMAL.108.04		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Pasientopphold før, under og etter undersøkelse. Barn og ungdom i følge med foreldre. Tilrettelegges for lek og underholdning. Plass for rullestoler og barnevogner.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	8		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	19		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	5		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	10		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling rensset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling rensset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Håndbetjent armatur		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.227	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.227		
Romnavn	Opphold		
Rombetegnelse	ungdomsrom		
Prosjektert/Geografisk romnr	N1.E/N1.5		
Programmert areal	45		
RFP status	Unik		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Rom for ungdom og deres venner/pårørende. Fleksibel bruk. Sosialt møtested, men også et sted å slippe av. Aktiviteter som brettspill, høre på musikk, se TV, game, utføre aktiviteter som perle, strikke, tegne osv. Kombinasjon av digital, sosial og kreative soner. Universell utformet.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	4		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	8		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	23		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)	se kommentar		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)	mot korridor.		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport	ikke tegnet inn	
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)	mørklegges for kinoaktivitet		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling rensset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling rensset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.228	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.228		
Romnavn	Opphold		
Rombetegnelse	pårørende		
Prosjektert/Geografisk romnr	N2.11/N2.F		
Programmert areal	40		
RFP status	Avledet fra SRF.108.03		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Måltider og opphold for pasienter og pårørende. Oppholdssone: Spisebord og spisestoler. Sittesone Med tekjøkken Mat/serveringssone (enkeltpakninger) Lagring og tilberedning av medbrakt. Håndvask for pasienter og besøkende		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	6		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	10		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)	ved behov		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)	mot korridor		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei	ja	
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)		seng	
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)	mot korridor		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.229	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.229		
Romnavn	Opphold		
Rombetegnelse	pårørende		
Prosjektert/Geografisk romnr	N1.E/N1.5		
Programmert areal	10		
RFP status	Avledet fra SRF.108.03		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Måltider og opphold for pasienter og pårørende. Oppholdssone: Spisebord og spisestoler. Sittesone Med tekjøkken Mat/serveringssone (enkeltforpakninger) Oppbevaring og tilberedning av medbrakt Håndvask for pasienter og besøkende	uten tekjøkken. Et sted å trekke seg tilbake, mulighet for hvile, hjemmekoselig preg.Mulighet til å varme egen mat. Samtaler.	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	6		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	10		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)	mot atrie, skjermes ved behov		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei	ja	
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)		seng	
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)	mot forrommet sengeautomat		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armaturn med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.231	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.231		
Romnavn	Opphold		
Rombetegnelse	pårørende		
Prosjektert/Geografisk romnr	N1.B/N2.E		
Programmert areal	20		
RFP status	Avledet fra SRF.108.03		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Måltider og opphold for pasienter og pårørende. Oppholdssone: Spisebord og spisestoler. Sittesone Med tekjøkken Mat/serveringssone (enkeltforpakninger). Oppbevaring og tilberedning av medbrakt mat Håndvask for pasienter og besøkende	uten tekjøkken. Et sted å trekke seg tilbake for foreldre, mulighet for hvile, hjemmekoselig preg.Mulighet til å varme egen mat. Samtaler.	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	6		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	10		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armaturn med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.234	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.234		
Romnavn	Opphold		
Rombetegnelsen	spis		
Prosjekttert/Geografisk romnr	N1.A/M1.4		
Programmert areal	25		
RFP status	Avledet fra SRF.108.00		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Måltider og opphold for pasienter og pårørende. Oppholdssone: Spisebord og spisestoler. Mat/serveringssone: Håndvask for pasienter og besøkende Buffetservering mat og drikker Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap. Oppbevaring av rent pumpeutstyr, flasker med tilhørende utstyr, og morsmelkerstatning. Arbeidsbenk for tilberedning av morsmelkerstatning. Kjøleskap til oppbevaring av åpne morsmelkerstatninger (pulver) og morsmelk. Barnegrøt. Oppstilling urent gods i egen vogn.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	6		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	16		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner	Vegg-i-vegg med kjøkken		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei	ja	
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)		Store elektriske lullestoler	
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Berøringsfritt armatur		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.264	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.264		
Romnavn	Sengerom		
Rombetegnelse	barn		
Prosjektert/Geografisk romnr	N2.21/N2.B		
Programmert areal	17		
RFP status	Avledet fra SRR.134.15		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Rommet skal benyttes til pasienter med behov for overvåking og skjerming. Særskilte krav til sanseintrykk og påvirkning. Kan være behov for bedside overvåking. Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi). Det skal være overnattingsplass for pårørende i rommet og sengene må kunne stå inntil hverandre. Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk. Konfidensiell samtale med pasient/pårørende. Det skal legges til rette for å ta i mot besøk. Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Skjerm på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.	Ikke skjerm på vegg, ikke underholdning. Ultralyd, rtg, hjemme respirator, NIV,	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	3		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	6		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)		av og til ved behov for bedside kontinuerlig overvåkning	
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørson		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler	Økt krav til lydisolering. Vinduer, dører og vegger må være lydtett (behandlingsrom tett) Det er viktig at det er støy fra arbeidsstasjon og inn til rom som må elimineres.	
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)	mot arbeidsstasjon		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Se merknad i kommentarfeltet	Intensivseng	
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja	Må ha solskjerming på utside og lystett blanding på innside.	
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)		Alle vinduer må ha lystett blanding også vindu til arbeidsstasjonen.	
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei	Ja. Indirekte lysskinne bak pasientens hode (mot tak) som er dimbart. Er det flere skinner eller lamper må de dimmes separat.Mulighet for flat integrert (så usynlig som mulig) taklampe ved eventuell akuttsituasjon. I dagens skjermingsrom er det et problem at det blir for mørkt for sykepleier til å se noe når denne skal jobbe. Trenger en løsning for mindre lyskilde (type nattlys - bytte farge på dette lyset?) som er plassert nede mot gulvlist	
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner	Må plasseres bak pasientens hode.	
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)	sengerom og arbeidsstasjon		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	2	3 NIV behandling, trakeostomi	
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	2	3 Niv behandling, trakeostomi	
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0	1	
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)	Legges inn 1 ved avledning av unike rom med behov	Til Livopanbruk	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.014	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.014		
Romnavn	Sengerom		
Rombetegnelse	intermediær barn		
Prosjektert/Geografisk romnr	N2.26/N2.J		
Programmert areal	19		
RFP status	Avledet fra SRR.134.15		
	undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi). Pasient med behov for kontinuerlig overvåking. Tilrettelagt for akutte situasjoner		
	Det skal være overnattingsplass for pårørende i rommet og sengene må kunne stå inntil hverandre.		
	Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstysbruk.		
	Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.		
	Det skal legges til rette for å ta i mot besøk.	Er det godt nok at de skriver sengeroms beskrivelse og plusset på overvåkning? Eller bør rommet ha en mer nøyaktig beskrivelse? Pasienten skal vel aldri være alene om noe i dette rommet??Barneovervåkning av akutt og/ eller kritisk syke pasienter fra 0-18 år. På disse rommene vil det ligge pasienter med behov for medisinskteknisk utstyr som arteriekran, NIV, hostemaskin, EVD, ICP UL, EKG, Rtg., Dialyse (PD og HD), SEEG registrering, Oksygen-, trykk- og temperaturmåler (hudtransplantat for eksempel INVOS). Barn som ligger her kan ha behov for telemetri overvåkning. Mødre til nyfødte vil sitte i lenestol og bruke brystpumpe. kontinuerlige infusjoner med enteral og parenteral ernæring, morfininfusjon, sedasjon(dexdor, ketamin), antibiotika, ect.	
	Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres.		
	Skjerm på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.		
	Gode arbeidsforhold i rommet for opptil 1-2 personer.		
	Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt		4	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)		0	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til		24	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u		7	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer		8	10
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei	ja, hvorfor har man skrevet nei her?? Er det fordi rommet bryter med retningslinjer?	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til akuttralle og lager utstyr.		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)		1	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min		0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks		0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)		0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning		0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		4	
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)		2	4
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)		2	4
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)		0	1
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)	Legges inn 1 ved avledning av unike rom med behov	Ønske mulighet for Livopanbehandling på barneovervåkning	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.277	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.277		
Romnavn	Sengerom		
Rombetegnelse	barn		
Prosjektet/Geografisk romnr	N2.23/N2.B		
Programmert areal	17		
RFP status	Avledet fra SRR.134.15		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Rommet skal benyttes til pasienter med behov for overvåking og skjerming. Særskilte krav til sanseintrykk og ytre påvirkning. Kan være behov for bedside overvåking. Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi). Det skal være overnattingsplass for pårørende i rommet og sengene må kunne stå inntil hverandre. Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk. Konfidensiell samtale med pasient/pårørende. Det skal legges til rette for å ta i mot besøk. Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Skjerm på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.	Ikke skjerm på vegg, ikke underholdning. Ultralyd, rtg, , hjemme respirator, NIV, EEG,	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	3		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	6		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)		av og til ved behov for bedside kontinuerlig overvåkning	
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørson		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler	Økt krav til lydisolering. Vinduer, dører og vegger må være lydtett (behandlingsrom tett) Det er viktig at det er støy fra arbeidsstasjon og inn til rom som må elimineres.	
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)	mot arbeidsstasjon		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Se merknad i kommentarfeltet	Intensivseng	
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja	Må ha solskjerming på utside og lystett blanding på innside.	
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)		Alle vinduer må ha lystett blanding også vindu til arbeidsstasjonen.	
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei	Ja. Indirekte lysskinne bak pasientens hode (mot tak) som er dimbart. Er det flere skinner eller lamper må de dimmes separat.Mulighet for flat integrert (så usynlig som mulig) taklampe ved eventuell akuttsituasjon. I dagens skjermingsrom er det et problem at det blir for mørkt for sykepleier til å se noe når denne skal jobbe. Trenger en løsning for mindre lyskilde (type nattlys - bytte farge på dette lyset?) som er plassert nede mot gulvlist	
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner	Må plasseres bak pasientens hode.	
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)	arbeidsrom		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	2	3 NIV behandling, trakeostomi	
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	2	3 Niv behandling, trakeostomi	
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0	1	
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)	Legges inn 1 ved avledning av unike rom med behov	Til Livopanbruk	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.326	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.326		
Romnavn	Arbeidsstasjon		
Rombetegnelse	intermediaær		
Prosjektert/Geografisk romnr	N2.25/N2.I		
Programmert areal	5		
RFP status	Avledet fra SRF.005.02		
	Arbeidsstasjon tilknyttet sengerom, intermediaær med mulighet for å overvåke 2-3 sengerom i samtidighet. Visuell og auditiv oversikt over pasientene.		
	Plass for overvåking og dokumentasjon i kliniske områder. Tilrettelegges slik at det ikke er innsyn fra pasienter og besøkende.	Bekymret for sikt fra arbeidsstasjon til rom 05.03.276. Skyvedør mellom rom 05.03.276 og 05.03.003 må tilrettelegges slik at man kan forhyndre innsyn ved behov. For eksempel stellstuasjon.	
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt		2	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)		0	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til		24	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u		7	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer		2	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei	Ja, kontinuerlig overvåking	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)		1	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Kun mottak		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min		0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks		0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)		0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning		0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		2	
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)		0	
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)		0	
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.346	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.346		
Romnavn	Arbeidsstasjon		
Rombetegnelse			
Prosjektert/Geografisk romnr	N2.22/N2.C		
Programmert areal	6		
RFP status	Avledet fra SRF.005.02		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Arbeidsstasjon tilknyttet stille observasjonsrom med mulighet for å overvåke 2 sengerom i samtidighet. Plass for overvåking og dokumentasjon i kliniske områder. Tilrettelegges slik at det ikke er innsyn fra pasienter og besøkende.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	2		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	3		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Ja		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til akutttralle/medisinnisje og utstyrslager		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)	se kommentar		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Vinduer, vegger og dører i arbeidsstasjonen må være "lydtette"		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)	sengerom i tilknytning		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Se merknad i kommentarfeltet		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)	begge veier, mellom arbeidsstasjon og sengerom		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)	kommunikasjon og overvåking mellom rom og arbeidsstasjon		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.418	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.418		
Romnavn	Lager		
Rombetegnelsen	utstyr		
Prosjektert/Geografisk romnr	N1.D/N1.3		
Programmert areal	15		
RFP status	Fra SRF.087.45		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv. Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk Testing av utstyr. Oppheng for O2 kolber på veggskinne.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Bestutning PO
	05.03.429	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.429		
Romnavn	Undersøkelse og behandling		
Rombetegnelse			
Prosjektert/Geografisk romnr	M1.E/M1.7		
Programmert areal	16		
RFP status	Avledet fra SRF.175.00		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Behandling av brannskadde og preoperative bad for multifunksjonshemmende som ikke kan sitte eller stå i dusj. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Håndvask personale.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	4		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	21		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	5		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner	Pasientløfter		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling rensset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling rensset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei	Ja	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)		26 grader	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	1		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	1		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0	1	
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)		Livopan	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Ja		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)	Perasafe/virkon for desinfisering av badekar etter smittepasient	Mellom hver pasient. Ikke nødvendigvis smitte	
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.03.441	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.03.441		
Romnavn	Opphold		
Rombetegnelsen	ungdomsrom		
Prosjektert/Geografisk romnr	N1.A/N1.4		
Programmert areal	30		
RFP status	Unik		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Rom for ungdom og deres venner/pårørende. Fleksibel bruk. Sosialt møtested, men også et sted å slappe av. Aktiviteter som brettspill, høre på musikk, se TV, game, utføre aktiviteter som perle, strikke, tegne osv. Kombinasjon av digital, sosial og kreative soner. Universell utformet.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	2		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	8		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	23		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	6		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)	se kommentar		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)	mot korridor		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)	mørklegges ved kinoaktivitet		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	12.02.002	Tilbake til oversikten	
Romfnr	12.02.002		
Romnavn	Trening		
Rombetegnelse			
Prosjektert/Geografisk romnr			
Programmert areal	50		
RFP status	Avledet fra SRMAL.169.00		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Treningsrom for pasienter. Sykling, tredemølle, styrkeapparat etc. Veiledning og undervisning. Testing til fin- og grovmotorikk med standardiserte tester.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	4		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	16		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	12		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Støyende virksomhet		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)	vindu høyt oppe på veggen ut mot korridor		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	12.02.003	Tilbake til oversikten	
Romfnr	12.02.003		
Romnavn	Trening	Trening fin- og grovmotorikk	
Rombetegnelse			
Prosjektert/Geografisk romnr			
Programmert areal	50		
RFP status	Avledet fra SRMAL.169.00		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Trenings- og testrom for pasienter. Fin- og grovmotorisk aktivitet tilpasses i rommet. Sykling, tredemølle, styrkeapparat etc. Veiledning og undervisning.	Trenings- og testrom for pasienter. Fin- og grovmotorisk aktivitet tilpasses i rommet. Veiledning og undervisning.	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	4		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	16		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	14		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner	Ortose tilpasning 05.04.097.		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Støydene virksomhet		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)	Vindu høyt på veggen	På tegningen er ikke vinduene høyt på veggen. Ønsker dette for å frigjøre plass under for knagger , oppheng til utstyr ol. og hindre innsyn.	
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	12.02.007	Tilbake til oversikten	
Romfnr	12.02.007		
Romnavn	Lager	Ortosetilpasning og lager.	
Rombetegnelsen	utstyr		
Prosjektert/Geografisk romnr			
Programmert areal	15		
RFP status	Avledet fra SRF.087.45		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Ortosetilpasning. Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk Testing av utstyr. Oppheng for O2 kolber på veggskinne.	Ortosetilpasning og lager. Behov for ekstra avsug i tak pga ortosetilpasning og oppvarming av materiale med varmepistol.	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	2		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0	7	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24	16	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	5		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner		Nærhet til rom 12.02.003 og 05.04.097 da pasienter som skal få tilpasset ortoser vil være her og for utprøving av ortosene i aktivitet i disse rommene.	
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling rensset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling rensset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

Medvirkningsmøte 3

10.april 2025

MVG Æ døgnområder barn og unge

Innspill

Gassutløp til Livopan ser slik ut:



Ejektor med blå og brun slange




Livopankolbe inneholder 50% oksygen og 50 % Dinitrogenoksid(lystgass)




Trening 12 02 002

12.02.002 Treningsetasje 04.

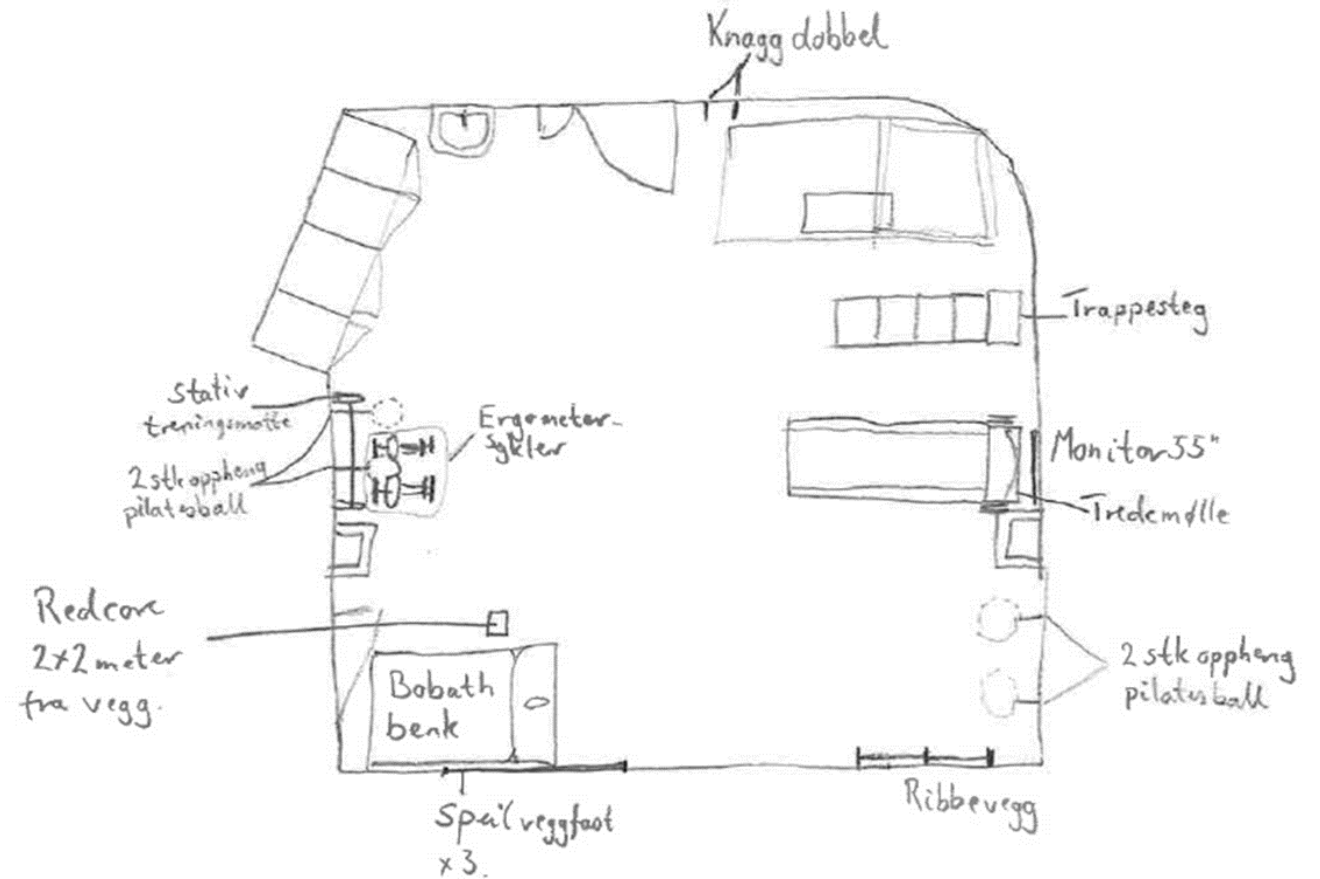

Trening 12 02 003


12.02.003 Treningsrom finmotoriske etasje 02.

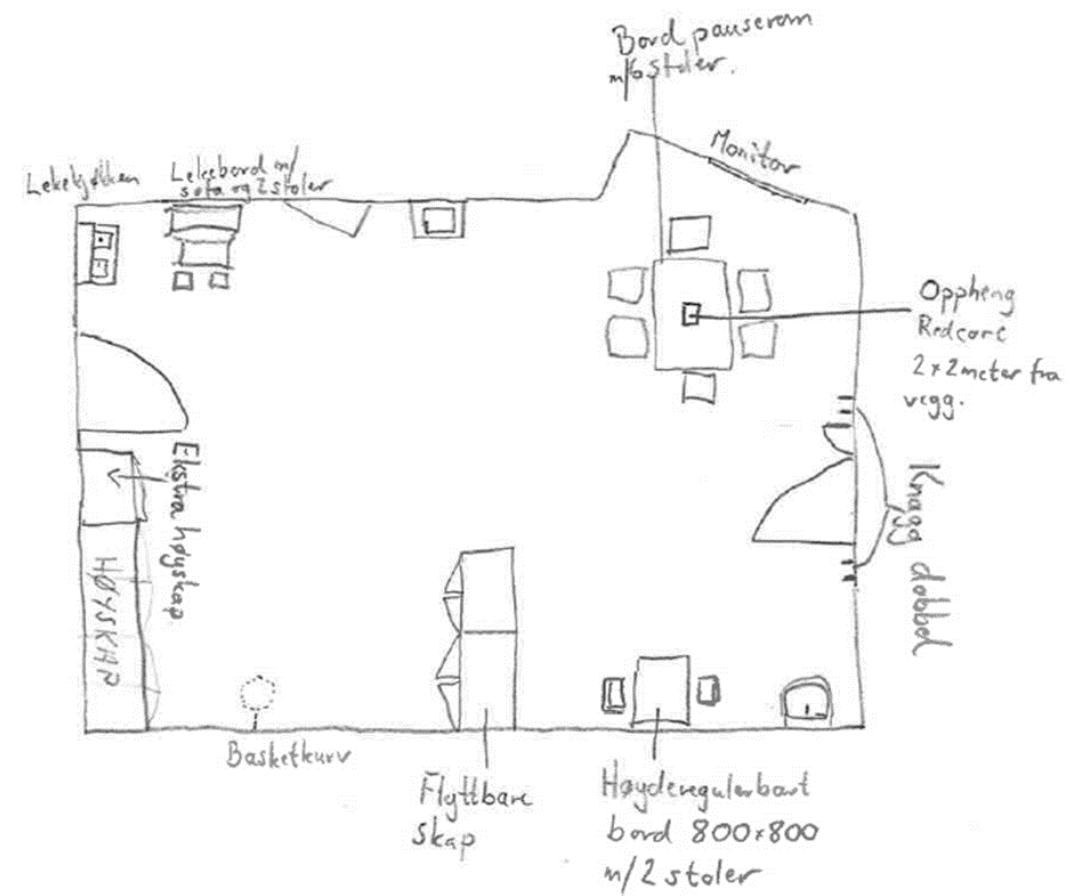

12.02.007

Ortose/lager etasje 02

Rom 12 02 007

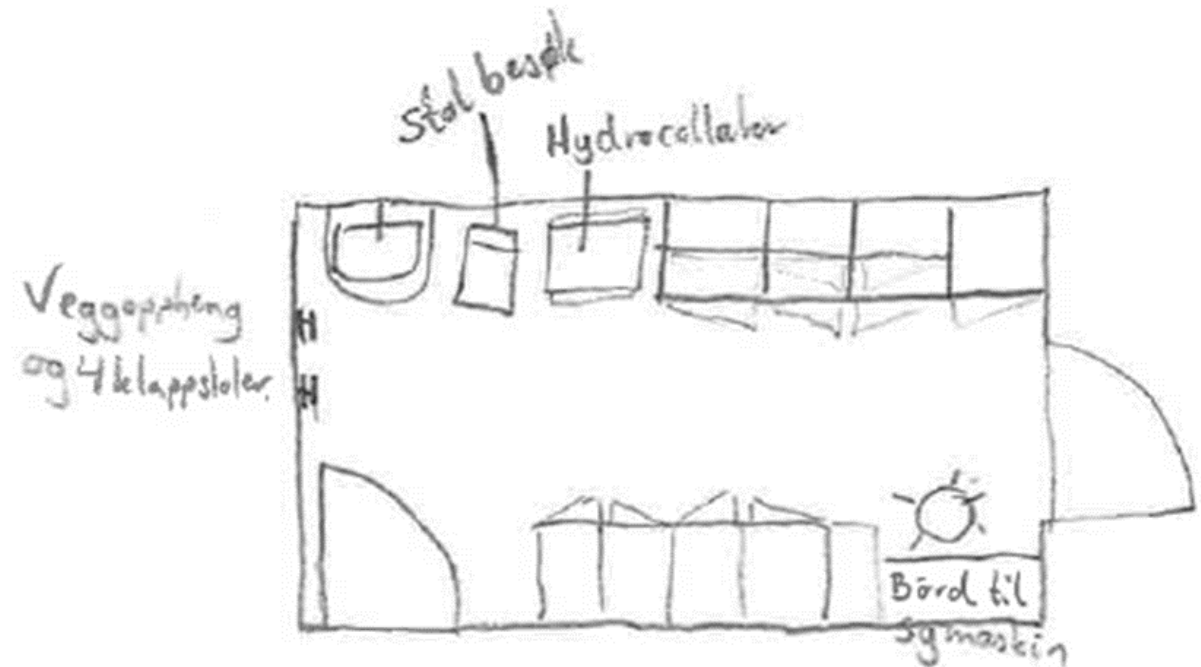

Takhage

Se eget vedlegg for innspill og ideer.

Forslag tilrettelegging for tvillinger


Plan 02 infeksjonsposten

2 sykeromskanaler med med 3 + 3 uttak for = 2 og medisinsk luft plasseres på rom 05 02 014 og 05 02 015. Fordi det er de største rommene.

Hvis det er plass til to krabbesenger ved siden av hverandre holder det med en sykeromskanal med 6 + 6 uttak.

Hver tvilling kan ha behov for NIV, + bag og sug i beredskap = 2 O2 og 2 medisinsk luft- thoraxdren?

I høysesong kan de ha flere tvillingpar innlagt, derfor behov på 2 rom.

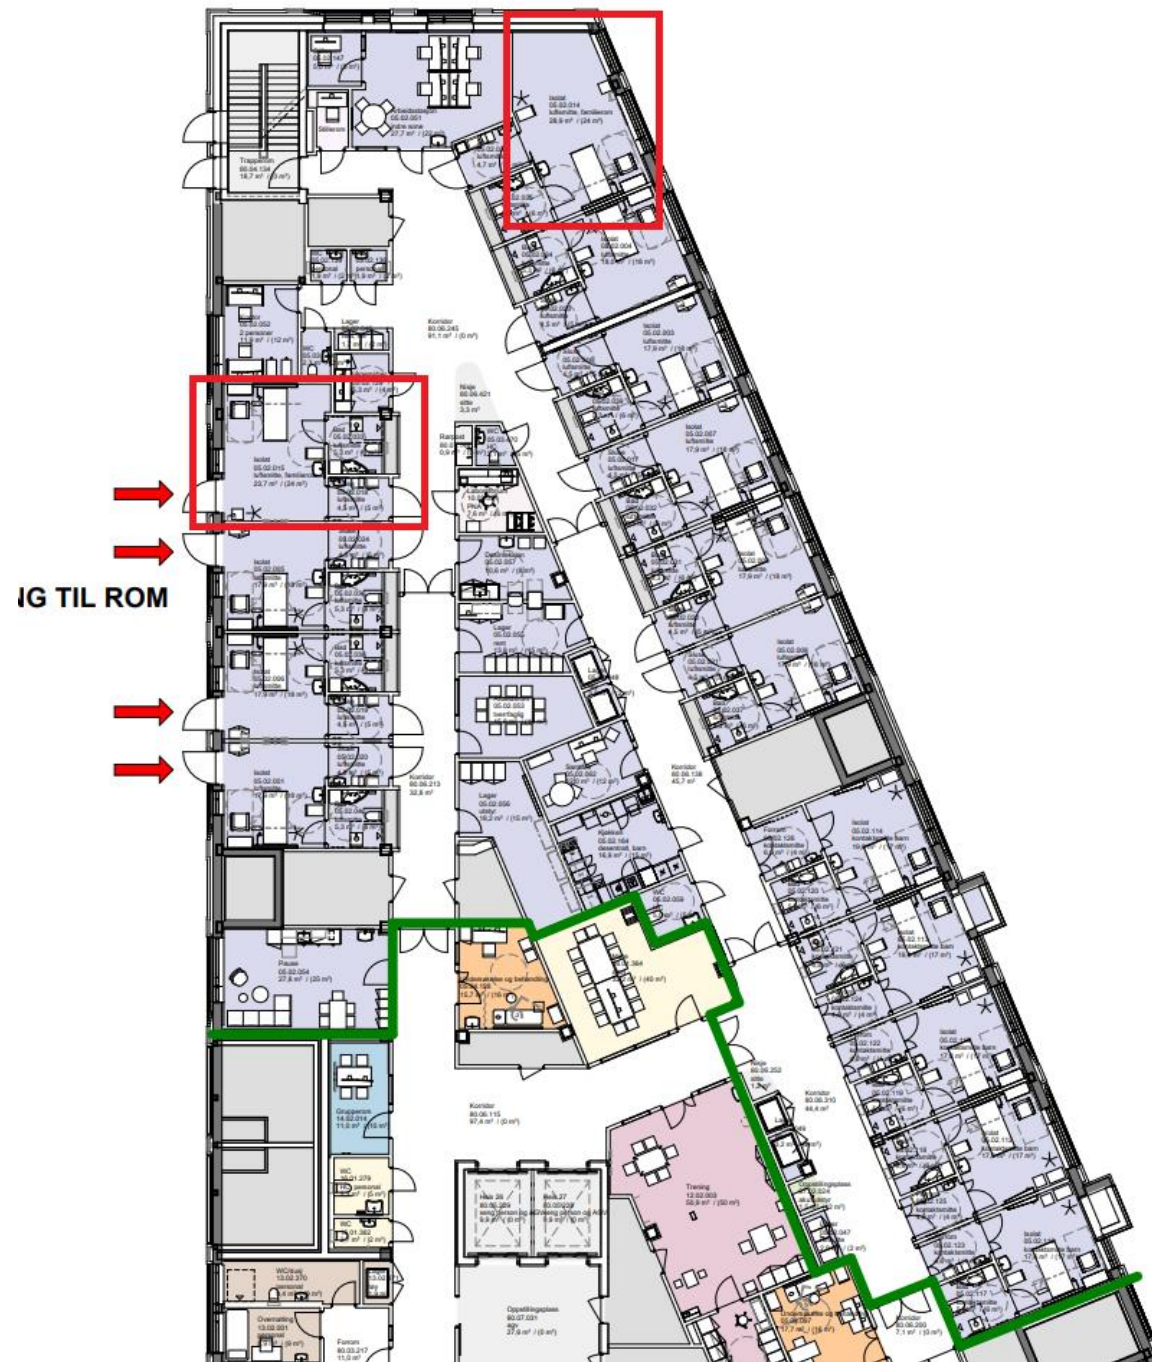

Tilrettelegging for tvillinger plan 05

2 sykeromskanaler I 05 03 048 fordi det er det største familierommet. Her gjelder det samme som for plan 02. Dersom det vil være plass til to senger fortvillingene ved siden av hverandre så kan man øke uttak I sykeromskanal. Dersom det ikke går bør det være 2 sykeromskanal på motsatt vegg. Hver av kanalene med 3 + 3 uttak.



Oppbevaring av morsmelk – se også svar på aksjon



Det er behov for oppbevaring og håndtering av frossen, fersk og tint morsmelk i alle døgnområdene i bygg M og N. Vi anbefaler at man etablerer kjøleskap (foreksempel kjøleskap morsmelk 22 L) for oppbevaring av morsmelk på alle smitteisolat. Årsaken er at håndtering av måltider ofte er noe som styrker foreldrerollen på sykehus, og denne oppgaven blir mer tilgjengelig for foreldrene når de kan ha morsmelk på rommet. Det fremmer mestring, tilknytning og nærhet.

Alternative for smitteisolerte familier er at de må be helsepersonell hente melk fra kjøleskap i desentralt kjøkken hvor kun ansatte har tilgang. Flasker med pumpet morsmelk inne på smitterom må desinfiseres før de settes inn i felles kjøleskap eller evt helles over i rene flasker i slusen.

Vi mener den beste flyten for dette er at det må være mulighet for å oppbevare morsmelk på alle smitterom i døgnområdene i bygg M og N. Kjøleskap som skal holde en temperatur på mellom 0 til +4°C. Fryser må holde minst -18°C.

Kjøleskapene må på en god måte kunne vaskes og desinfiseres.

Det bør være fryser og kjøleskap tilgjengelig for å oppbevare morsmelk for de som ikke har kjøleskap på rom. På grunn av anbefaling fra smittevern bør det være i egnede kjøleskap og fryseskap hvor kun ansatte har tilgang, og vi foreslår da inne på kjøkkenet (desentralt) Dette skal behandles i eget særmøte.

Vi ser for oss at man også kan benytte kjøleskap på intermediær til morsmelk for sengerom hvor det er helsepersonell/ansatte som har tilgang.

Satelittlager for utstyr fysio som sambrukes med voksne.

Utstyr som kan stå på lager lengre vekk og hentes frem til aktuelle pasienter evt. fjernlager i gåavstand for terapeut:

- 8 Rullestoler
- 3 Prekestoler barn
- 1 Stepkasse
- 2 Kinetech albue
- 1 Kinetech kne
- 1 Kinetech underarm
- 2 HALO prekestol
- 2 HALO rullestol
- 1 HALO utstyrstralle
- 1 Combilizer- ståbenk/seng
- 5 Ståstativ
- 3 Rullatorer
- 1 Trekkullator
- 1 Gåstativ

- [Fysio og ergo ekstra utstyrsliste for utstyrslager sengepost og eksternt lager. 12.02.25.docx](#)

Blodtrykksapparat eller pasientovervåkning 1 i undersøkelse og behandlingsrom

I døgnområdene i plan 02 er det bare sengerom og ikke undersøkelse og behandling.


(Det er tidligere blitt sagt at Livopan skal være mulig å gi på U/B rom. Infeksjonsposten trenger mulighet til å gi Livopan på flere av sengerommene fordi de ikke har U/B rom).

Plan 04 pasientovervåkning 1 på U/B rom:

05 03 212

05 03 211

05 03 430

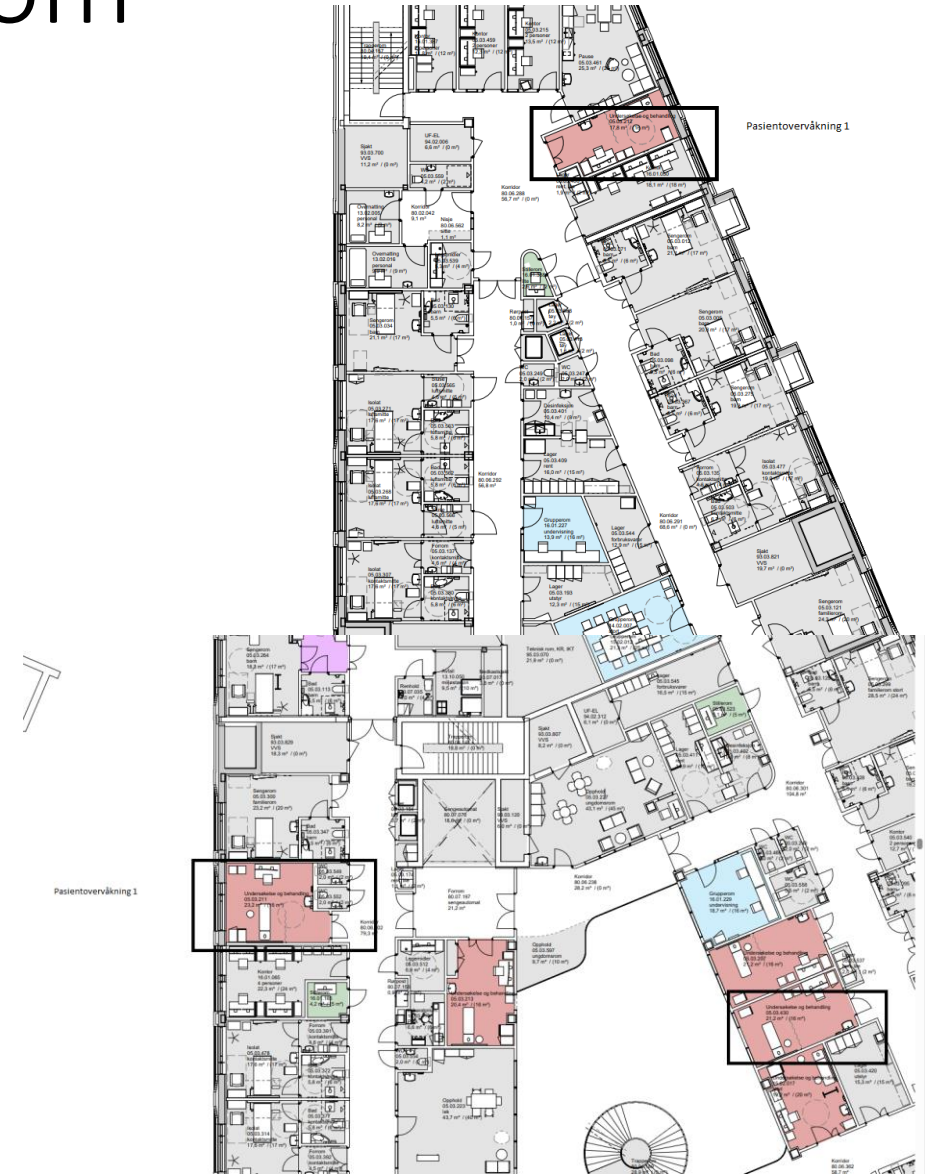

Blodtrykksapparat eller pasientovervåkning 1 i undersøkelse og behandlingsrom

Plan 05

15.02 042

05 03 427

05 03 206



Blodtrykksapparat eller pasientovervåkning 1 i undersøkelse og behandlingsrom

Plan 06

05 03 214


15 02 040

05 03 428

Kontaktsmitteisolat

- MVG foreslår å fjerne servant inne på sengerom for kontaktsmitteisolering fordi det er håndvask i slusen, og det er vask på bad. Dette for å få mer plass og bedre funksjon i rommet.

Optimalisere funksjon i noen sengerom ved å redusere KSI?

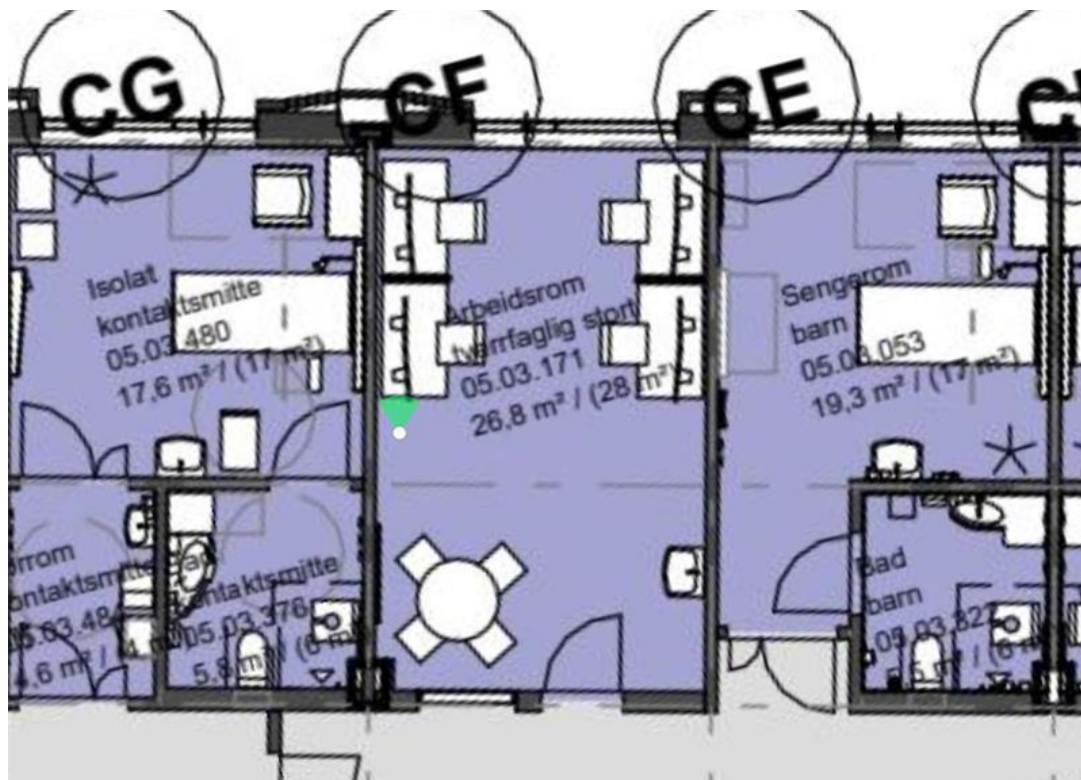

Se svar i eget skjema for aksjonspunkter.

Diverse

- Stellebord i sengerommene i M og N er dybde 650. Er det stort nok?
- Dybden på to ulike stellebord på dagens RH er 575 E 1 4 etg
- Dybde på vegghengt Ullevål er 770
- Dybde på en stellepute Ikea er foreksempel 800, eller 740.
- Stellematter: 700 x 500 [Mimmis.no | Leander Matty Stellematte, Sage Green](#)

Diverse

- Toaletter i døgnområder plan 02- gjøres om til stillerom?
- Dialyse
 - Dersom dilayse skal gjøres tilkoblet servant så er det spesielle krav til servanten, og vannkvaliteten. I følge dialyseenheten på RH bør det være ett rom i M/N med vann/avløp på veggbak hodeenden til sengeplassen.
- Sittenisjer- forsøke å tegne inn sittenisje på veggene utenfor opphold spis?
- Utstyr til søvnregistrering blir registrert i lager utstyr plan 06
- MVG ønsker LSI I plan 06 foreslår og kan bytte et LSI fra N plan 04 til bygg M plan 06
- Kassebakkeskap må være festet
- Utstyr per plan se eget vedlegg
- Husk å ta med vognavask inngangspartiet til barn og ungdom

Seksjon

Seksjon	UTSTYRSTYPE	ANTALL	BRUKES	HVA DET BRUKES TIL	KOMMENTAR	Nye OUS	Nå
BKBS1	O2 uttak for oppkobling av highflow/cpap	1 Per rom	Ved behov	pustestøtte	Beskyttende isolat		
BKBS1	inhalasjonsapparat	4 per avdeling	Ved behov	Inhalasjon av medikamenter eller NaCl	Beskyttende isolat/sengerom		
BKBS1	Iv-pumpe	2 per rom	Daglig	Infusjoner	Sengerom		
BKBS1	Undersøkelseslys i tak	1per rom	daglig	undersøkelse	Beskyttende isolat		
BKBS1	Highflow	1-2 per avdeling	Ved behov	pustestøtte	Beskyttende isolat/sengerom		
BKBS1	Isolat-sko (vaskbare) str fra 37-43	10 par	Ved behov	Til bruk av helsepersonell der barn leker på	Beskyttende isolat		
BKBS1	Leselampe	1 per rom	daglig	leselys	Beskyttende isolat		
BKBS1	Leselampe	1 per rom	daglig	leselys	sengerom		
BKBS1	Lite kjøleskap med fryser	1 per rom	daglig		Beskyttende isolat		
BKBS1	Mikrobølgeovn	1 per rom	daglig		Beskyttende isolat		
BKBS1	oftalmoskop	1 per rom	daglig	undersøkelse	Beskyttende isolat		
BKBS1	Oftalmoskop	1 per rom	daglig	Undersøkelse	sengerom		
BKBS1	otoskop	1 per rom	daglig	undersøkelse	Beskyttende isolat		
BKBS1	otoskop	1 per rom	daglig	undersøkelse	sengerom		
BKBS1	Scoop med spo2 måler, EKG lending og BT	1 per rom	daglig	undersøkelse	Beskyttende isolat		
BKBS1	Scoop med spo2 måler, EKG lending og BT	1 per rom	daglig	undersøkelse	sengerom		
BKBS1	sondepumpe	1 per rom	daglig	Ernæring	Sengerom		
BKBS1	sprøytepumpe	1 per rom	daglig	infusjoner	sengerom		
BKBS1	Stativ til iv og sondepumpe	1 per rom	daglig	Må være dobbel	Beskyttende isolat		
BKBS1	Stativ til iv og sondepumpe	1 per rom	daglig	Må være dobbel	sengerom		
BKBS1	u-stix apparat	1 per rom	daglig	Urinprøve under cellegiftskur/ av de transp	På skyllerom		
BKBS1	Utstyrstralle med arbeidsbord	1 per rom	daglig	Utstyr og behandling	Beskyttende isolat		
BKBS1	Vannkoker med timer/stikkontakt med tim	1 per rom	daglig		Beskyttende isolat		
BKBS1	Vekt tilpasset alder	1 per rom	daglig	vekt	Beskyttende isolat		
BKBS1	Dekontaminator	1 per bad	daglig	vask	Beskyttende isolat		
BKBS1	Gaming-PC	1 (privat, men må ha strømuttak)	Ved behov	spill	Beskyttende isolat/sengeromPasienter som må isoleres.		
BKBS1	ECP maskin?	1 (låner per i dag av Blodsykdommer)	Ved særskilte behov, trenger strømuttak	Ekstrakorporal fotoferese	Beskyttende isolat/sengerom		
BKBS1	IV-pumpe		4 daglig	Infusjoner	Beskyttende isolat		
BKBS1	Sprøytepumpe		2 daglig	infusjoner	Beskyttende isolat		
BKBS1	Lærdalsbag (barn + voksen)		20 Daglig/ ved behov	Ved anafylaksi og transport av pasient etter narkose			
BKBS1	Manualer		10 daglig	Trening	Beskyttende isolat		
BKBS1	Babyvekt		4				
BKBS1	Forflytningsmatter		4 Ved behov	Forflytning			
BKBS1	Ståvekt		4				
BKBS1	Badebaljer (sammenleggbare)		3 daglig	Bad hvis pasienten ikke dusjer	Beskyttende isolat		
BKBS1	Bordvekt (?)		3	Veie bleier			
BKBS1	Barnevogn		2 Ved behov	Til utlån			
BKBS1	Do/dusjstol		2 Ved behov				
BKBS1	Rullestol		2 Ved behov	forflytning			
BKBS1	blærescanner		1 Ved behov	undersøkelse	Beskyttende isolat/sengerom		
BKBS1	Barbermaskin		1 Ved behov	Fjerne hår på hodet			
BKBS1	Personheis		1 Ved behov	forflytning			
BKBS1	Sondepumpe		1 daglig	ernæring	Beskyttende isolat		
BKBS1	Stolvekt		1				
BKBS1	Transportabelt sug		1 Ved behov	Ved overføring til annen enhet			
BKBS1	Vaskemaskin og tørketrommel		1 Daglig	Vask av tøy for beskyttende isolat			
BKBS1	* Det er i dag 3 stikkontakter i list på vegg på pasientrom og 9 stikkontakter ellers i rommet på et beskyttende isolat. Flere er lokalisert rett ved siden av inngangsdøren og det er ikke hensiktsmessig. Ønsker at det er flere stikkontakter tilgjengelig, spesielt ved siden av pasientsengen og ved sittestol/seng for lading av alt mulig. Også stikkontakt ved eventuelt bord.						
BKBS1							

Seksjon

Seksjon	UTSTYRSTYPE	ANTALL	BRUKES	HVA DET BRUKES TIL	KOMMENTAR	Nye OUS	Nå
BTXS1	Blodtrykks-mansjett	xx			Ulike størrelser		
BTXS1	Masker-til-bag	xx			Ulike størrelser		
BTXS1	Staseslanger	xx					
BTXS1	Whiteboard el lign	på hvert rom		Til dagsplan etc			
BTXS1	Febertermometer-axilær/rektal	30					
BTXS1	Kolber til sug	30					
BTXS1	Målebånd	30					
BTXS1	IV Infusjonspummp per volum	2 per seng					
BTXS1	IV sprøytepumper	1 per seng					
BTXS1	Stetoskop	20					
BTXS1	Vaskevannsfat	20					
BTXS1	O2-manometere	16			Til hver sengeplass + akuttrom		
BTXS1	Sug-manometere	16			Til hver sengeplass + akuttrom		
BTXS1	Blodtrykks-kabel	15			«Vanlig» og neonatal		
BTXS1	EKG-kabel	15					
BTXS1	Ernæringspumper	1 per seng					
BTXS1	Infusjonsstativ	1 per seng					
BTXS1	Scoop – skjerm + hjerne	1 per seng + ekstra til evt søsken			1 per sengeplass, 2 portable på stativ		
BTXS1	SpO2-kabel	15					
BTXS1	bekken	10					
BTXS1	Inhalasjonsapparat	10					
BTXS1	Litermål	10					
BTXS1	SpO2-probe (flergangs)	10					
BTXS1	urinflaske	10					
BTXS1	Bleievekt	7					
BTXS1	Personvekt stå (baderomsvekt)	7					
BTXS1	Rullestol	5					
BTXS1	Simuleringsdukker	5			Ulike størrelser		
BTXS1	High flow Stativ+ oxymixer + eksterne fuktere	4					
BTXS1	Høydemålere	4					
BTXS1	Organisator PD	4					
BTXS1	Barnevogn	3					
BTXS1	Eksterne fuktere	3					
BTXS1	Hjemmerespirator	3		Inneliggende pasienter som trenger pustes	Lager for hele OUS		
BTXS1	Hylle og tralle til CPAP/LTMV-utstyr	3					
BTXS1	iPad	3					
BTXS1	kjøkkenvekt	3		Måle opp melkepulver til melkeblanding			
BTXS1	Leke-/treningsmatter	3		Undersøkelse/fysioterapi/lek på gulv			
BTXS1	Otoskop og oftalmoskop kombinert, veggfast	på undersøkelsesrom					
BTXS1	Potte	3					
BTXS1	Rasmus – stor	3		Forberedelse/demo/opplæring/trygging			
BTXS1	Babyvekt	2					
BTXS1	Badebalje	2					
BTXS1	Brystpumpe	2					
BTXS1	Ernæring spøytepumper	2					
BTXS1	Febertermometer-øre	2					
BTXS1	Fiskevekt til PD	2					
BTXS1	Ketonmåler-apparat	2					
BTXS1	Lengdemåler baby	2					
BTXS1	MedisinromKjøleskap	2					
BTXS1	Otoskop-bærbart	2					
BTXS1	Plater til snuing i seng	2					
BTXS1	Portabelt sug	2					
BTXS1	Rasmus i papir/kartong CVK-demo	2					
BTXS1	Sparkesykkel	2					
BTXS1	Spinalkurv	2		Til utstyr til spinalpunksjon			
BTXS1	Tempurmadrass	2					
BTXS1	Toalettring	2					
BTXS1	Tralle til babyvekt	2					
BTXS1	Tralle til dialysemaskin	2					
BTXS1	Avledningskurv	1		Til utstyr til avledning ved prosedyrer			
BTXS1	Blodsukkermåler-apparat	1			Accu Check trenger nettoppkobling		
BTXS1	Blærescanner	1			Deler med BTXS2		
BTXS1	Dialysemaskin barn PD	1					
BTXS1	Dialysemaskin voksen PD	1					
BTXS1	Dostol	1					
BTXS1	Dusjstol	1					
BTXS1	Fibroblastkurv	1		Til utstyr til fibroblasttaking			
BTXS1	Gass-skap	1		Oppbevaring av gasskolber			
BTXS1	Gasutløp vegg	1		For å kunne administrere Livopan			
BTXS1	Kapilaroskop	1		Til å utføre kapilaroskopi			
BTXS1	Kjøleskap til urinprøver	1					
BTXS1	Lamineringsmaskin	1					
BTXS1	Lysgasstralle	1					
BTXS1	Lystgass «slange»	1					
BTXS1	Mobiliseringsplate	1					
BTXS1	PC med scannmodul	1		Scanne/føre inn/signere for cytostatika adm i CMS			
BTXS1	PC til Tosca	1		Printe ut toska-rapporter			
BTXS1	Personheis	1			Deler med BTX		
BTXS1	PVK-tralle	1		Til utstyr til PVK-setting			
BTXS1	Scoop-sentral	1					
BTXS1	Stativ med utstyr til manuell dialyse barn	1					
BTXS1	Stolvekt	1					
BTXS1	Tappetralle	1		Til utstyr til artrocentese (leddtapping)			
BTXS1	TOSCA-apparat	1		CO2-måling under søvn			
BTXS1	Ultralydapparat	1		Leddundersøkelse, revma			
BTXS1	Akutt-tralle						
BTXS1	Ekstra nettverkpunkt på sengerum			Till EEG-maskin	Uten ekstra nettverkpunkt må man koble ut scoopet		
BTXS1	Fryser			Til morsmelk			
BTXS1	Gipsformer			Avstøpning ved dødsfall			
BTXS1	Info/forberedelsesutstyr						
BTXS1	Ismaskin			Is til umiddelbar oppbevaring av blod- og spinalprøver			
BTXS1	Kjøleskap			Til morsmelk, melkeblandninger, kokt vann			
BTXS1	Komfyr			Varme opp melkeblandninger, koke vann, sterilisere smokker og flasker			
BTXS1	Laryngoskop						
BTXS1	Morskasse			Utstyr til stell/pynt/info ved dødsfall			
BTXS1	Morsteppe						
BTXS1	O2-uttak				På hvert rom		
BTXS1	Sandsekk						
BTXS1	Sparkesykkel barn?						
BTXS1	Split/T-kobling medisinsk luft				Til hvert uttak		
BTXS1	Split/t-koblong O2				Til hvert uttak		
BTXS1	Traktor-barn?						
BTXS1	Tralle til demopenner/sprøyter/stikkeputer			Demoutstyr til sprøyteopplæring			
BTXS1	Trehjulssykkkel-barn?						
BTXS1	Tåteflasker med tilbehør						
BTXS1	Utstyr-lekerom?						
BTXS1	Uttak medisinsk luft				På hvert rom		
BTXS1	prosedyretralle	3					
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							
BTXS1							

Seksjon

Seksjon	UTSTYRSTYPE	ANTALL	BRUKES	HVA DET BRUKES TIL	KOMMENTAR	Nye OUS	Nå
BTXS2	BT-mansjett	X flere i flere str			Med ledninger		
BTXS2	Oftalmoscoop	3 (portable)					
BTXS2	Otoskop	3 (portable)					
BTXS2	Saks og pjang	25					
BTXS2	Infusjonspumper	20					
BTXS2	Nattbord og prosedyrebord	20					
BTXS2	Termometer	20					
BTXS2	Dråpeteller	16					
BTXS2	Ernæringspumpe	16					
BTXS2	Infusjonsstativ	16					
BTXS2	Scoop	16					
BTXS2	Sprøytepumpe	16					
BTXS2	Stetoskop	15					
BTXS2	Aeroneb inh. app	10					
BTXS2	Vernebriller	10					
BTXS2	Glass til utblanding av modigraf	8					
BTXS2	Bord og ståvifte	7					
BTXS2	Diuresemålebeger	7					
BTXS2	Stellematte/bord	7					
BTXS2	Bekken	6					
BTXS2	Micro og kjøleskap på smitterom	6					
BTXS2	Telemetri	6					
BTXS2	Urinflasker	6					
BTXS2	Babyvekt	5					
BTXS2	Barnevogn	5					
BTXS2	Brystpumpe	5					
BTXS2	EDA/PCA pumpe	5					
BTXS2	Hiflow	5					
BTXS2	Krakk	5					
BTXS2	Rullestol	5					
BTXS2	SpO2-klemme	5			Med ledninger til både engangs/flergangs		
BTXS2	Sparkesykkel	5					
BTXS2	Staseslanger	5					
BTXS2	Ståvekt	5					
BTXS2	Transporttraller	5					
BTXS2	Trehjulssykler	5					
BTXS2	Vaskevannsfat	5					
BTXS2	Lengdemåler liggende/stående	4					
BTXS2	Baby/barnestol	3					
BTXS2	Bleievekt	3					
BTXS2	Flaskevarmer	3					
BTXS2	Undersøkelsesbenk	3					
BTXS2	Vippestol	3					
BTXS2	Babybalje	2					
BTXS2	CPAP/BiPAP	2					
BTXS2	Potte	2					
BTXS2	Reflekshammer	2					
BTXS2	Remodulin i-jet pumpe	2			Subcutan pumpe		
BTXS2	Varmeflaske	2					
BTXS2	Blodsukkerapp	1					
BTXS2	Blærescanner	1					
BTXS2	Dostol	1					
BTXS2	EKG-apparat	1					
BTXS2	Hjemmerespirator	1					
BTXS2	Hårføner	1					
BTXS2	Livopan og utstyr til det	1					
BTXS2	Personheis	1					
BTXS2	Pvk-tralle	1					
BTXS2	Sittevekt	1					
BTXS2	Stanstralle med defibrillator og transportal	1					
BTXS2	Toscamåler	1					

Seksjon

Seksjon	UTSTYRSTYPE	ANTALL	BRUKES	HVA DET BRUKES TIL	KOMMENTAR	Nye OUS	Nå
BULS3	Brystskjold	Str21,24,27,30 med 10 av hver					
BULS3	Blodtrykksmansjetter	Alle str					
BULS3	Bekken	5(små)+5(store)					
BULS3	Stetoscop	2+2+2		Baby,junior,voksen			
BULS3	Pax-klosser	1 sett av 10 stk		Leiring av hodeskadepas.			
BULS3	TåteFlasker m kork	30					
BULS3	Tåteflasker m/smokk	30		Div smpkkestr			
BULS3	Smokker	20					
BULS3	Tempmår(rektal)	20					
BULS3	Infusjonspumper	15		infusjoner	m/ladekabel		
BULS3	flowmeter	12		Alle rom			
BULS3	Sprøytepumper	12		infusjoner	m/ladekabel		
BULS3	sugkolber	12		Alle rom			
BULS3	Infusjonsstativ	10		1 per pas rom			
BULS3	Kalkulator	10					
BULS3	Staseslange	10		Voksen+ baby			
BULS3	Urinflasker	10					
BULS3	Vaskevannsfat	10					
BULS3	Gardintrapp	7		For å nå opp på lager mm			
BULS3	Glucoseapparat	7		diabetespas			
BULS3	Målebånd	7					
BULS3	Sondematpumpe	6		Infusjon av mat	m/ladekabel		
BULS3	Stellebord vegg	6					
BULS3	Bleievekt	5					
BULS3	Babyvekt	4					
BULS3	Barnestol (høy)	4					
BULS3	Fukter(respirator)	4		m/stativ			
BULS3	Inhalasjonsapparat	4					
BULS3	O2kolber	4					
BULS3	Stellebord(løs)	4					
BULS3	Ståvekt	4			Flyttbare		
BULS3	Brystmumper	3					
BULS3	Cadd solis- smertepumpe	3		Inf av smertestillende			
BULS3	Demodukker	3		Trach, gastrostomi mm	Opplæring pårørende/personell		
BULS3	Lekematter	3		Fysio/trening			
BULS3	Melkevarmere	3					
BULS3	Otoscop(løse)	3					
BULS3	Sensoravleser	3		Diapas			
BULS3	Tempmål(øre)	3					
BULS3	Tempurmadrass	3		Baby/junior/vokse			
BULS3	Transportabel O2sat/puls	3					
BULS3	Transportabelt scoop	3					
BULS3	Transportabelt sug	3		Trach pas på tur			
BULS3	Badebalje	2					
BULS3	Barnestol tripptrapp	2					
BULS3	Barnevogn	2					
BULS3	Bæresele	2		Til baby			
BULS3	Dusjstol/dostol	2					
BULS3	Little junior	2			Opplæring pårørende/personell		
BULS3	Potte	2					
BULS3	Reflekshammer	2					
BULS3	Resusci baby	2		øvingsdukke	Opplæring pårørende/personell		
BULS3	Vippe stol over 5 kg	2					
BULS3	Blærescanner	1					
BULS3	Høydemåler(baby)	1					
BULS3	Høydemåler(stå)	1					
BULS3	Intensiv seng	1		Skjermingspas			
BULS3	Otoscop(fast vegg)	1					
BULS3	Pasientløfter	1					
BULS3	Sim junior	1		AHLR dukke	Opplæring pårørende/personell		
BULS3	Sittevekt	1					
BULS3	Trillevogn(større)	1					
BULS3							
BULS3							
BULS3							

Seksjon

Seksjon	UTSTYRSTYPE	ANTALL	BRUKES	HVA DET BRUKES TIL	KOMMENTAR	Nye OUS	Nå
BULS3	Blodsukker apparat (accu ckeck)		1	Apparatet skal kunne overføre data direkte inn i DIPS.	trenger nettverkspunkt til docking stasjon		
BULS3	Afinion 2		1	Brukes til å analysere CRP pasientnært	For flere pasienter ønsker vi å følge med på pasientens CRP stigning eller senkning. Ett slik appart vil gi svartid innen 3 min og ikke 1-2 timer.		
BULS3				Brukes til å ta en hurtig syre base på pasienter med respirasjonsbesvær. Tas 2 ganger i døgnet på alle pasienter som ligger på HF. I tillegg tas det på barn som får en forverring.	Per dags dato må vi på kirurgisk og medisinsk barneovervåkning eller på nyfødt intensiv for å analysere dette. Tungvindt og tidkrevende- må også forlate avdelingen med ett eller flere dprlige barn.		
BULS3	Syre base maskin		1		Apparatet kan også brukes utenom HF, på hjemme CPAP, BiPAP, hjemme respirator osv..		
BULS3	Aeroneb Pro X		15	Ultralydforstøver som kobles på HF			
BULS3	High Flow (HF) FP 950		10	Brukes til veldig mange av infeksjonspasientene som har respirasjonsbesvær på vinterstid	Bør vurdere å ha en maskin som man både kan gi HF, men også CPAP på ala typen Hamilton.		
BULS3	Low Flow TM mikser (0-15 & 0-30 L/min)		10	Bør ha to ulike miksere på hver blender ettersom pasienter får 2L/kg i flow			
BULS3				Brukes hovedsakelig for barn som får stans pga respirasjonsbesvær	Tilhører per dags dato mottak, infeksjon og poliklinikken, men det vil trenge egen nye infeksjonsavdelingen da de fleste gangene denne blir brukt er for barn på infeksjonsavdelingen.		
BULS3	Akuttralle med defibrilator og bærbart sug		1	Brukes for å optimalisere måltidene for barn som ikke er spesielt interessert i å spise	Disse må være i plastikk slik at de er enkle å rengjøre på smitterom.		
BULS3	Barnestoler/tripptrapp stol		6	Brukes til å ta vekt av pasienter som ikke kan stå			
BULS3	Sittevekt		1				
BULS3	Ståvekt M-420		4				
BULS3				Brukes til måltidsveie barnet hver 3 time for å finne ut av hvor mye barnet har ammet for per måltid. I tillegg brukes det for å ta nettovekt av barn. Spedbarn mellom 5-10kg som er innlagt skal veies to ganger ukentlig, og barn >10kg veies ukentlig etter innkost eller etter beksjed fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Pasienter som får intravenød ernæring bør veies daglig.	Fleste barn med respirasjonsbesvær, dårlig vektoppgang og de med intravenøs ernæring bruker vekt hyppig.		
BULS3	Barnevekt på trillebord		10				
BULS3	Bleie vekt		3	Nøyaktiv vekt som måler gram og som vi bruker på å veie hvor mye urin eller diaré pasienten har.			
BULS3				Flere foreldre har ikke med barnevogn og da er det fint av vi har noen vi kan tilby til utlån for at pasientene kommer seg ut i frisk luft. Dette brukes hovedsakelig til pasienter uten smitte, men som har en infeksjon eller små barn med vanlig luftveisinfeksjon			
BULS3	Barnevogn		2				
BULS3	Blærescanner		1	Brukes på barn med RIME, erytema multiforme hvor de får affeksjon av slimhinnene og derfor vanskeligheter med å late vannet			
BULS3				Mødre har ett behov for å pumpe seg når deres barn ikke har krefter nok til å amme. De pumper gjerne hver 3 time og dette gjelder for de fleste mødre der barnet ligger på HF.			
BULS3	Brystpumper		10				
BULS3					Denne løsningen er ikke optimal ettersom vi ikke får overvåket pasienten på scoop monitoren som er på vaktrommet. Den bedre løsningen er at man kan koble opp ett ekstra scoop på flere av rommene. Lage egne tvillingrom. Behovet er nok at det er tilgang til 2-4 tvillingrom.		
BULS3	Bærbare scoop		4	Brukes når vi har tvillinger inne på rom.			
BULS3				vegghengte scoop som måler SpO2, respirasjonsfrekvens, puls, BT og trepunkts ekg. Har lagt til 2 ekstra vegghengte scoop slik at noen som kan være ferdigoppsatte tvillingrom. Det hadde også vært aktuelt om man kunne ta EKG og temperatur av pasient med scoopet. Temperaturmåling er noe vi tar av barn med infeksjonstegn fra 3 ganger daglig og opp til 6 ganger i døgnet.			
BULS3	Vegghengte scoop		17				
BULS3				overvåke alle pasientene som ligger på overvåkning. I vinterperioden vil som regel alle pasientene ligge på overvåkning samtidig, kontinuerlig hele døgnet.			
BULS3	Sentral for overvåkning av scoop		1				
BULS3				følge med på pasientene som ligger på overvåkning mens man har paus.	På grunn av betalt lunsj vil man aldri kunne være uforstyrret i lunsjpausen. Det er derfor viktig med en slaveskjerm på pasuerommet. Muligens bør det også tenkes på at man bør ha en slaveskjerm på arbeidsrommet også som man kan slå av og på.		
BULS3	Slaveskjerm		1				
BULS3				Kunne dokumentere i DIPS direkte på en jobbtelefon som man har med inn på pasientrommet. På denne kan man også vise prøvesvar og ta bilder av for eksempel sår og utslett.	Alle ansatte som skal på jobb på ha en slik telefon som står i til lading i en dokkingstasjon. I tillegg bør leder, drift og fag ha egen telefon de kan kontaktes på.		
BULS3	DIPS på jobbtelefon + jobbtelefoner		12				
BULS3	Øretermometer		4	Større barn ønsker ikke å ta temeratur rektalt og å ta det axillært tar ofte 1-2min. Øretermometer er derfor en rask og enkel løsning			
BULS3	Pannetermometer		2	Til bruk når barn sover og ønsker å ta en skånsom temperatur uten at barnet skal våkne.			
BULS3	Dekontaminator		16	Behov for dekontaminator på hvert rom i tillegg til på skyllerommet			
BULS3	Dostol		1				
BULS3					Usikker på om vi trenger ett eget EKG apparat dersom de har ett i poliklinikkområdet rett ved siden av. Dersom de ikke har ett, så har vi behov for ett på posten for flere av infeksjonspasientene våres kan få affeksjon av hjertet og trenger da EKG.		
BULS3	EKG-apparat		1				
BULS3				Brukes til de fleste barn på infeksjonsposten som har ett ernæringsproblem.	Det er fort gjort at alle rom har behov for ernæringspumpe. Kan henge på rommet kontinuerlig med lader for ikke å miste utstyret.		
BULS3	Ernæringspumper		15				
BULS3	SpaceStation		2	Ladestasjon for ekstra infusjons- og sprøytepumper			
BULS3					1 sprøytepumpe og 1 infusjonspumpe er påkoblet på ett iv stativ kontinuerlig på pasientrommet		
BULS3	Sprøytepumper		20	Medikamenter			
BULS3	Infusjonspumper		20	kontnuerlig infusjoner	1 sprøytepumpe og 1 infusjonspumpe er påkoblet på ett iv stativ kontinuerlig på pasientrommet		
BULS3					Står inne på alle rom med 1 sprøytepumpe og 1 infusjonspumpe påkoblet i strømlader til enhver tid.		
BULS3	Infusjonsstativ		15				
BULS3	Lekematter		4	Brukes av fysio når barn skal mobiliseres på gulv, evt av funksjonshemma barn.			
BULS3	Lengdemåler liggende baby/barn		1	Tas lengdemål dersom det ikke er tatt i barnemottaket			
BULS3					Dette fordi vi ofte har behov for 2 flowmeter, 1 til oksygen bag påkoblet kontinuerlig og 1 til inhalasjoner med oksygen. evt også ett behov når vi har tvillinger på rom.		
BULS3	Flowmeter oksygen		30	2 per rom			
BULS3	Flowmeter luft		30	2 per rom			
BULS3	Mobil Lystgass beholder 5L		2				
BULS3					Per dags dato har vi 1 gassuttak for lystgass på ett smitterom. Er det tenkt at det skal være ett slikt uttak for ett av rommene på infeksjon eller skal det kanskje være det på alle rom? på den måten kan man ta med seg lystgassstanken inn på det aktuelle rommet man skal administrer lystgass på.		
BULS3	Lystgass gassuttak		1	behov for ett uttak per rom?? totalt 15 uttak			
BULS3					Sendes med pasienter med hjem som har behov for videre inhalasjonbehandlin med NaCl 9mg/ml gi 2 døgn.		
BULS3	Nebulair +		10	Inhalasjonsbehandling hjemme			
BULS3				Tas med inn på rommet når det trengs. Brukes som regel på alle pasienter fra en til flere ganger under en illeggelse. Det ville derfor vært enklere med vegghengte otoskop på alle rom	Ikke behov for disse dersom man får muligheten til å få vegghengte på alle smitterom.		
BULS3	Otoskop + oftalmoskop med bordlader		6				
BULS3					Bør henge inne på alle rom da de børbare ofte forsvinner i lommer og blir liggende inne på rom og ikke tatt ut for å brukes til neste pasient.		
BULS3	Vegghengt otoskop + oftalmoskop		15				
BULS3	Reflekshammer		6				
BULS3	Stetoskop		20		Ha ett på hvert rom, samt noen ekstra		
BULS3				Sugekoble kobles til en sugejektor for å fa ett sugetrykk i kPa når vi skal ta nesestell av pasienter, suge i munn og ved sug av mageinnhold osv..	Behov for ett på hvert rom. På tvillingrommene og for pasienter med tracheostomi trengs det to sugejektor per rom.		
BULS3	Sugejektor		20		Trenger like mange vegggente skoop som sugejektorer		
BULS3	Sugekolber vegghengt		20				
BULS3				Brukes dersom barn skal ut på trilletur, spesielt trakeostomi pasienter som har følge av foreldre/avlastere og sykepleier.			
BULS3	Transportabelt saturasjonsmåler		2				
BULS3					Det er behov for stellebord på alle pasientrom, gjerne vegghent slik at dette ikke opptar gulvplass.		
BULS3	Stellebord vegghengt		15				
BULS3					Det rpintes ut mye rekvisisjoner for prøvetaking av diverse materialer som nasopharynx, urinprøver, bakterieprøver av sår osv..		
BULS3	Sikkerprint		1				
BULS3				Brukes for å skrive ut navnebånd dersom de ikke har fått dette i barnemottak eller at denne er måttet blitt klippet av pga prosedyrene som pvk innleggelse.			
BULS3	Zebra navnebånd skriver		1				
BULS3	Etikkettskriver for barkoder		1				
BULS3	Etikkettskriver for medikamenter		1				
BULS3				Passiv drenasjesystem for pigtail og thorax dren.			
BULS3	Thopaz drenasjesystem		2				
BULS3				Brukes for å holde de minste barna varme når de ligger hos oss.	Usikker på om dette er noe avdelingen selv må eie, eller om man kan få det fra sengesentralen		
BULS3	Åpen kuvøse med varme		4				
BULS3				Brukes på pasienter som har slimhinneaffeksjon og hvor vi må sjekke om de klarer å late vannet			
BULS3	Blærescanner		1				
BULS3					Ha 10 type hamilton dersom man kan kombinere HF og CPAP i en maskin. Eventuelt har 5 egne CPAP maskiner.		
BULS3	CPAP		10				
BULS3					Fysio står per dags dato for å ta med dette til posten, men det kan være veldig aktuelt å ha noen få på post ettersom vi i snitt kanskje har 1 til 2 i uken som trenger det gjennom vindersesongen.		
BULS3	Intermitterende CPAP		2	Brukes til pasienter med atelektaser			
BULS3				Brukes til pasienter med hosteutfordringer. Alna er en belastet bydel med mange funksjonshemma pasienter som vil trenge hostemaskin.	Fysio har ansvar for å ta med dette, men det kan være aktuelt å ha en i avdelingen		
BULS3	Hostemaskin		1				
BULS3				Vi har ett bærbart rtg-apparat stående i gangen for å ta Rtg-thorax	Mange barn hos oss blir raskt dårligere og det må tas akutt rtg-thorax. Denne har vi per dags dato delt med barnemottak.		
BULS3	Rtg- apparat		1				
BULS3				Kjøleskap for prøvemateriale som ikke kan sendes med en gang i rørposten fordi mottaksenheten er stengt			
BULS3	Kjøleskap		1				
BULS3	Kjøleskap		1	Personalkjøleskap til mat			
BULS3				Medisinske kjøleskap til alle pasientrom hvor det skal oppbevares morsmelk.	Ett ønske som vil avlaste helsepersonells arbeid i å administrere/varm morsmelk elelr erstatning før levering inn på rommet		
BULS3	Kjøleskap		15		En del antibiotika miksturer som vi administrerer, må stå i kjøleskapet.		
BULS3				Kjøleskap for oppbevaring av medisiner på medisinnrommet			
BULS3				Brukes til pasienter med mye smerter, evt til pasienter som skal hjem med antibiotika intravenøst	Dette er nytt konsept ift antibiotika intravenøst via cadd solis pumper. Vi har pasientgrupper som vil være aktuelle for denne type hjemmebehandling.		
BULS3	Cadd solis vipp		5				
BULS3	Simuleringsdukker		2	brukes ved simulering på post	En junior dukke og en baby dukke		
BULS3				Brukes ved sertifisering og kvalitetsikring av HLR til barn, ungdom og voksne	1 baby, 2 ungdom og 1 voksen		
BULS3	HLR simuleringsdukker		6				
BULS3	Baby balsje på hjul		2	Til seng og transport av nyfødte			
BULS3				Burkes når barn transporteres til og fra ulike overvåkningsnivåer, samt ved transport til og fra operasjon			
BULS3	Oksygenkolber		8				
BULS3				Brukes for å kunne gi livopan på smitterom.			
BULS3	Livopankolber		2				
BULS3				Brukes for å skjerme pasienter som ligger på rom og trenger å skjermes. Pasinetgruppe som hodeskade, meningitt, encefalitt , ADEM m.fl.			
BULS3	Skjermbrett		2				
BULS3				Pc for oppvåkning av pasienter på smitterom på sengepost, samt for pasienter som har fastvakt eller ligger på rom og er kritisk dårlig.			
BULS3	Bærpar pc		4				
BULS3				Transport av pasienter med smerte i bein pga infeksjon			
BULS3	Rullestoler		2				

Seksjon

Seksjon	UTSTYRSTYPE	ANTALL	BRUKES	HVA DET BRUKES TIL	KOMMENTAR	Nye OUS	NÅ
KAB 3	Sterile pinsetter og sakser (større enn de vanlige som er på anbud)	6 (3 av hver)					
KAB 3	Magilles tang/Liten og stor	2 av hver str					
KAB 3	Gummistøvler	1 par					
KAB 3	Livopankolbe m/stativ + demandventil og 3 m lang slange	1 (2)			Har alltid en Livopankolbe i reserve i skap på voksenpost		
KAB 3	Festebraketter til skinn ved seng			Feste flowmetere, ejektorer, sugekolber osv			
KAB 3	Puter	36			Til foreldre og ekstra til leiring av pasienter (ortopediske)		
KAB 3	Rektaltemp.	25					
KAB 3	Infusjonsstativ fra skinn i tak	22					
KAB 3	Dyner	18			Dyner til foreldre		
KAB 3	Foreldreseng med madrass på hjul	18					
KAB 3	BT mansjett ulike størrelser (nyfødt-voksen)	15		I hovedsak brukes str fra 4 år og opp til voksen			
KAB 3	Infusjonspumpem/dråpetellere	15			Finnes i avd i dag		
KAB 3	Flowmeter	14					
KAB 3	Sugeejektor	14					
KAB 3	CADD solis-pumper	10					
KAB 3	Infusjonsstativ	10					
KAB 3	Sprøytepumper	10			Finnes i avd i dag		
KAB 3	Vaskevannsfat	10					
KAB 3	Fastmonterte skop (PT) på romm/ledninger til SaO2 + kroko-dilleklemme og BT	9		Brukes til overvåking på uterom. Tilkoblet s	Skopene er små i str (PT)		
KAB 3	Pocketmask på alle rom	9					
KAB 3	Bekken	6					
KAB 3	Holdere til sugekattetere	6					
KAB 3	Urinflasker	6					
KAB 3	O2-kolber	5					
KAB 3	Stativ på hjul til tøysekk	5					
KAB 3	Stetoskop barn	5					
KAB 3	Stetoskop voksen	5					
KAB 3	Arteriepinsetter	4					
KAB 3	Dekonta-minator	4					
KAB 3	Store fastmonterte scoop på rom med avtakbare PT (små skop)m/ledninger til BT, temp, EKG 3- punkts, SaO2 + krokodille-klemme	4		3 til vask av bekken, en til vask av småutsty 2 på skyllerom, 1 på hvert isolat			
KAB 3	Comfort rullestol	3		Tilkoblet sentral på vaktrom			
KAB 3	Gipssaker	3		Nyopererte ortopediske pasienter			
KAB 3	Mobile scoop på hjulm/ledninger til BT, SaO2 + kroko-dilleklemme	3		Brukes f.eks til kartlegging av vitalia ved m	Skopene er små i str (PT)		
KAB 3	Pannetemp.	3					
KAB 3	Prekestol	3					
KAB 3	Stativ m/lokk på hjul til søppel	3					
KAB 3	Badekrakk til barn ved vask	2					
KAB 3	Bordvifter til pas.rom	2					
KAB 3	Brystpumpe	2					
KAB 3	Dostol voksen	2					
KAB 3	Ernæringspumper m/ feste til stativ	2					
KAB 3	High flow-Stativ, ledninger, Oxymikser og fukter	2					
KAB 3	Håndtak til sagblad for å fjerne casting	2					
KAB 3	Inhalasjons-apparat Aeroneb	2					
KAB 3	Krakk i tre	2		Til å komme opp i seng, eks. for kortvokste. Kan ha 1-2 trinn			
KAB 3	Målebånd	2		Myke			
KAB 3	PC-stasjon mobil på hjul	2			Til nå har 1 PC blitt brukt til 2 senger på BO		
KAB 3	Portabelt scoopm/dokkings-stasjonerm/ledning til SaO2 + kroko-dilleklemme	2		Brukes til transport bl.a til MR i narkose	Skopene er små i str (PT)		
KAB 3	Prekestol jr.	2					
KAB 3	Prosedyrebord	2		Oppdekking til f.eks trach.pasienter			
KAB 3	Skråputer	2					
KAB 3	Sportstrille	2					
KAB 3	Stetoskop nyfødt	2					
KAB 3	Tempmåler replant	2		Egen temp til replanterte fingre/hud-lapper, punktmåler.			
KAB 3	Varmeflasker	2					
KAB 3	Øretemp.	2					
KAB 3	Akvarium til igler	1					
KAB 3	Ammepute	1					
KAB 3	Apnemåler	1					
KAB 3	Avløpssystem lystgass	1					
KAB 3	Babyvekt på trillebord	1					
KAB 3	Badebalje	1					
KAB 3	Barnevogn (bag)	1					
KAB 3	Behandlings-benk på undersøkelses-rom	1					
KAB 3	Bleievekt	1					
KAB 3	Blodskap	1					
KAB 3	Blodsuiker-apparat	1			Ønsker mulighet til overføring av prøvesvar til DIPS		
KAB 3	Blerescanner	1					
KAB 3	Bærbart sug	1					
KAB 3	CPAP	1			Deler med hele KAB + Inti4		
KAB 3	Dostol jr.	1					
KAB 3	Dusjseng	1		Brukes til preoperativ vask for barn med funksjonsnedsettelse som ikke har sittefunksjon.			
KAB 3	Dusjstol	1			Ønsker dostol som kan tiltes bakover, samt med sele som kan vaskes		
KAB 3	EKG app	1			Lånes av voksenpost		
KAB 3	Flaske-sterilisator	1					
KAB 3	Flaskevarmer	1					
KAB 3	Forstøver	1					
KAB 3	Fukter	1					
KAB 3	Gipssag	1					
KAB 3	Høydemåler	1					
KAB 3	Hårfjerner	1					
KAB 3	Hårvaskerbaljeoppblåsbar	1					
KAB 3	Intuberings-utstyr(egen skuff på barneover-våkning)	1			2 laryngoskop (ulik str) m/tilhørende blad i 6 str + batterier		
KAB 3	Kjøleskap barneover-våkning	1			Ønsker kjøleskap og mikroovn på isolatrom		
KAB 3	Lengdemåler	1		Til baby liggende			
KAB 3	Mobilt stallebordm/badekar under	1			Ønsker stellematter på stallebenker på alle bad		
KAB 3	Oppbevarings-skap for gasskolber	1			Deler i dag med voksenpost		
KAB 3	Otoskop	1					
KAB 3	Personheilm/ tre seil i ulike str	1		Ønsker 2 seil av hver str slik at de kan vaski	Deler med voksenpost i dag.		
KAB 3	Rack/holder til inntil fire pumper	1					
KAB 3	Rullator jr.	1					
KAB 3	Scoopsentral på vaktrom	1					
KAB 3	Stolvekt	1					
KAB 3	Ståvekt	1					
KAB 3	Søvntreg-apparat	1					
KAB 3	Tørkestativ	1					
KAB 3	VAC (vacuum assisted closure) til sårbehandling	1			Låner i dag fra voksenpost. Utstyr må hentes på		
KAB 3	Vaskemaskin	1		Brukes av pasienter og pårørende som er på sykehuset over lengre tid. Pasientene kommer fra hele landet.			
KAB 3	Venflontralleinneholder alt utstyr til venflon-innlegg.	1			Inneholder alt fra staseslange til gul boks og søppelstativ		

Seksjon

Seksjon	UTSTYRSTYPE	Nå	Nye OUS	ANTALL	BRUKES	HVA DET BRUKES TIL	KOMMENTAR
KAB1	Ammepute	2	2				
KAB1	Avsugsystem til Livopan	*	*				
KAB1	Babyvekt	2	2				*På hvert rom i seksjonen pasientbehandling foregår
KAB1	Badebalje på stativ baby	3	3				Fast plass på lager
KAB1	Barnevogner liggevogn	2	2				Fast plass i seksjon lett tilgjengelig for foreldre
KAB1	Barnevogner sittevogn	2	2				Fast plass i seksjon lett tilgjengelig for foreldre
KAB1	Bleie-vekt	2	4				
KAB1	Blodgassmaskin	1	1				deles med nevrokirurgi voksen pdd
KAB1	Blodtrykkledning barn/voksen	*	*				*1 til hvert overvåkingsutstyrTverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	Blodtrykksledning nyfødt	3	3				Tverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	Blodtrykksmansjett alle størrelser		*			Fra 0 til voksen	*6 komplette sett plus flere ekstra i størrelse 5, 7, 10 og 13Tverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	Blæreskanner	1	1				
KAB1	Brannsikkerskap til oppbevaring av sprit i li	1	1				
KAB1	Brystpumpe	*1	1-??				*Ved behov lånes fra melkekjøkken, vanskelig pdd*avhengig av plassering og drift på melkekjøkken
KAB1	Bæresele	2	2				Fast plass i seksjon lett tilgjengelig for foreldre
KAB1	CPAP/BiPAP maskin	1	2				KAB deler 1 maskin med BINT som brukes både på BINT, KAB 1, 2 og 3
KAB1	Doktorkoffer (forberedelseskirste)	3	3				
KAB1	Doppler	1	1				
KAB1	Do-stol	1	2				Hvordan er det på nye OUS, ikke behov for dostol på hvert bad
KAB1	Dusj krakk	2	4				Fast plass på lager
KAB1	Dusj seng	1	1				Fast plass på lager
KAB1	Dusj stol	1	1				Fast plass på lager
KAB1	Ekg 3pkt ledning	*	*				*1 til hvert overvåkingsutstyrTverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	EKG apparat	0	1				Lånes fra nevrokirurgi voksen pddFast plass på lager
KAB1	Ekg ledning	*	*				*1 til hvert overvåkingsutstyrTverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	Ernæringspumpe	4	4				Tverrgående utstyr eies av MTV
KAB1	EVD stativ	*	*				*Eies av operasjon 2 lånes ved behov
KAB1	Festebrakett til skinne	50	*				*Standard 5 per skjermingsrom og, BØrom2 per sengerom
KAB1	Flaskesterilisator	1	1				På kjøkken tilgjengelig til foreldre
KAB1	Flaskevarmer	3	3				Fast plass i seksjonen lett tilgjengelig til foreldre
KAB1	Flowmeter O2	*	*				*1 på hvert senge-, skjerming, BO og behandlings/ undersøkelsesrom
KAB1	Forstøverapparat	3	3				Apparat pluss engangsutstyr fast plass på lager
KAB1	Gummistøvler	Str3942	Str 394245				Fast plass på lager, evt på skyllerom
KAB1	Høydemåler	1	*				*En i hver behandlings/undersøkelsesrom
KAB1	ICP avlesningsledning fra EVD	3	3				Fast plass på lager
KAB1	ICP-codman overvåkning datamaskin	6	6				Deles med nevrokirurgi voksen pdd
KAB1	INVOS	0	1				Lånes fra voksen plast pdd
KAB1	iPad	2	2				
KAB1	Kolbe sug		*				*1 på hvert senge-, skjerming og behandlings/undersøkelses-, BØrom
KAB1	Krakk til å rekke opp	2	*				*1 per lager
KAB1	Lamineringsmaskin	1	1				
KAB1	Ledning tempmåler til kateter	8	8				Til BO og skjermingTverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	Lengdemåler	1	*				*En i hver behandlings/undersøkelsesrom
KAB1	Livopan-kolber	2	2				1 på stativet 1 i reserve
KAB1	Lyskosett 0,5l	*	*				*1 i hvert skjermings- og BO cluster og akutt tralla
KAB1	Lyskosett 1l	*	*				*1 i hvert skjermings- og BO cluster og akutttralla
KAB1	Maskin for innstilling av baklofenpumpe	1	1				
KAB1	Medisinsk barbermaskin	1	1				Fast plass på lager
KAB1	Mobil PC tralla for	5	6			kontinuerlig overvåking på rom	Både sengepost og BO1 er så gammel at den bør skiftes ut.
KAB1	Mobil personheis med seil	0	1				Lånes av nevrokirurgi voksen pdd
KAB1	Mobil skillevegg på hjul	*	4				Har gardiner på sengeplass pddFast plass på lager til 4
KAB1	Mobile scop	3	3?			Nivå 1 overvåking	Her er det uklart siden prosjektet kan ikke komme med klare forutsetninger om hvordan nye bygg/fasiliteter er lagt opp til
KAB1	Målebånd til hodeomkretsmåling	*	*				*1 i hvert BO cluster, skjermings-, behandlings/undersøkelsesrom
KAB1	Nasal Highflow stativ	1	2				Lånes av KAB 2 eller 3 ved behov
KAB1	nattbord	*	*				*1 per rom med pasientbehandling
KAB1	O2 kolber	8	8				I seksjonen til både sengepost og BO
KAB1	Overtrykksmansjett	3	3				Tverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	Overvåkingsutstyr Nivå 1		*				*Alle pasientrom og behandling/undersøkelsesrom
KAB1	Overvåkingsutstyr Nivå 2	*	*				*Alle BO-rom og skjerming rom
KAB1	Playstation	3	3				Burde sikkert oppdateres
KAB1	Pocket mask voksen	*	*				*1 per pasientbehandlingsrom
KAB1	PO-tralle	1	1				
KAB1	Prekestol barn	0	1				Eies av fysioterapi sengepost burde ha 1 fast i seksjonen
KAB1	Prekestol voksen	0	1				Eies av fysioterapi sengepost burde ha 1 fast i seksjonen
KAB1	Premiekiste	1	2				Fast plass på lager
KAB1	Prosedyrebord	2	4				1 per BO cluster, 2 for sengepost, fast plass på lager til 4; 2 (om det er lagringskapasitet på BO clustere)
KAB1	Pumpe for PNB, EDA, PCA	*	^				*Eies av akuttklinikken kan lånes ved behov derfra*Avhengig av hvordan ordningen kommer til å se ut i nye bygg
KAB1	Pumperack	1	6			til 4 pumper	Til BOTverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	Pupillelykter	40	40				forbruksvare
KAB1	PVK tralla	1	1				Fast plass på lager
KAB1	Rullestol	0	1				Veldig problematisk å få lånt, det mangler gode rullestol på RHFast plass i seksjonen
KAB1	SEEG-overvåkning utstyr	*	*				Nervofysiologi kommer med maskinene, BO rom må være egnet for type behandlingen
KAB1	Sikkerhetsskap O2 kolber	1	1				
KAB1	SpO2 ledning	*	*				*1 til hvert overvåkingsutstyrTverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	Sprøytepumpe	15	15				Både sengepost og BOTverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	Spyle dekontaminator	1	*				*1 per skyllerom
KAB1	Staseslange barn	4	4				
KAB1	Staseslange voksen	4	4				
KAB1	Stativ til infusjon, overtrykk, EVD osv	15	15				Fast plass på lager til 9
KAB1	Stativer til tøy og søppelsekker med lokk	3	*4				*2 per skyllerom
KAB1	Stativer til tøy og søppelsekker uten lokk	4	4				
KAB1	Stativfeste for pumper	15	15			Til 3 pumper	Både sengepost og BOTverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	stellebord	4	4				Fast plass på lager
KAB1	Stetoskop barn	4	4				
KAB1	Stetoskop nyfødt	4	4				
KAB1	Stolvekt	1	1				Fast plass på lager
KAB1	Store Rasmuser	3	3				
KAB1	Ståvekt	1	*				*En i hver behandlings/undersøkelsesrom
KAB1	Sugemanometer	*	*				*1 på hvert senge-, skjerming og behandlings/undersøkelsesrom, 2 på hver BØrom
KAB1	Temperaturmåler aksille/rektalt	15	15				
KAB1	Temperaturmåler til replantasjon/ fri lapp	0	1				Lånes av plast voksen pdd
KAB1	Temperaturmåler øre	5	5				
KAB1	Transportabelt sug	1	1				Fast plass på lager i seksjonen
KAB1	Transportkurver	5	5				
KAB1	Trykkskinne 1 IBP	3	3				Tverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	Trykkskinne 2 IBP	3	3				Tverrgående utstyr eies av MTV Hentes flere ved behov
KAB1	Tørketrommel	0					
KAB1	Utstyr Livopan-administrering	1	1				Fast plass på lager, stativ og ledninger plus engangsutstyr
KAB1	Utstyr til intubering	1	2				1 per BO cluster
KAB1	Utstyr til justering av shuntventiler: forsje	*	*				*1 per shunt systemFast plass på lager
KAB1	VAC-pumpe	0	1				Lånes fra voksen plast pdd
KAB1	Varmeflaske	2	2				
KAB1	Vaske dekontaminator	1	*				*1 per skyllerom
KAB1	Vaskemaskin	1	1				
KAB1	Vippestol	1	1				
KAB1	Volumpumpe	15	15				Både sengepost og BOTverrgående utstyr eies av MTVHentes flere ved behov
KAB1	VR-briller	1	2				

Seksjon

Seksjon	UTSTYRSTYPE	ANTALL	BRUKES	HVA DET BRUKES TIL	KOMMENTAR	Nye OUS	Nå
KAB4	Krykker	6 par (barn, jr, voksen)		Mobilisering			
KAB4	Tempurmadrass	3 (baby, jr, voksen)		Forebygge trykksår			
KAB4	Infusjonspumpe Braun	10		Infusjon av iv væske			
KAB4	Infusjonsstativ	10		Henge opp infusjonsvæske			
KAB4	O2 manometer	10		Oksygen behandling			
KAB4	Vaskefat	10					
KAB4	Bekken	8		4 voksen 4 junior			
KAB4	Forstøver	8		Gi inhalasjoner			
KAB4	Gjestesenger	8		Utslagbare senger til pårørende			
KAB4	Urinflasker	8					
KAB4	Sugeejektor	7		Suge nese/svelg			
KAB4	O2 manometer	6		Oksygenbehandling			
KAB4	Scoop med kabler og BT mansjetter	6		Overvåking av pasienter med SpO2, P, BT osv.			
KAB4	Sugeejektor	6		Suge nese/svelg			
KAB4	CADD Solis smertepumpe	5		Smertelindring EDA/PCA	Deler med Barneovervåkingen KOMBO		
KAB4	Stetoskop	5		Lytte på hjerte/lunger			
KAB4	Forstøver	4		Gi inhalasjoner			
KAB4	Personvekt	4		Veie barn, ungdommer, voksne			
KAB4	SprøytepumpeBraun	6		Infusjon av iv væske			
KAB4	Tempmål panne	4		Måle temperatur i panne			
KAB4	Makuleringsmaskin	3		Makulering av eks gml. pasientlister			
KAB4	Rullestol	3		Barn + voksen			
KAB4	Sandsekker	3		leie			
KAB4	Transportscoop	3		Overvåking av pasienter i post SaO2, BT etc			
KAB4	Trehjulssykkel	3		Forflytning og lek			
KAB4	Trillebord	3		Til medisinsk utstyr			
KAB4	Arteriekran utstyr	2		Invasivt BT + blodprøver			
KAB4	Assistentbord	2		Til medisinsk utstyr ved prosedyrer			
KAB4	Babybaljer	2		Liten babyseng på hjul slik de har på barsel			
KAB4	Badebalje	2		Sårstell, bad			
KAB4	Barnevogn	2		Vogn med bag + sportsvogn			
KAB4	Brystpumpe	2		Pumpe morsmelk			
KAB4	Ernæringspumpe Flocare Infinity	2		Gi per os ernæring på sonde			
KAB4	Forflytningsbrett	2		Forflytning i seng			
KAB4	Høy barnestol	2		Til småbarn			
KAB4	Infusjonspumpe	10		Infusjon av iv væske			
KAB4	Infusjonsstativ	12		Henge opp infusjonsvæske			
KAB4	iPad	2		Avledning og forberedelser til prosedyrer			
KAB4	Kick step	2		Stål krakk på hjul som brukes til å nå opp til øverste hyller lager osv.			
KAB4	Playstation	2		Lek/avledning			
KAB4	Potter	2		Småbarn			
KAB4	Rullator til barn	2		Mobilisering			
KAB4	Sparkekasse	2		Forhindre spissfot v sengeleie			
KAB4	SpO2 måler	2		Måle SpO2 + Puls			
KAB4	Sprøytepumpe	6		Infusjon av iv væske			
KAB4	Undersøkellesbenk	2			Flyttbare med hjul		
KAB4	VAC pumpe	2		Sårbehandling			
KAB4	Weber strekkbord	2		Strekkebehandling femurfraktur			
KAB4	Akuttralle	1		Ved akutte hendelser som hjertestans			
KAB4	Baby dukke HLR	1		Trening på akutsituasjoner			
KAB4	Babyvekt	1		Veie baby			
KAB4	Badekar	1		Hev/senk badekar til bading av skoldningsskader- sårstell og pre post opr pasienter som ikke kan dusje			
KAB4	Bilstol	1		Transport hjem fra sykehus			
KAB4	Bleievekt	1		Veie bleier (måle urinmengde)			
KAB4	Blodsukkerapparat	1		Måle blodsukker			
KAB4	Blodsukkerapparat	1		Måle blodsukker			
KAB4	Blærescanner	1		Scanne restvolum blære	Deler med Barneovervåkingen KOMBO		
KAB4	Dosete/ring	1		Til småbarn på toalettet			
KAB4	Do-stol	1		Gå på toalettet			
KAB4	Flaskevarmer	1		Varme morsmelk/ morsmelkerstatning			
KAB4	Fryser	1		Morsmelk			
KAB4	Gardintrapp kort	1		nå opp til øverste hyller lager osv.			
KAB4	Gipsag	1		Fjerne gips			
KAB4	Isbitmaskin og vandndispenser	1		Isbiter og drikkevann			
KAB4	Juniordukke HLR	1		Trening på akutsituasjoner			
KAB4	Kjøkkenvekt	1		Måle opp eks. pulver- ernæringstilskudd			
KAB4	Kjøleskap	1		Medbrakt mat og drikke for pårørende på pårørende rom			
KAB4	Kjøleskap	1		Personalrom- matpakker og medbrakt pausemat ansatte			
KAB4	Kurvtralle	1		Oppbevaring av premier og leker til avledning			
KAB4	Lamineringsmaskin	1		Plakater, oppslag, doseringskort mm			
KAB4	Leke bil/rullator bil	1		Til å sitte i –lek, mobilisering, forflytning			
KAB4	Lekekjøkken	1		lek			
KAB4	Livopan m/ div utstyr	1		Gi livopan under prosedyrer			
KAB4	Makuleringsmaskin	3		Makulere pasientpapirer			
KAB4	Mikrobølgeovn	1		Til oppvarming av mat på oppholds/pårørenderom			
KAB4	Nintendo switch	1		Lek/avledning			
KAB4	Oftalmoskop	1		Undersøke øye			
KAB4	Otoskop	1		Titte i øre			
KAB4	Panneterminometer	4		Måle feber			
KAB4	Plastertrekk seng	1		Strekkebehandling femurfraktur			
KAB4	PO tralle (på hjul med 1 låsbar skuff)	1		Til medisiner og hyppig brukt engangsutstyr			
KAB4	Prekestol jr	1		Mobilisering			
KAB4	Prekestol voksen	1		Mobilisering			
KAB4	PVK tralle	1		Til utstyr pvk innleggelser			
KAB4	Stellebord	1			Flyttbart med hjul		
KAB4	TOPAZ	1		Thoraxdren			
KAB4	Tørkestativ	1		Klæstørk			
KAB4	Vandndispenser	1		Drikkevann oppholdsrom			
KAB4	Vippestol baby	1		Til spebarn			
KAB4	div. utstyr lekerom?						
KAB4	Mikser O2						
KAB4	PO			Bruker den fra post			
KAB4	Sengepost						
KAB4							

Seksjon

Seksjon	UTSTYRSTYPE	ANTALL	BRUKES	HVA DET BRUKES TIL	KOMMENTAR	Nye OUS	NÅ
Plan 2	BULS3	Bloodsukker apparat (accu check)	1		Apparatet skal kunne overføre data direkte inn i DIPS.	trenger nettkontpunkt til docking stasjon	
Plan 2	BULS3	Afinion 2	1		Brukes til å analysere CRP pasientnært	For flere pasienter ønsker vi å følge med på pasientens CRP stigning eller senkning. Ett slik apparat vil gi swartid innen 3 min og ikke 1-2 timer.	
Plan 2	BULS3	Syre base maskin	1		Brukes til å ta en hurtig syre base på pasienter med respirasjonsbevar. Tas 2 ganger i døgnet på alle pasienter som ligger på HF. I tillegg tas det på barn som får en forverring	Per dags dato må vi på kirurgisk og medisknsk barneovervåking eller på nyfødt intensiv for å analysere dette. Tungtvint og tidkrevende- må også forlate avdelingen med ett eller flere dørlige barn.	
Plan 2	BULS3	Aeroneb Pro X	15		Ultralydforstøver som kobles på HF	Apparatet kan også brukes utenom HF, på hjemme CPAP, BIPAP, hjemme respirator osv...	
Plan 2	BULS3	High Flow (HF) FP 950	10		Brukes til viktig mange av infeksjonspasientene som har respirasjonsbevar på vinterstid	Bør vurderes å ha en maskin som man både kan gi HF, men også CPAP på ala typen Hamilton.	
Plan 2	BULS3	Low Flow TM mikser (0-15 & 0-30 L/min)	10		Bør ha to ulike mikere på hver blender ettersom pasienter får 2L/kg i flow	Tilhører per dags dato mottak, infeksjon og poliklinikk, men det vil trenes egen nye infeksjonsavdelingen da de fleste gangene derne blir brukt er for barn på infeksjonsavdelingen.	
Plan 2	BULS3	Akuttralle med defibrillator og bærbart sug	1		Brukes hovedsakelig for barn som får stans pga respirasjonsbevar		
Plan 2	BULS3	Barnestoler/tripprapp stol	6		Brukes for å optimalisere måltiden for barn som ikke er spesielt interessert i å spise	Disse må være i plastikk slik at de er enkle å rengjøre på smitterom.	
Plan 2	BULS3	Ståvekt	4		Brukes til å ta vekt av pasienter som ikke kan stå		
Plan 2	BULS3	Barnevekt på trillebord	10		Brukes til måltidsoveie barnet hver 3 time for å finne ut av hvor mye barnet har ammet for per måltid. I tillegg brukes det for å ta nettvekt av barn. Spedbarn mellom 5-10kg som er innlagt skal veies to ganger ukentlig, og barn >10kg veies ukentlig etter innkomsit eller etter bekjejd fra lege eller klinisk ernæringsfysilog. Pasienter som får intravenøsd ernæring bør veies daglig. Nyfødtvekt som måler gram og som vi bruker på å veie hvor mye urin eller diare patienten har.	Fleste barn med respirasjonsbevar, dårlig vektoppgang og de med intravenøs ernæring bruker vekt hyppig.	
Plan 2	BULS3	Bleie vekt	3				
Plan 2	BULS3	Barnevogn	2		Flere foreldre har ikke med barnevogn og da er det fint av vi har noen vi kan tilby til utlån for at pasientene kommer seg ut i frisk luft. Dette brukes hovedsakelig til pasienter uten smitte, men som har en infeksjon eller omå barn med vanlig luftveisinfeksjon		
Plan 2	BULS3	Blærescanner	1		Brukes på barn med RIME, erytema multiforme hvor de får affeksjon av slimhinene og derfor vanskeligheter med å late vannet		
Plan 2	BULS3	Brytpumper	10		Mødre har ett behov for å pumpe seg når deres barn ikke har krefter nok til å amme. De pumper gjerne hver 3 time og dette gjelder for de fleste mødre der barnet ligger på HF.		
Plan 2	BULS3	Bærbare scoop	4		Brukes når vi har tvillinger inne på rom.	Denne løsningen er ikke optimal ettersom vi ikke får overvåket pasienten på scoop monitoren som er på vaktrommet. Den bedre løsningen er at man kan koble opp ett ekstra scoop på flere av rommene. Lage egne tvillingrom. Behovet er nok at det er tilgang til 2-4 tvillingrom.	
Plan 2	BULS3	Vegghengte scoop	17		Brukes på barn med RIME, erytema multiforme hvor de får affeksjon av slimhinene og derfor vanskeligheter med å late vannet	veghengte scoop som måler SpO2, respirasjonsrekvens, puls, tt og repunkts ehg. Har lagt til 2 ekstra vegghengte scoop slik at noen som kan være ferdigoppstatte tvillingrom. Det hadde også vært aktuelt om man kunne ta EKG og temperatur av pasient med scoopet. Temperaturmåling er noe vi tar av barn med infeksjonstegn fra 3 ganger daglig og opp til 6 ganger i døgnet.	
Plan 2	BULS3	Sentral for overvåkning av scoop	1		overvåke alle pasientene som ligger på overvåkning. I vinterperioden vil som regel alle pasientene ligge på overvåking samtidig, kontinuerlig hele døgnet.		
Plan 2	BULS3	Slaveskjerm	1		følge med på pasientene som ligger på overvåkning mens man har paus. Kunne dokumentere i DIPS direkte på en jobbtelefon som man har med inn på pasientrommet. På denne kan man også vise prøvervar og ta bilder av for eksempel sår og utslett.	På grunn av betalt lunj vil man aldri kunne være uforstyrret i lunsjpausen. Det er derfor viktig med en slaveskjerm på pauserommet. Muligens bør det også tenkes på at man bør ha en slaveskjerm på arbeidrommet også som man kan slå av og på.	
Plan 2	BULS3	DIPS på jobbtelefon + jobbtelefoner	12			Alle ansatte som skal på jobb på ha en slik telefon som står i ti lading i en dokkingstasjon. I tillegg bør leder, drift og fag ha egen telefon de kan kontaktes på.	
Plan 2	BULS3	Øretermometer	4		Større barn ønsker ikke å ta temeratur rektalt og å ta det avllært tar ofte 1-2 min. Øretermometer er derfor en rask og enkel løsning		
Plan 2	BULS3	Pannetermometer	2		Til bruk når barn sover og ønsker å ta en skånsom temperatur uten at barnet skal våkne		
Plan 2	BULS3	Dekontaminator	16		Behov for dekontaminator på hvert rom i tillegg til på skyllerommet		
Plan 2	BULS3	Dastol	1			Usikker på om vi trenger ett eget EKG apparat dersom de har ett i poliklinikkområdet rett ved siden av. Dersom de ikke har ett, så har vi behov for ett på posten for flere av infeksjonspasientene våres kan få affeksjon av hjertet og trenger da EKG.	
Plan 2	BULS3	EKG-apparat	1				
Plan 2	BULS3	Ernæringspumper	15		Brukes til de fleste barn på infeksjonsposten som har ett ernæringsproblem.	Det er fort gjort at alle rom har behov for ernæringspumpe. Kan henge på rommet kontinuerlig med lader for ikke å miste utstyret.	
Plan 2	BULS3	SpaceStation	2		Ladestasjon for ekstra infusjons- og sprøytepumper	1 sprøytepumpe og 1 infusjonspumpe er påkoblet på ett iv stativ kontinuerlig på pasientrommet	
Plan 2	BULS3	Sprøytepumper	20		Medikamenter	1 sprøytepumpe og 1 infusjonspumpe er påkoblet på ett iv stativ kontinuerlig på pasientrommet	
Plan 2	BULS3	Infusjonspumper	20		kontinuerlig infusjoner	Står inne på alle rom med 1 sprøytepumpe og 1 infusjonspumpe påkoblet i strømlader til enhver tid.	
Plan 2	BULS3	Infusjonsstativ	15				
Plan 2	BULS3	Lekematter	4		Brukes av fysio når barn skal mobiliseres på golv, evt av funksjonshemma barn.		
Plan 2	BULS3	Lengdemål liggende baby/barn	1		Tas lengdemål dersom det ikke er tatt i barnenottaket		
BULS3		Flowmeter oksygen	30		2 per rom	Dette fordi vi ofte har behov for 2 flowmeter, 1 til oksygen bag påkoblet kontinuerlig og 1 til inhalasjoner med oksygen, evt også ett behov når vi har tvillinger på rom.	
BULS3		Flowmeter luft	30		2 per rom		
BULS3		Mobil Lystgass beholder 5L	2				
BULS3		Lystgass gassuttak	1		behov for ett uttak per rom?? totalt 15 uttak	Per dags dato har vi 1 gassuttak for lystgass på ett smitterom. Er det tenkt at det skal være ett slikt uttak for ett av rommene på infeksjon eller skal det kanskje være det på alle rom? på den måten kan man ta med seg lystgassanken inn på det aktuelle rommet man skal administrere lystgass på.	
BULS3		Nebulair +	10		Inhalasjonsbehandling hjemme	Sendes med pasienter med hjem som har behov for videre inhalasjonbehandling med NaCl 9mg/ml gi 2 dagn.	
BULS3		Otoskop + oftalmoskop med bordlader	6		Tas med inn på rommet når det trengs. Brukes som regel på alle pasienter fra en til flere ganger under en floggesle. Det ville derfor vært enklere med vegghengte otoskop på alle rom	Ikke behov for disse dersom man får muligheten til å få vegghengte på alle smitterom.	
BULS3		Vegghengt otoskop + oftalmoskop	15			Bør henge inne på alle rom da de bærbare ofte forsvinner i lommur og blir liggende inne på rom og ikke tatt ut for å brukes til neste pasient.	
BULS3		Reflekshammer	6				
BULS3		Stetoskop	20			Ha ett på hvert rom, samt noen ekstra	
BULS3		Sugejektør	20		Sugekoble kobles til en sugejektør for å få ett sugetrykk i KPa når vi skal ta neusstekt av pasienter, sugt i munn og ved sug av mageinnhold osv..	Behov for ett på hvert rom. På tvillingrommene og for pasienter med tracheostomi trengs det to sugejektør per rom.	
BULS3		Sugekolber vegghengt	20		Brukes dersom barn skal ut på trillestr, spesielt trakeostomi pasienter som har følge av foreldre/avlastere og sykepleier.	Trenger lik mange vegghente scoop som sugejektører	
BULS3		Transportabelt saturasjonsromdler	2				
BULS3		Stellebord vegghengt	15			Det er behov for stellebord på alle pasientrom, gjerne vegghengt slik at dette ikke opptar gulvflate.	
BULS3		Sikkerprint	1			Det rprintes ut mye rekvisisjoner for prøvetaking av diverse materialer som nasopharynx, urinprøver, bakterieprøver av sår osv..	
BULS3		Zebra navnebånd skriver	1		Brukes for å skrive ut navnebånd dersom de ikke har fått dette i barnemottak eller at denne er måttet blitt klippet av pga prosedyrene som pvk innleggesse.		
BULS3		Etikettskriver for barkoder	1				
BULS3		Etikettskriver for medikamenter	1				
BULS3		Thopaz dreناسjesystem	2		Passiv dreناسjesystem for pigttal og thorax dren.		
BULS3		Åpen kugvee med varme	4		Brukes for å holde de minste barna varme når de ligger hos oss	Usikker på om dette er noe avdeligen selv må eie, eller om man kan få det fra segessestrålen	
BULS3		Blærescanner	1		Brukes på pasienter som har slimhinneaffeksjon og hvor vi må sjekke om de klarer å late vannet		
BULS3		CPAP	10			Ha 10 type hamilton dersom man kan kombinere HF og CPAP i en maskin. Eventuelt har 5 egne CPAP maskiner.	
BULS3		Intermitterende CPAP	2		Brukes til pasienter med atelektaser	Fysio står per dags dato for å ta med dette til posten, men det kan være veldig aktuelt å ha noen få på post ettersom vi sjikt kanskje har 1 til 2 i uken som trenger det gjennom vindsesongen.	
BULS3		Hostemaskin	1		Brukes til pasienter med hosteutfordringer. Alna er en belastet bydel med mange funksjonshemma pasienter som vil trenge hostemaskin.	Fysio har ansvar for å ta med dette, men det kan være aktuelt å ha en i avdelingen	
BULS3		Rtg. apparat	1		Vi har ett bærbart rtg-apparat stående i gangen for å ta Rtg-thorax	Usikker på om dette er noe avdeligen selv må eie, eller om man kan få det fra segessestrålen	
BULS3		Kjølleskap	1		Kjølleskap for prøvemateriale som ikke kan sendes med en gang i røposten fordi mottaksenheten er stengt		
BULS3		Kjølleskap	1		Personal/kjølleskap til mat		
BULS3		Kjølleskap	15		Medisinske kjøleskap til alle pasientrom hvor det skal oppbevares morsonsk.	Ett ønske som vil avlaste helsepersonellens arbeid i å administrere/varm/mørdelek eller erstatning før levering inn på rommet	
BULS3		Kjølleskap	1		Kjølleskap for oppbevaring av medisiner på medisinrommet	En del antibiotika miksturer som vi administrerer, må stå i kjøleskapet.	
BULS3		Cadd solis vipp	5		Brukes til pasienter med mye smerter, evt til pasienter som skal hjem med antibiotika intravenøst	Dette er nytt konsept av antibiotika intravenøst via cadd solis pumper. Vi har pasientgrupper som vil være aktuelle for denne type hjemmebehandling.	
BULS3		Simuleringsdukker	2		Brukes ved simulering på post	En junior dukke og en baby dukke	
BULS3		HLR simuleringsdukker	6		Brukes ved sertifisering og kvalitetskring av HLR til barn, ungdom og voksne	1 baby, 2 ungdom og 1 voksen	
BULS3		Baby balje på hjul	2		Til seng og transport av nyfødte		
BULS3		Oksygenkolber	8		Burkes når barn transporteres til og fra ulike overvåkningsnivåer, samt ved transport til og fra operasjon		
BULS3		Livoppakolber	2		Brukes for å kunne gi livopan på smitterom.		
BULS3		Skjerm Brett	2		Brukes for å skjerm pasienter som ligger på rom og trenger å skjermes. Pasientgruppe som hodetude, meningitt, encefalitt, ACDH m.fl.		
BULS3		Bærpar pc	4		Pc for oppvåkning av pasienter på smitterom på sergepost, samt for pasienter som har fastvakt eller ligger på rom og er kritisk dårlig.		
BULS3		Rullestoler	2		Transport av pasienter med smerte i bein pga infeksjon		

Seksjon

Seksjon	UTSTYRSTYPE	ANTALL	BRUKES	HVA DET BRUKES TIL	KOMMENTAR	Nye OUS	Nå
Plan 4	Blodsukkerapparat	2		Måle blodsukker	Det må være et apparat i hvert bygg M og N i nærhet til overvåkningspostene (intermediær). Plasseres i docking station for overføring til pasientjournal.		
plan 4	Forstøver	17		Gi inhalasjoner	Trenger 1 tilgjengelig per seng på barneovervåkning (intermediær) i M og 1 per cluster barneovervåkning (intermediær) i N, 4 stykker per bygg M og N på et lager		
Plan 4	Intravenøsstativ	50		Henge opp forskjellig utstyr, arteriekran, EVD, sprøytepumper osv.	Trenger 1 stativ per sengerom. Ofte trenger vi 2 stativer per barneoverevåkning (intermediær) rom, men tenker at det ikke vil være behov for stativ på alle rom til en hver tid		
Plan 4	Mobil Pc tralle	6		Overvåking bedside	3 per bygg i M og N, lagres i nærhet av barneovervåkning (intermediær)		
Plan 4	Ladestasjon SpaceStation	14			Til hvert barneovervåkningsrom (intermediær)		
Plan 4	Sprøytepumpe	32			Trenger 1 pumpe per barneovervåkningsplass (intermediær) og ca hvert annet sengerom. MEN, det må være en mulighet for å hente ut flere pumper når det er høyere belegg.		
Plan 4	Infusjonspumpe	32			Trenger 1 pumpe per barneovervåkningsplass (intermediær) og ca hvert annet sengerom. MEN, det må være en mulighet for å hente ut flere pumper når det er høyere belegg.		
Plan 4	Ernæringspumåer	6			2 pumper på lager i bygg M, 4 i bygg N		
Plan 4	Ernæringssprøytepumpe	4		Brukes som sprøytepumpe men med ernringsprogram, til nyfødte	I bygg M tilknyttet barneovervåkning (intermediær)		
Plan 4	Blærescanner	2		Måle volum i blæren, postoperativt er det mange barn som sliter med å tisse. Viktig forebygging postoperativt for overstrekk av blære	1 i hvert bygg M og N. I M skal det stå på rom 05.03.471		
Plan 4	Flowmetri	1		Undersøkelse av blæretømming	Skal stå på eget rom i M, 05.03.471		
Plan 4	Brystpumpe	2		For mødre som ammer og må vente en periode pga barn er på operasjon	Bør ha en i hvert bygg M og N. De foreldrene som ammer og er innlagt, som skal bruke over tid kan låne fra melkekjøkkenet slik det gjøres i dag.		
Plan 4	Dostol	3			Trenger totalt 3 for hele planet M og N		
Plan 4	Dusj stol liten	1			Trenger totalt 1 for hele planet M og N		
Plan 4	Dusjstol stor	1			Trenger totalt 1 for hele planet M og N		
Plan 4	Oftalmoskop og Otoskop	4		Se i øre og øyne	Trenger 2 i hvert bygg M og N, plasseres på undersøkelsesrom		
Plan 4	VAC pumper	3		Sårbehandling	Plasseres i bygg N på et lager. Trenger strøm for lading		
Plan 4	INVOS	1		Måler oksygenering i transplantert hud	Lånes nå fra voksen avdeling, men den avdelingen vil ikke ligge i umiddelbar nærheten i nye bygg.		
Plan 4	Trykkmåler	1		Overvåke hevelser i forbindelse av brudd og traumer	Plasseres i bygg N på et lager.		
Plan 4	Temperaturmåler	1		Til å måle temperatur på transplantert hud	Plasseres i bygg N på et lager.		
Plan 4	EVD stativ	1			Plasseres i bygg N. Eier av operasjon 2, men lånes når det er behov. Burde være et i nærheten på avdelingen		
Plan 4	Assistansebord/prosedyrebord	15		Nedfellbare bord man kan tille inn på sengerom eller der de trengs for å legge frem utstyr brukt til prosedyre	Plasseres på undersøkelsesrom eller lager		
Plan 4	Babyvekt	5		Veie baby, noen bruker vekt til å måle før og etter måltid.	Må plasseres på undersøkelsesrom i M ogt N		
Plan 4	Stativ til Livopan	2		Ferdig oppkoblet stativ til Livopanbehandling	Stå på undersøkelsesrom hvor det skal gis behandling, er flyttbart.		
Plan 4	Livopangass kolbe	2		Reservekolber	Trenger 1 i reserve for hvert bygg M og N		
Plan 4	Stativ til O2 kolber	2		Stativ til å sikre oksygenkolber	1 i hvert bygg M og N. Lagres på utstyrlager		
Plan 4	Blodgassmaskin	1		Ta målinger av blodgass for de barna som får pustestøtte, elektrolyttforstyrrelser, Hb kontroll etter operasjon osv.	Trenger 1 per plan, plasseres på et PNA rom, gjerne lett tilgjengelig for M og N. Fortrinnsvis rom 10.03.019		
Plan 4	Rullestol stor	3			Plasseres utstyrlager 2 i N og 1 i M		
Plan 4	Rullestol liten	2			Plasseres på utstyrlager 1 i M og N		
Plan 4	Prekestol stor	2			Plasseres i hvert bygg M og N		
Plan 4	Prekestol lilten	2			Plasseres i hvert bygg M og N		
Plan4	Pasientnivå 1	42		Overvåkning på sengerom	Alle sengerom og undersøkelsesrom		
Plan 4	Pasientnivå 2	14		Overvåkning på intermediærrom	Alle barneovervåknings rom (intermediærrom)		
Plan 4	Pasientløfter	1			1 på hele planet. Låner nå fra voksenavdelinger		
Plan 4	Mobilt sug	3		Transportabelt sug ved flytting av pasienter til feks undersøkelser	1 i M og 2 i N		
Plan 4	Highflow	6			3 i M og 3 i N, plasseres på utstyrlager		
Plan 4	CPAP nyfødt	2			I bygg M tilknyttet barneovervåkning (intermediær)		
Plan 4	CPAP større barn	1			Plasseres i bygg N lager 05.03.426		
Plan 4	Doppler	1		Brukes til å måle sirkulasjon på transplantert hud	Plasseres i bygg N på et lager.		
Plan 4	Weber strekkbord	2		Brukes til strekkbehandling femurfraktur	Lagres der det er plass i Bygg N		
Plan 4	Plasterstrekksgeng	1		Brukes til sttrekkbehandling av femurfraktur for små barn	Lagres der det er plass i Bygg N		
Plan 4	Barnevogn liggende	4			3 i M og 1 i N		
Plan 4	Barnevogn sittende	4			1 i M og 3 i N		
Plan 4	Åpen kuvøse	6		Til nyfødte som ikke regulerer temperatur selv	Plasseres i bygg M. I dag er det sambruk av disse sengene og de hentes på nyfødt intensiv ved behov.		
Plan 4	Krakk				På alle lager rom så man kan komme til høyere hyller		
Plan 4	Hørselsapparat	1		Hørselstest for screening av nyfødte	Plasseres i bygg M på et av barneovervåkings rommene (intermediær)		
Plan 4	CPAP intermitterende	1			Låner fra Fysio		
Plan 4	Hostemaskin	1			Låner fra Fysio		
Plan 4	Sikkerprint	2			1 i hvert bygg M og N		
Plan 4	Fysio Nakkekragetilbehør				13 bokser (72 x 40 X 30 38) KAB 4		
Plan 4	Fysio Nakkekragesett				i 9 bokser (40x30x19) KAB 4		
Plan 4	Fysio Rullestol	1			plastikkirurgen		
Plan 4	Fysio Prekestol	1			plastikkirurgen		
Plan 4	Fysio Sara steaty	1			(på størrelse med en rullator) Nevrokir		
Plan 4	Fysio Combilizer	1			Nevrokir (på størrelse med en seng)		
Plan 4	Fysio Bamsepute(r)	1			Nevrokir		
Plan 4	Fysio Paks	1			Nevrokir Hard pute 50 x50		
Plan 4	Fysio Matte	1			Nevrokir		
Plan 4	Fysio Stepkasse	1			Nevrokir		
Plan 4	etikettskriver	2		For å skrive ut navnbånd eller enkelt etiketter	1 i hvert bygg M og N		

Samlet_Utstyrsliste med fysio ergo. Uten sambruk med voksen.xlsx (03 - Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen - RFP, utstyrslister og romskisser)

Seksjon

Seksjon	UTSTYRSTYPE	ANTALL	BRUKES	HVA DET BRUKES TIL	KOMMENTAR	Nye OUS	Nå
Plan 5	Rullestol i ulike størrelser	10 per etg		orto trenger flest med tilting komfort etc			
Plan 5	Fysio1 Rullestol				kan ikke lagres på sengerom		

Seksjon

Seksjon	UTSTYRSTYPE	ANTALL	BRUKES	HVA DET BRUKES TIL	KOMMENTAR	Nye OUS	Nå
Plan 6	etikettskriver til legemiddel						
Plan 6	Navnebåndsskriver						
Plan 6	igle-skap	1					
Plan 6	VAC (vacuum assisted closure)	1		Sårbehandling			
Plan 6	rullator junior	2					
Plan 6	Dusjstol junior	1					
Plan 6	Dusjstol voksen	1					
Plan 6	Dusjstol/dostol	2					
Plan 6	volumpumpe	2 per seng					
Plan 6	sprøytepumpe	2 seng					
Plan 6	ernæringspumpe	1 per seng					
Plan 6	iv-stativ	1 per seng på "vanlige rom"					
		1 per seng på barnekreft og på intemediær rom					
Plan 6	iv-stativ som tåler 6 iv-pumper						
Plan 6	PC med scannmodul	1		Scanne/føre inn/signere for cytostatika adm i CMS			
Plan 6	dusj-seng til ortppasiente			preoperativ dusj til spesialbad			
Plan 6	volumpumpe	2 per seng		4 per rom på beskyttende isloat			
plan 6	sprøytepumpe	2 seng					
Plan 6	ernæringspumpe	1 per seng					
	ernæringsprøytepumpe	10 per etg					
Plan 6	High flow Stativ+ oxymixer + eksterne fuktk	4					
Plan 6	eksterne fuktere						
Plan 6	CPAp intermitternede	fra fysio					
Plan 6	skop med transportabel hjerne	1 per seng					
				ved tvillinger og trillinger og søsken - akutte og elektive innleggelser			
Plan 6	plass/uttak til ekstra skoop	på familierommene					
Plan 6	skopsentral						
Plan 6	transportabel skop/ekstern hjerne	10					
Plan 6	transportabel spO2måler	5 per etg		til trilling ute			
Plan 6	store Whiteboard el lign	på hvert rom		Til dagsplan etc			
Plan 6	Kolber til sug	1 per seng					
Plan 6	bag	1 per seng					
Plan 6	stellematter	1 per bad					
Plan 6	1 mobilt stellebord	2 per etasje					
Plan 6	portabelt sug	5			Til hver sengeplass + akutttrom		
Plan 6	Sug-manometere	1 per sengeplass			Til hver sengeplass + akutttrom		
Plan 6	Personvekt stå (baderomsvekt)	12					
Plan 6	Babyvekt	15					
Plan 6	Tralle til babyvekt	15					
Plan 6	stolvekt	2					
Plan 6	Bleievekt	15					
Plan 6	blærescanner	1-2 per etg					
Plan 6	Telemetri - enheter	6					
Plan 6	telemetri sender	1		barneavdelingen overvåker egne telemetri - sendes ikke til sykehusets hovedsentral			
Plan 6	telemetrisentral						
Plan 6	brystpumper	6 per plan		hvis det finnes felles lån er det ok, men dette er behovet i antall			
Plan 6	cadd solis smertepumper	15 i plan 6 - så kan vi låne til plan 5					
Plan 6	Dia utstyr - pumper	15					
Plan 6	sensoravleser	10					
Plan 6	Blodsuktermåler-apparat Accu check	2per etg			Accu Check trenger nettoppkobling		
Plan 6	Blodsuktermåler-apparat liten Accu check	6					
Plan 6	Ketonmåler	6					
Plan 6	kjøkkenvekt	2 per etg		Måle opp melkepulver til melkeblanding			
Plan 6	Barnevogn - dypvogn	5 per plan					
Plan 6	Barnevogn - sulky	5 per plan					
Plan 6	Rullestol i ulik størrelser	10 per etg		orto trenger flest med tilting komfort etc			
Plan 6	prekestol junior	5 etg 1					
Plan 6	prekestol voksen	5 etg 1					
Plan 6	rullator junior	2			orto		
Plan 6	Rasmus i papir/kartong CVK-demo	2					
Plan 6	Rasmus – stor	3		Forberedelse/demo/opplæring/trygging			
Plan 6	Demodukker	5					
Plan 6	Simuleringsdukker	5			Ulike størrelser		
Plan 6	Tralle til demopenner/sprøyter/stikkeputer			Demoutstyr til sprøyteopplæring			
Plan 6	Prosedyretralle	10 per etg					
Plan 6	Dusjstol/dostol	2					
Plan 6	Badebalje	5					
Plan 6	potter	4 per etg					
Plan 6	toalettring	4 per etg					
Plan 6	bæresele	5					
Plan 6	vaskevannsfat	1 per rom					
Plan 6	tisseflaske	1 per rom					
Plan 6	bekken - ulike størrelser	1 per rom					
Plan 6	texas hatt	1 per rom					
Plan 6	Høydemålere	1 per undersøkelsesrom					
Plan 6	lengdemåler baby	1 per undersøkelses rom					
Plan 6	vippestol	5 per plan					
Plan 6	barnestoler (høystol)	10					
Plan 6	tripptrapp-stoler	10					
Plan 6	Leke-/treningsmatter	10		Undersøkelse/fysioterapi/lek på gulv			
Plan 6	Personheis	1 per plan					
Plan 6	vaskemaskin	1 per plan					
Plan 6	tørketrommel	1 per plan					
Plan 6	blodskap	tilgjengelig for alle kan være felles					
Plan 6	Kjøleskap til urinprøver	1					
Plan 6	Gass-skap			Oppbevaring av gasskolber			
Plan 6	Lysgasstralle	2 per etg					
Plan 6	Lystgass «slange»	2 per etg					
Plan 6	gardintrapp/krakk	5 per etg					
Plan 6	Akutt-tralle	2 per etg					
Plan 6	Fryser			Til morsmelk			
Plan 6	Isbitmaskin	på kjøkken		Is til umiddelbar oppbevaring av blod- og spinalprøver			
Plan 6	Fysio Rullestoler	3			Orto		
Plan 6	Fysio Prekestoler (voksne)	3			Orto		
Plan 6	Fysio Prekestol (barn)	1			Orto		
Plan 6	Fysio Barnerullator	1			Orto		
Plan 6	Fysio Stepkasse	1			Orto		
Plan 6	Fysio Krakk til kortvokste	1			Orto		
Plan 6	Fysio Forflytningsbrett	3			Orto		
Plan 6							

Innspill takhagen for barn og unge bygg N

Bør henge sammen med et felles konsept for barn og unge


Fra gartner

Her er noen innspill angående tak terrassen på barneavdelingen.

- Bruke mange typer vintergrønne planter for å lette vedlikeholde ,og renholdet på takterrassen.
- Ha noen plante kasser med Carrex Fether Falls Starr.
- Rododendron .[dverg.] og bunndekke med bark for å hindre ugress.
- Plante kasser med mulighet for planting av Grønnsaker ,Bær ,og urter som skolens elever ,er engasjert med.
- Disse må ha mulighet for tildekking med hensyn til fugler.
- Et vanningsanlegg til planter og trær som man kan benytte regnvann i tillegg som supplering .
- (Redskapsbod?)
- Det er viktig at det er tilstrekkelig med strøm og vannuttak på taket, dette både for å vanne når det er tørt og for å vaske. Strømuttak bør være koblet på en 16 amp kurs med trege sikringer for å kunne bruke høytrykkspyler.

Fra ungdomsrådet

- I forhold til «lekeapparater» myntet på ungdom, kunne det kanskje vært en ide med noe man kan snurre rundt på i tillegg til huske. På lik linje med huske, gir dette bevegelse og stimuli som kan være spesielt fint om man er rastløs, nervøs eller har behov for litt bevegelse tross sykdom/utmattelse.
- I tillegg snakket vi litt om å legge tilrette for å kunne være i småaktivitet. Her synes vi mulighet for slakklinje, balansestokk, stener eller stokker å balansere på, kan være en god ide. Former som kuler å sitte/stå/balansere på kan også være fint.
- Denne type apparater/ting kan for eksempel kombineres med sittemøbler for å utgjøre en ungdomsskole, og/eller være en del av en lekesone beregnet på litt større barn/ungdom
- Belysning langs stien på takterassen
- Lounge møbler

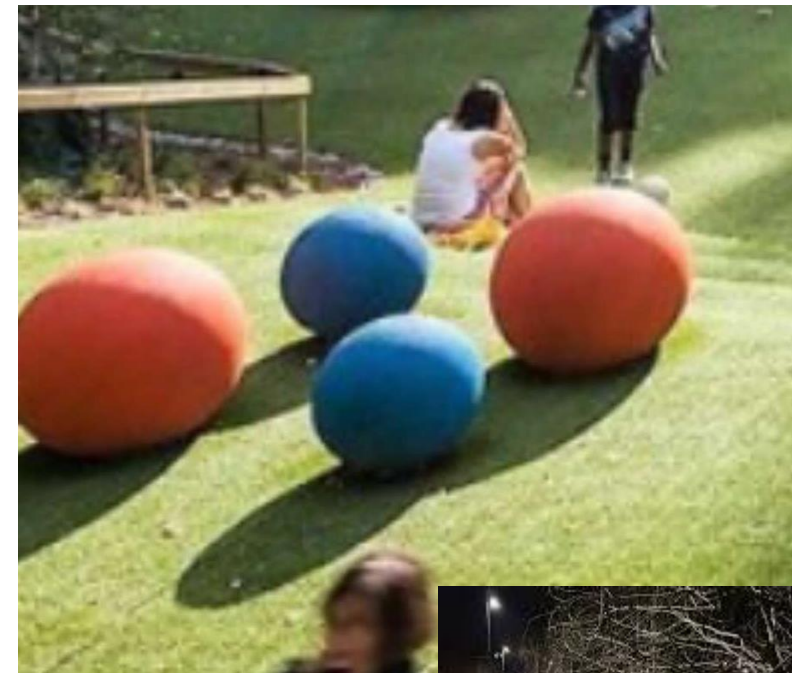

Fra barnehagelærerne

- Labyrint laget av små busker
- Dele inn i to soner
 - 1. stillesone
 - Lun fine kroker med mye grønt, busker, planter og gode sitteplasser, med plass til barnevogn, rullestol mm og gangvei til rullestol og rullestativ. skygge og sol, noe under tak.
 - 2. Aktiv sone
 - liten bane med liten fotballmål, labyrint busker og klatrepark med ulik grad av vansker for å passere . Laget av stubber og trær., hengebro, mm og tau å holde i som ender i en liten sklie,



Fra barnehagelærerne



Fra barnehagelærerne

- Behov for lekeområder, klatreelementer, huler
- Lekeområdet må være tilpasset alle aldre, ikke bare skolealder.
- Edderkopphuske – sjekkes med arkitekt for montering pga. krav til fundamentering.
- Huske til småbarn
- **Sjørøverskute? Et lekeapparat som stimulerer til rollelek** i midten der det er satt av plass til lek, høy nok slik at det blir utsikt mot Oslo og integrert kikkert i “tårnet”
- **Sklie** vurdering av materialvalg (unngå metall pga. varme).
- **Balanseline, trampoline**
- **Rasmusfigur** – forslag til liggende installasjon barn kan klatre på, eventuelt i stede for
- **Lekeapparater fra Søve** [Skreddersydd borg med sklie – Unikt design på bestilling - Søve](#)

Fra avdeling for barn og unges psykiske helse

- Det er nødvendig at man har en dedikert gartner som kan holde alt dette grønne vedlikeholdes
- [Tavler til utendørs bruk - Blomster, 5 stk | Kjøp i dag](#)
- At det finnes et område som egner seg for eventuelle **utendørs-arrangementer**, sommerfest, konserter++.
- At **Rasmus** er der ute også. Kanskje man kunne hatt en skulptur av han liggende som barn kan klatre på? Se bilde «front» vedlagt
- Naturlig



Konsertområdet med "atrium" sitteplasser

- ☐ **Konsertområde** med nærhet til innearealer – mulig å se og høre fra innsiden.
- ☐ Atrium/amfi med sitteplasser og seil/skygge vegg i vegg med trappehuset? Artister står under taket og kan få tilgang til strøm fra heisrommet? Det må også være plass til senger,
- ☐ Anslår at man trenger plass til 30- 40 personer
- ☐ Strøm og sengeplasseringer, rullestoler må ha plass
- ☐ Mulighet for live streaming inn til pasienter på sengerom fra atrium og konsertområde?



Sykkelbane



Bilde er hentet fra Princess Maxima Center i Nederland,
[Princess Maxima Center - World Child Cancer NL](#)

Fra eiendom OSS

- Underlag med støtdemping ved fallutsatte områder.
- Sikkerhetssoner rundt lekeapparater, unngå steiner og stokker.
- Forebygge drukningsfare – unngå vannspeil og fordypninger.
- Utstyr skal ikke kunne blåses bort, veltes eller være farlige.
- Driftsansvar må avklares: hvem vedlikeholder og følger opp?
- Høy grad av sikkerhet lave vedlikeholds krav

Fra helsepersonell i sengeposter for barn

- Sansehage med masse spiselige ting som bær, moreller, epler osv:) om det går da, kanskje det ikke er mulig? Også masse grønt, gressplen som man kan gå barbeint på. Kanskje et lite vann om det er mulig.
- Sykkelbane rundt omkring hele taket med f.eks. en kiosk man kjører forbi, lite hus, klatrevegg osv osv.
- Tenker bra med vegetasjon og steder å «gjemme» seg i. Løse materialer som kan flyttes rundt? Kanskje en liten ball bing med basketkurv?
- Bruke mest mulig naturlige materialer som inviterer til rollelek og som man kan lage gjemmesteder med
- Bruke materialer som trestubber til balanseløyper, busker som man kan gjemme seg i og små trehus til rollelek
- Et sted for ungdommer hvor man kan ha besøk på sykehuset og så kunne «glemme» at man er på sykehuset. Benker og bord og litt skjult 🌀
- Dette uteområdet må også ha soner hvor foreldre/ pårørende kan sitte i rolige omgivelser.
- Japansk hage, 🌸 som gir spa følelse ❤️🌿
- Tror det kan bli bra med to soner, en rolig sone og en aktiv. Mange trenger ro på sykehus. Fint med litt skjult og grønne områder. "naturlekeplass" med balanseløyper, hinderbaner, etc.
- Flatt gulv slik at alle kommer opp ditt og tar seg lett frem👉 Stor nok døråpning, slik at man kan rulle ut en seng 👉 Rundt huske man kan ligge på!

Fra helsepersonell i sengeposter for barn

Hva salgs aktiviteter og fasiliteter bør det være? Hvordan bør takhagen tilrettelegges for å kunne være et verdifullt sted for barn ungdom og deres pårørende

- At det lages et klatrestativ/leke som ambulanshelikopter, eller en bil utformet som ambulanse. Slik man kan leke inni
- Sandkasse, vannleker, utekjøkken leker, vannsklie for leker og en "sensory path" hvor barna kan ta/gå på ulike flater (gress, bark, grus, platting, gummi eller stein).
- For ungdom: benker, bord, sving- /klatrestativ og balanse kubber som de kan stå på.
- Blomsterbed, huske, ballbane, bord med mulighet for å spise, en lekehytte
- Mulighet for å sitte godt (skygge og sol) - ballspill aktiviteter - minigolf - trehjuls sykkel bane (med litt terreng) - en liten "bar" med drikke
- trampoline nedfelt i gulvet (også for rullestoler) - Hammock gynger - huskestativ
- minigolf, sykkelløype/sparkesykkelløype, plaskebasseng/dammer barna kan hoppe i. klatrestativ med både husker og sklie, klatrenett, hinderløyper, skrå klatrevegg, billøype for elektriske biler. Sandkasse
- Huske - også for funksjonshemmede i rullestol
- Klatrestativ - sklie
- Sandkasse
- Treningsrakk for foresatte
- Løpebane
- Nok med benke litt avskjermet av naturmateriale - benker med plass til 2-3 pers og grupper familier
- Allergivennlige beplantning!!!
- Mange forskjellige sitteplasser (både med og uten bord, både barn- og voksen størrelse)
- Innebygd spill (sjakk-/bondesjakk bord på bakken og på bord, småbarns lekeplass, dokkestuer, kikkert, o.l)
- Labyrint (lagd med planter og lave vegger)
- Stilleområder!

Fra helsepersonell i sengeposter for barn

Hva salgs aktiviteter og fasiliteter bør det være? Hvordan bør takhagen tilrettelegges for å kunne være et verdifullt sted for barn ungdom og deres pårørende

- sandkasser, huskestativ, ballbinge, sjakk
- Grøntområde/ planter. Sitteområde. Universalt utformet. Sandkasse. Huske/Ronse. Lekeapperat
- Div leker/stativ som er egnet for barn med funksjonsnedsettelse/opererte barn
- Mulighet til å gå en runde rundt på taket med seng, vogn eller rullestol. Dvs at man ikke går frem og tilbake, men kan gå rundt og rundt om man vil det. Flere muligheter til å sette seg ned på "veien", for de som trenger pauser (f.eks ved gåtrening med krykker osv) og for pårørende som kan stoppe opp, sitte i sola på trilletur med vogn/stol osv. Unngå å lage fasiliteter som kan tiltrekke f.eks redebyggere eller lign., trenger ingen byduer på takhagen. Lage rebuser/quiz tilpasset ulike alderstrinn (ulik vanskelighetsgrad), som byttes ut f.eks en gang i kvartalet. Mulighet for at man kan være i le for vind og regn dersom man bare vil kjenne litt frisk luft og trenger litt ro. Lage skattejakter som er innovative og krever litt leting, samarbeid mellom barn/pårørende osv. Kan det være mulig for barn fra sykehusskolen å f.eks ha en skoletime i takhagen (f.eks at en del er reservert for skolen mellom kl 10 og 11 el.lign.). Hvis det er utsikt fra taket, kan man ha kikkert? Eller teleskop på mørke kvelder på vinteren? Belegget bør være sånn som man finner på lekeplasser, litt mykt, sklisikkert og holdbart.
- Universell utformet lekeplass i midten med en sykkelbane rundt, gjerne med fotgjengerovergang og trafikklys. Denne kan godt ha litt dumper så det er gøy for alle å kjøre der. Hagekasser/store blomsterbed med klatreplanter og blomster i friske farger. Ripsbusker så barna kan plukke og smake. Benker til foreldrene med bord for mulighet til å spise. Gjerne en pergola slik at man kan sitte ute selv om det ikke er strålende sol.
- Aktiviteter/spill på veggen feks. noe man kan kaste, men ikke for komplisert. Bør være HC/WC tilknyttet takhagen.
- Bord og stoler til å kunne sitte å spise, må være stoler med ryggstøtte, ikke benker. Burde være edderkopphuske (passer fint for alle aldre og funksjonshemninger). Burde være frilek område med sånn mykt underlag med farger og humper. Masse planter, rennende vann.
- Soneinndeling. Viktig at det er mulig å senke skuldrene og nyte små øyeblikk.
- Alt bør være på barna og ungdommenes premisser. Se over..
- Tilgjengelig og mulig å bruke hele året. Ryddig og innbydende selv i gråværsdager.
- leker, og utstyr som kan være sykehus relaterte greier.
- Et sted man kan gå "barbeint" i gresset og lukte på blomstene
- Det bør være ett sted hvor de kan utvikle seg, og utfordre seg både fysisk og psykisk gjennom lek alene, men også sammen med andre barn. Det bør tilpasses til små barn, men også store barn. Det bør ikke inkludere digitale løsninger, men heller innby til kreativitet og utvikling

Gruppe 5 - Døgnområder barn/ungdom NRH (inkl. infeksjonsenheten, takterassen, treningsare

Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Deltakelse i møte 10.04.2025
KSM	Linn Margrethe Vold	Barnesykepleier i kirurgisk avdeling for barn, fagutviklingssykeple	Gruppeleder	ja
KSM	Maria Solberg Knudsen	Kirurgi, barnesykepleier og fagutviklingssykepleier (Barnekir, tran	Fagperson	ja
KSM	Anja Godager	Seksjonsleder KAB 1 (nevrokir og plastkir.)	Fagperson	ja
KSM	Julie Ruud Sandberg	Barnesykepleier og fagsykepleier, nå assisteredne seksjonsleder i	Fagperson	syk
BAR	Morten Syversen	Sykepleier, assisterende klinikkshjef	Fagperson	ja
BAR	Berit Dale	Sykepleier og leder (N4) barneonkologisk sengepost RH	Fagperson	ja
BAR	Jakob Klčovansky	Overlege BKA	Fagperson	ja
BAR	Gabrielle Aafos	Sykepleier og leder (N4) sengepost Ullevål	Fagperson	ja
AKU	Guro Grindheim	Anestesilege	Fagperson	nei
OSS	Aud Iren		Fagperson smittevern	ja
TIK	Khaled Abdekarim Al-Manas	Ingeniør	Fagperson utstyr/IKT	Nei
BAR	Edel Berglien	Kjøkkenassistent	Verneombud	ja
DNLF	Silje Ganberg-Ødegaard	Overlege BAR nyfødt	Tillitsvalgt	ja
Norsk ergoter	Anne Birgit Stavenes	Ergoterapeut, OPK	Tillitsvalgt	ja
NSF	Vibeke Hesselberg	Sykepleier	Tillitsvalgt	ja
Brukerrepres	Juliana Mansfield		Brukerrepresentant	ja
Ungdomsråd	Sofie Øyen Jacobsen	Medlem av Ungdomsrådet OUS	Brukerrepresentant	ja
OSS	Rolf Stark		Forsyningsmedarbeider	nei
Stab utvikling	Trine Ertzeid		Fagkoordinator	ja
HSØ PO	Ingrid Halvorsen		Fasilitator	ja
HSØ PO	Thea Koren		Referent	ja
HSØ PG	Berit Haugan		Utstyrsrådgiver	ja
HSØ PG	Karin Widahl		Arkitekt	ja
HSØ PG	Kathrine Thoen		Arkitekt	ja
HSØ PG	Ida Romslo		LARK	ja