

Byggherre ARH Y - Barne og ungdomsmottak - NRH		
Dato/tid: 08 apr. 2025 12:30	Lokasjon:	
Ansvarlig Ingrid Halvorsen		Klassifiseringskode
Beskrivelse Møteserie, pulje 3.2 medvirkning i funksjonsprosjektet		Neste møte i serien
Minutes of Meeting		ID: 302184
01 ☐	Velkommen - deltakere og agenda Gruppeleder ønsker velkommen til møte 3 for medvirkningsgruppen. Presentasjon av deltakelse i møte, se vedlagt oversikt.	
02 ☐	Hensikten med møte og tidsplan for møtet Gruppeleder ønsker velkommen og gruppen vil presentere og gjennomgå tilbakemeldingene de overleverer som svar på oppgaven som er gitt i innkalling og underlag før møtet. Dagen deles i 3 bolker, med gjennomgang av ulike funksjonsrom i de ulike bolkene. Gruppeleder har laget presentasjon som gjennomgås i møtet. Det skal gjennomføres temamøte for konsept barn og unge, dette vil da ivareta funksjonsområdene generelt for barn og ungdom i bygg M og N. Det pågår egen prosess for følgende tema og disse sakene blir derfor ikke behandlet i dette møtet: Lystgassbruk i ulike rom Legemiddelnisjer Kjøkken i mottak <u>24 apr 2025 Thea Ekren Koren</u> Aksjon: Lilja Therese Thomassen Bø frist: 08 apr 2025 Oversende oppdatert presentasjon og tilbakemeldinger RFP og utstyrslist Beslutning/aksjon: OUS oversender etter møtet oppdaterte tilbakemeldinger med presentasjonen som ble gjennomgått fra gruppen i møtet som råd fra gruppen. <u>24 apr. 2025</u> <i>OUS har lastet opp ppt fra gruppeleder fra møtet med endringer, etter avtale med HSØ-PO. (Lilja Therese Thomassen Bø)</i>	
03 ☐	Tilbakemeldinger fra gruppen etter deres kvalitetssikring av RFP, utstyrslist er og romskisser Gruppens tilbakemeldinger på Romfunksjonsprogram og utstyrslist med spørsmål og kvalitetssikring ligger vedlagt her. Flere av tilbakemeldingene som står i dokumentene vedlagt, ble endret under møtet. Oppdaterte lister med endringene er ikke mottatt, men referatet beskriver endringene som gruppen gav som råd. Generelle punkter som gruppen gjennomgår i møtet. Se presentasjon for denne felles tilbakemeldingen vedlagt her.	
04 ☐	Rom knyttet til mottakets inngangsparti Se presentasjon og tilbakemeldinger som er gitt skriftlig for rommene knyttet til mottakets inngangsparti med venteplasser, ekspedisjon og arbeidsrom.	

	<u>24 apr 2025 Thea Ekren Koren</u> Ekspedisjon 05.02.063 og visuell kontakt mot ventesone. Nisje på utsiden Beslutning/aksjon: Gruppen ønsker kaffe og vann i nisje utenfor ekspedisjon om dette er mulig, det er ikke problem med kaffe og vannmaskin tilgjengelig i barne- og ungdomsmottak i offentlig sone utenfor eller tilknyttet venteområde og inngangsparti, jfr. gruppens tilbakemelding. Gruppen har beskrevet behov for utstyr til navnebånd produksjon. Det er ønsket at det er glassfelt (robust glass) i vegg mot vente plass, dette sikrer da visuell kontakt fra ekspedisjon og inn i ventesone. Det er ikke behov for video/kameraovervåkning i ventesonerommet. Gruppen har i tilbakemeldingene gitt innspill om innredningsønsker for stoler, sittemøbler i ventesone. <u>24 apr 2025 Thea Ekren Koren</u> Arbeidsrom 05.02.069 Beslutning/aksjon: Ønsker skjerming mellom arbeidsplassene i rommet for å sikre mulighet for konsentrasjon og redusert støy nivå. Det ble i møtet gjennomgått alle arbeidsplasser i funksjonsområdet som kan benyttes for ulike arbeidsoppgaver ved PC. Gruppen ønsker å flytte håndvasken for å få skjermene plassert på veggen der døren er inn i rommet fra korridor. <u>24 apr 2025 Thea Ekren Koren</u> Sluse inngang rom 80.06.177 Beslutning/aksjon: Ønsker skyvedør fra utsiden og inn pga transport Port-telefon med kamera må være utenfor inngangsdør til mottaket og den skal kobles til Arbeidsstasjonen på innsiden av inngangen og til den løsningen som kommer jfr. Rollebaserte telefoner.
05 ☐	Rom knyttet til akuttromfunksjoner Se presentasjon og tilbakemeldinger som er gitt skriftlig for rommene knyttet til mottakets akuttrom 05.02.074, triagerom 05.02.098 og isolat 05.02.075 <u>24 apr 2025 Thea Ekren Koren</u> Isolat rom 05.02.075 Beslutning/aksjon: Egen aksjon til gruppen for avklaring erfaringer til dør med tilkomst utenfra bygget. Isolatene må kunne benyttes slik at de både kan ha undersøkelsesbenk og om mulig plass for overnattingsseng som kan trilles inn. Da også for en pårørende.

24 apr 2025 Thea Ekren Koren**Rom 05.02.098 akuttrom**

Beslutning/aksjon: Ut med infusjonsoppheng i taket

Ut med skjermer i taket

Takfeste for lampe og uttakssentral må snus 180 grader i rommet.

Døren inn til rommet mot Ekspedisjon er ønsket med funksjon for å kunne åpne døren i ulike posisjoner, slik at den både åpnes for senger, men også kan åpnes litt for transport personer.

Det er ønsket at skjermvegg (foldeveggen - veggfestet) er lenger enn angitt i tegning, må kunne skjerm hele pasienten for innsyn fra korridor.

Det skal være pasientsignalanlegg i rommet

Arbeidsplassen for sykepleier er lengst inn i rommet sett fra korridor ekspedisjonssiden.

Det skal være vegghengte skjermer i rommet. Røntgenbilder skal kunne sees

De må være "slaveskjerm" for skop som alle i rommet kan se, det er ønsket at skjerm mot vest skal være for monitreringsslaveskjerm og den andre for røntgen.

Høyskap i rommet skal være fastmontert, ikke mobilt.

Det må være to laderack for utstyr.

Det er ønsket kjøleskap for legemidler, med lås(kortleser med kode)

Det skal være standard sykeromskanal for akuttmottak med 4 O2 og 4 luft som minimum, det må være back-up fra uttakssentral i sykeromskanal.

Det må være tilgjengelig mobil respirator, dette er beskrevet i tilbakemleding fra gruppen.

Det må være håndholdt ultralyd tilgjengelig

Det er ikke krav om 28 grader i rommet

Det må avklares krav for medical-grade PC i rommet, jfr nærhet pasient.

24 apr 2025 Thea Ekren Koren**Rom 05.02.074 Triage**

Beslutning/aksjon: Gruppen har laget nytt forslag til innredning, se presentasjon.

Det bør være mobil arbeidsstasjon mellom plassene i rommet og overvåkningsskjerm (monitreringsskjermene) bør henge på hver side av denne mobile PC plass.

Sykeromskanal og bestykning av denne må kunne ivareta to pasienter samtidig.

Det er OK med en håndvask i rommet og den bør være ved døren tettes på Ekspedisjonen.

Det må være lampe og varme på nyfødsengen.

Egen aksjon er gitt for å svare ut krav til avstand mellom gulvdekke og takhengt utstyr i rommet.

Gruppen ønsker at det skal kunne innplasseres takfestet lampe over to plasser i rommet.

Pumperack treniger ikke takhengt oppheng og skinne kan fjernes.

Det må være veggfeste bak PC mellom pasienter for oftalmoskop.

Det er ønsket pasientovervåkningsmodul nivå 2 til sengeplassen og nivå 1 til baby-plassen

Det er ønsket sykeromskanal for disse to plassene med bestykning for to pasienter og begge plassene må ha pasientsignal/sug osv.

Styring av lys og pasientsignal må kunne skje fra begge dørene i rommet.

Ett rom må ha Målekasse for å kunne måle sengeliggende pasienter som er større enn nyfødte barn.

Det må være blodsukkerapparat på arbeidsbenken og dette krever strøm og datapunkt for å kunne høste målinger rett til kurve.

06 ☐	Rom knyttet til isolat, lager osv. Se presentasjon og tilbakemeldinger som er gitt skriftlig for rommene knyttet til resterende rom. Her noen oppsummerende punkter som gruppen gjennomgikk: Gass: Livopan - kolber antall i mottaket, de skal ha to traller som er mobile og kan benyttes på avklarte rom samtidig og det må være en ekstra tralle for bruk når tralle går tom. Det må være plass for O2 transport-kolber 4 til 6 stykker som kan betjene mottaksrommet og 4-6 i lager utstyr for resterende rom i mottak. Egen skinne på veggen må inn i prosjektering på anviste plasser. Det må inn IV pumpe og sprøyte pumpe en av hver per sengerom i mottak. Noen ekstra pumper - på lager utstyr - høste data - Uavklart EKG på skjerm i pasientrom med tilleggsmodul. Test mottak - o2 og luft i lager, utstyr. Rom 05.02.159. er ønsket skapseng i rommet. <u>24 apr 2025 Thea Ekren Koren</u> Lager utstyr Beslutning/aksjon: Det skal være en transportrespirator, gasskolber inkl. for lystgasskolber også Det må være el-punkter og IKT punkter for mye småholdte enheter i ulike varianter og størrelser. Det må være oppstillingsplass for røntgen og kobling til strøm og ikt punkt for dette, OK med utenpåliggende kanal fra himling og ned men ikke så utstyret kolliderer i kanal. <u>24 apr 2025 Thea Ekren Koren</u> Utomhus ved ambulanseoppstillingsplasser Beslutning/aksjon: Det blir orientert om at de to rommene som ligger med tilkomst mot vest fra utsiden vil ikke få overbygget tak <u>24 apr 2025 Thea Ekren Koren</u> Rom SO - 05.02.070 Beslutning/aksjon: Ny løsning utformet - de ønsker at håndvask flyttes tilbake der den var tidligere i benkløsning. Prosedyrevogn OK. De ønsker annen innredning i sittekrok. Det er ønsket gassutløp for lystgass i rommet og 2 O2 og 2 med. luft <u>24 apr 2025 Thea Ekren Koren</u> Luftsmitteisolat Beslutning/aksjon: Gruppen ønsket skapseng for pårørende, dette er avklart med smittevern at ikke skal inn, så ved behov må evt. ekstra seng trilles inn som i andre luftsmitteisolat barn. Det blir ikke EKG apparat i hvert luftsmitteisolat. Gassuttak i rommet OK
07 ☐	Oppsummering aksjonspunkter fra møte Her er avklarte aksjonspunkter som OUS skal svare ut fortløpende og senest 23.04.25 <u>09 apr 2025 Thea Ekren Koren</u> Aksjonspunkter fra møte mottak barn 08.04.25 Beslutning/aksjon: Her er aksjonspunktene gruppen ved Stab utvikling gir tilbakemelding på fortløpende innen gitte frister. Aksjonene ble gjennomgått på slutten av møtet.

09 apr 2025 Thea Ekren Koren

Aksjon: Lilja Therese Thomassen Bø frist: 24 apr 2025

Øyeutstyr

Beslutning/aksjon: Gjennomgå utstyr og funksjonskrav for fagområdet øye. Ber om at OUS ser på dette samlet med også gruppene poliklinikk/dagbehandling, døgnområder, nyfødtintensiv, barneintensiv slik at funksjonskrav og plassering av utstyr for evt. øyeundersøkelser blir avklart for barn og unge i bygg M/N. Har de med seg fra Ullevål eget utstyr eller skal det innplasseres noe i ett bestemt rom eller lager?

15 apr. 2025

For barnemottak: Alt utstyr øye trenger til et generelt tilsyn er håndholdt og det kan de ha med seg. Det hadde vært en fordel om de kan ha et skap med tilgang til strøm til oppbevaring av en håndholdt spaltelampe (30 x30 cm) og et oftalmoskop. Kanskje også noen øyedråper (som ikke trenger å stå kaldt).

Retcam har vi meldt inn i poliklinikk/dagbehandling prosedyrerommet i M (se aksjonspunkt for denne gruppen). Dette brukes hovedsakelig til nyfødte og premature som øyemiljøet har bedt om at må lagres i umiddelbar nærhet til nyfødtintensiv. Om de skulle få behov for Retcam til barn i bygg M og N kan de bruke den som står lagret ved nyfødtintensiv i plan 6, bygg J. (Lilja Therese Thomassen Bø)

09 apr 2025 Thea Ekren Koren

Aksjon: Lilja Therese Thomassen Bø frist: 28 apr 2025

Funksjonskrav til pasientrom med direkte-tilkomst fra utsiden av bygget

Beslutning/aksjon: Gruppen innhenter erfaring fra rom i eksisterende sykehus som har direkte tilkomst fra utside av bygg og inn i pasientbehandlingsrom. Hvilke krav har OUS til styring av døren fra utsiden og innsiden?

29 apr. 2025

Tilbakemelding fra OSS EIE: Direkte tilkomst vil utfordre skallsikringen. Dersom døren skal benyttes, så må det også være mulig å styre dette via adgangskontrollanlegget. Det er ønskelig med kortleser på utsiden, og døråpnerknapp på innsiden plassert høyt oppe på veggen slik at barn ikke rekker opp.

OUS sin anbefaling er at man må ha kortleser med mulighet for å åpne fra begge sider. Kortlesere uten lyd. OBS lyder for pårørende, redusere/unngå unødvendige lyder som for eksempel pipelyder ved kodelås, kortbruk.

Stab utvikling ber om at HSØ PG ser hvordan dette rommet er prosjektert i Infeksjonsenheten på NSA, feks rom: 01.03.074. Her står blant annet: "Mulighet for at pasienten skal kunne gå eller kjøres ut til uteområde (gitt plassering mot fasade). Nærhet/sambruk, Dør til andre rom: Sluse, bad og til uteområde (gitt plassering mot fasade). Kommentar: Sengetransport fra korridor og inn i rommet, og mulighet for å trille pasient på bære ut til uteområdet.

Stab utvikling ber om en tilbakemelding på hvordan HSØ PG NSA har løst det med ventilasjon i disse rommene med dør ut uten forriglet sluse og om undertrykket i rommet opprettholdes. (Lilja Therese Thomassen Bø)

09 apr 2025 Thea Ekren Koren

Aksjon: Lilja Therese Thomassen Bø frist: 23 apr 2025

Minstemål for fri høyde i akuttrom

Beslutning/aksjon: Gruppen gir tilbakemelding på deres funksjonskrav for fri høyde fra gulvdekke til underkant av takhengt utstyr i rom. Dette for å sikre at utstyr som er mobilt ikke kolliderer med takhengt utstyr, basert på erfaring fra daglig drift i dag. Ulrikke sjekker for gruppen

09 apr. 2025

Ulrikke Wiig har målt opp på Rikshospitalet i dag. Fra gulvet opp til leddet på lampene er der 213 cm, og opp til festepunktet til takbraketten er det 222 cm. Disse lampene sitter jo to stk under hverandre som er årsaken til at den nederste kommer i veien. Den øvre sitter ca 20 cm høyere og er ikke i veien. OUS ønsker derfor minst 230 cm fra leddet, dette vil bety ca. 235 cm til festepunktet. (Lilja Therese Thomassen Bø)

08




Eventuelt

Det ble avklart at dette var siste møte i medvirkningsserien for denne gruppen. Takk til gruppen for god medvirkning og mange gode råd og innspill for funksjonsområdet som bidrar til godt underlag for de prosjekterende i arbeidet som nå fortsetter med detaljprosjektering av området.

Det vil fortsatt være avklaringer som skal gjøres videre der OUS er involvert i forbindelse med anskaffelser og entrepriser.

FORBEREDELSE MØTE 3

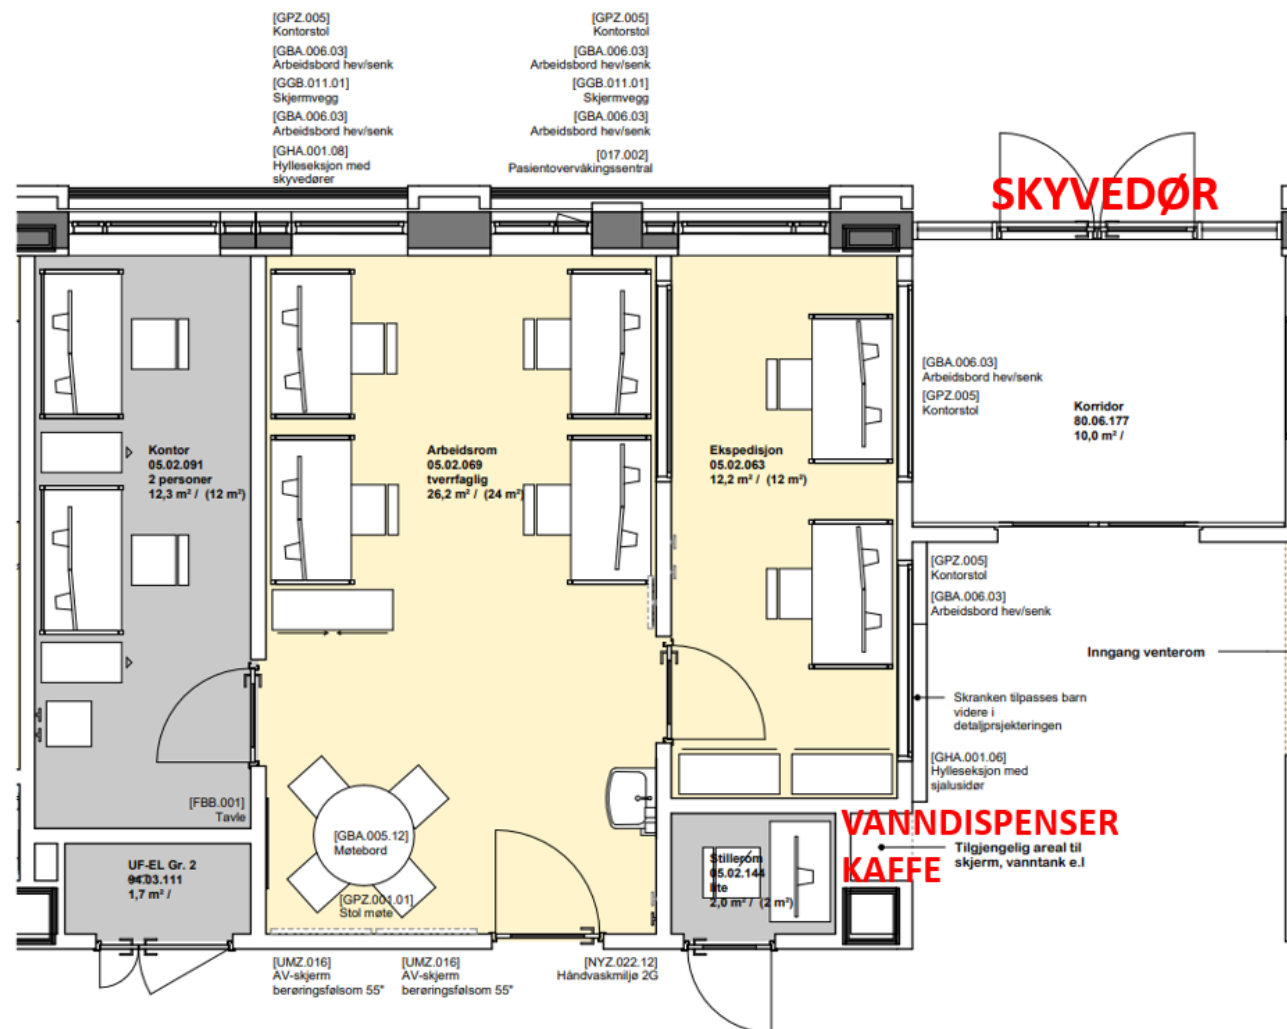


VENTEROM


Rommet vises med åpning ut til korridor. Brannregler krever at alt av møbler og utstyr skal være fastmontert. Vil dette være en funksjonell løsning? **Vi tenker at det er ok.**

HER BLE VI ENIGE OM:

- GLASSVEGG MOT VENTEROMMET
- IKKE KAMERA PÅ VENTEROM
- ÅPNING (UTEN DØR) MOT VENTEROM ER BRA

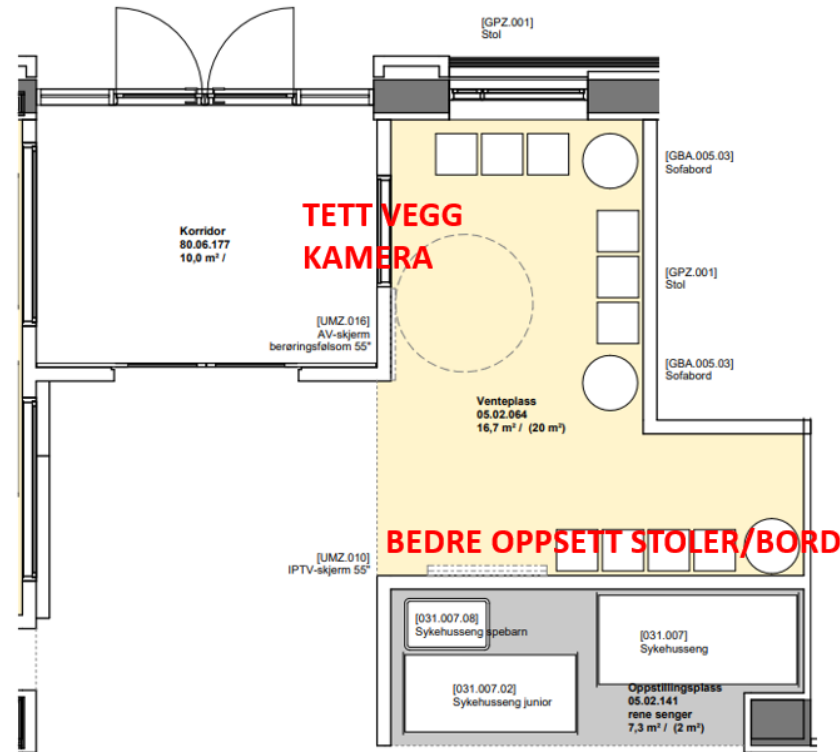


ARBEIDSROM 2

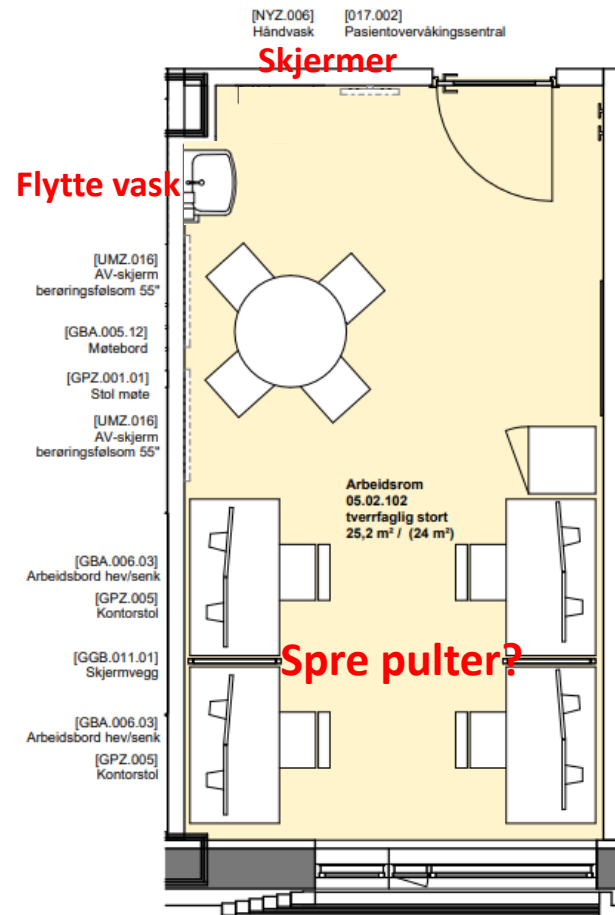

HER BLE VI ENIGE OM
(MENER JEG, SOM
SKISSERT OG SKREVET I
RØDT):

- SKJERMER PÅ KORTVEGG
- VASK FLYTTES
- IKKE SPRE PULTER

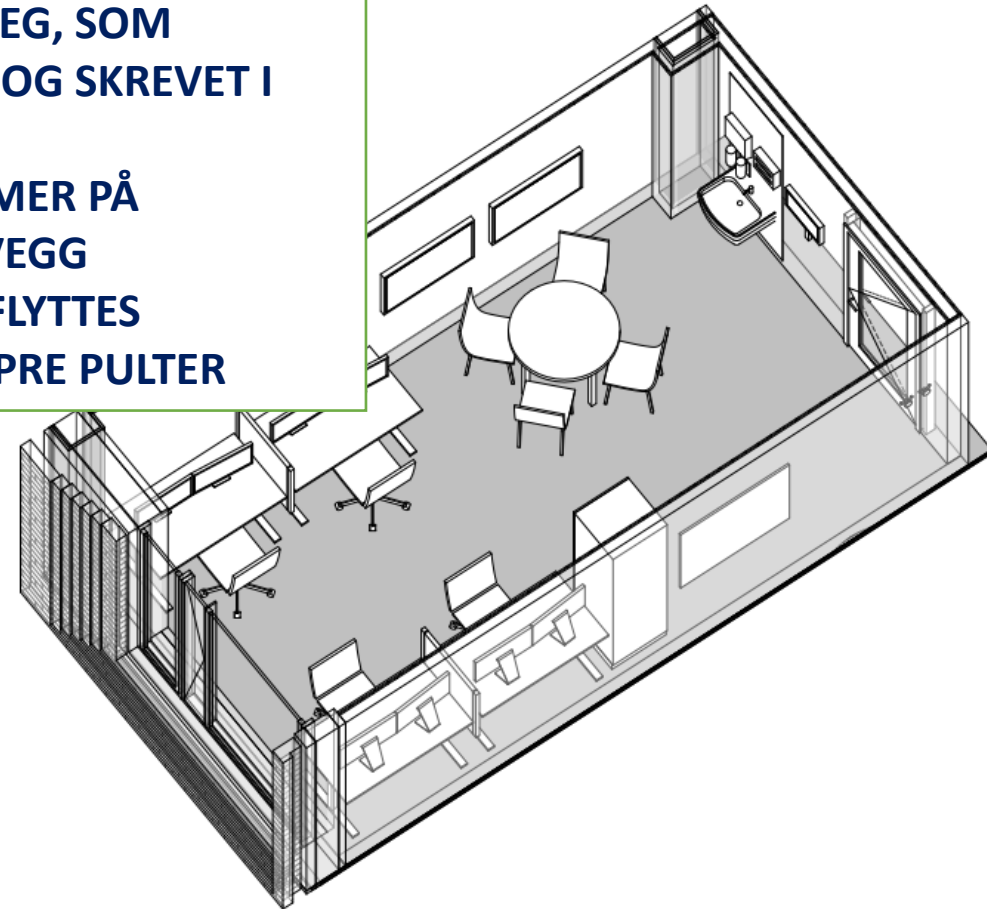

TRIAGE-ROM

- PASIENTOVERVÅKNING X 2 PÅ SKINNE, MEN MOT MIDTEN AV ROMMET FOR BEGGE SENGER.
- TAKSKINNE UTGÅR
- IKKE VASK NEDERST I ROMMET
- VEGGHENGT PC MIDT MELLOM SENGENE, PC PÅ ARBEIDSBORD UTGÅR
- VEGGHENGT PC SOM ANGITT I RØDT VED SIDEN AV SØYLE
- INFUSJONRACKS SOM OPPRINNELIG ANGITT


Pakke
Kontor

poli

Skjern

poli

Under

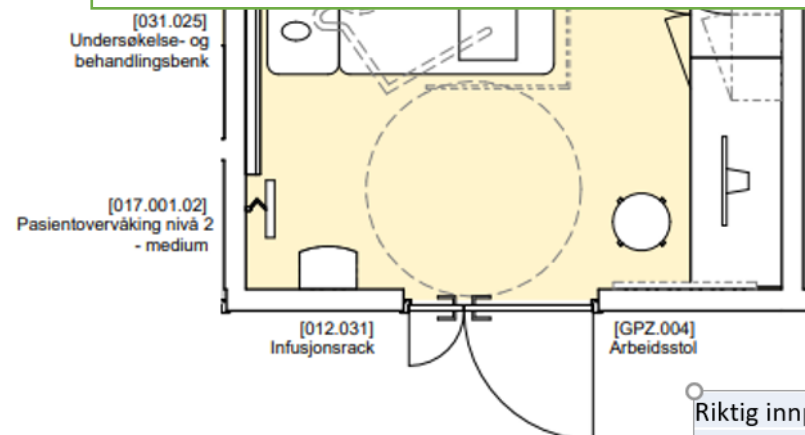

[091.008] Pakke PC vegghengt

[GPZ.005.02] Kontorstol u/armle

[GPZ.001] Stol

[KKD.001.02] Sykeromskanal poliklinikk standard

[GGB.010] Skjermvegg pasienter

[061.003.01] Modulbord

[KKD.001.02] Sykeromskanal poliklinikk standard

[015.003] Undersøkelseslampe

[031.025] Undersøkelse- og behandlingsbenk

Takskinne speilvendes

[017.001.02] Pasientovervåking nivå 2 - medium

Vask?

[012.031] Infusjonsrack

[GPZ.004] Arbeidsstol

Pasientovervåking nr 2

Infusjonsrack?

Nyfødseng

Stoler

PC, evt PC-tralle

PC, ev. PC-tralle

[031.002.03] Takskinne for infusjonsoppheng

[FSH.001.03] Høyskap glassdør

[016.003.01] Personvekt, spedbarn med lengdemål

[FSA.013.01] Overskap

[FSA.011.02] Underskap

[FSA.013.01] Overskap

[FSA.011.02] Underskap

[FBA.041.33] Benkeplate høytrykkslaminat


Modulbord

[UMZ.201.01.02] Monitor 55"

- Riktig innplassering av undersøkelseslampe må angis
- Hvor/hvordan er infusjonsracket for pumper tenkt plassert
- Skal pasientovervåkingen være mobil eller henge på vegg?

- AV-SKJERMER BLIR DER FØRST ANGITT
- TAKSKINNE UTGÅR
- INFUSJONSrack PÅ UTTAKSSENTRAL
- OFTALMOSKOP PÅ UTTAKSSENTRAL

AKUTTROM

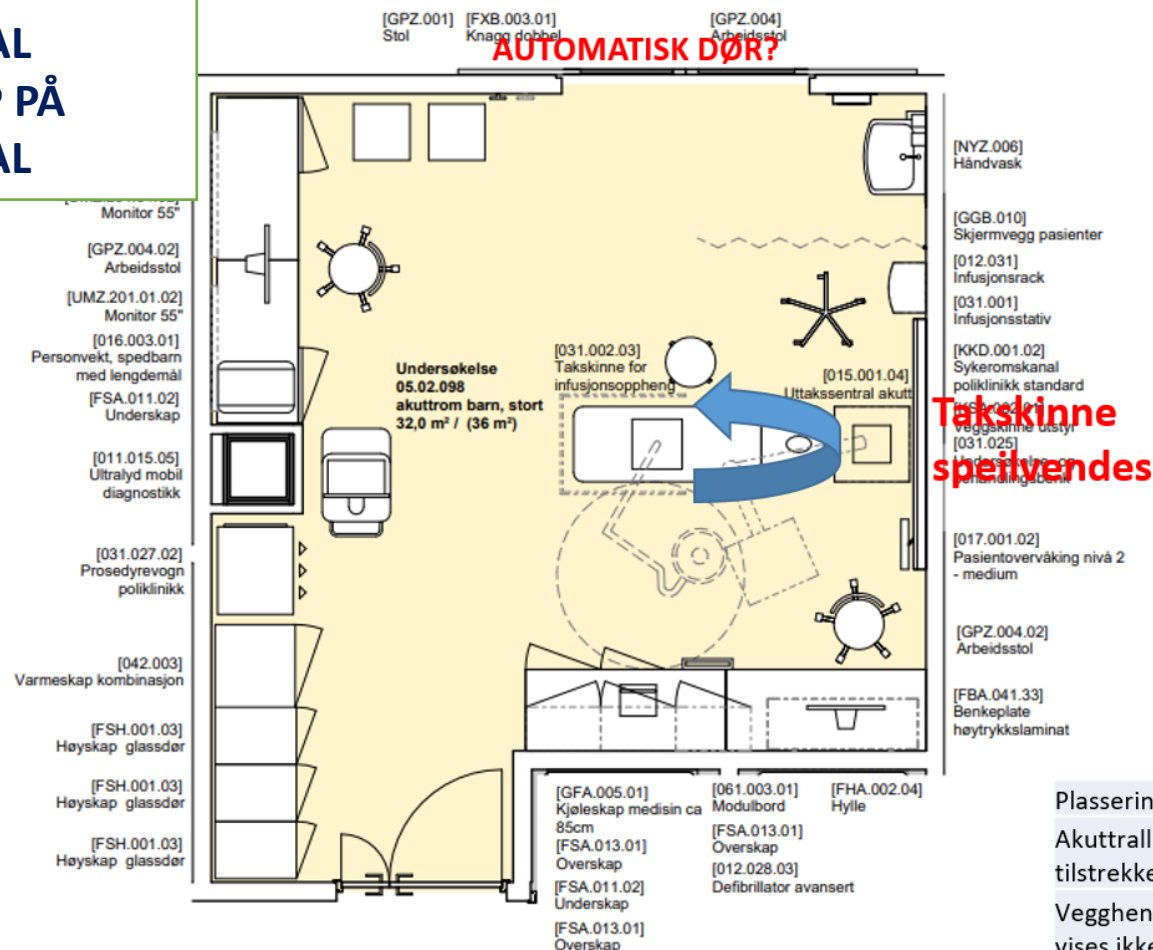

PLASSERING AV-SKJERMER??

ÅPNE HYLLER KAN FJERNES?

INFUSJONSrack PÅ UTTAKSSENTRAL?

Oftalmo/otoskop på uttakssentral



Takskinne speilvendes

Plassering av uttakssentral og undersøkelseslampe må angis

Akuttralle er plassert utenfor venterommet. Gruppen må si om det er tilstrekkelig nærhet, ref tilbakemelding møte 2



Vegghengt oftalmo-otoskop, med veggtransformator er programmert men vises ikke på tegning enda. Plassering på vegg må angis

AKUTTROM MED DØR UT

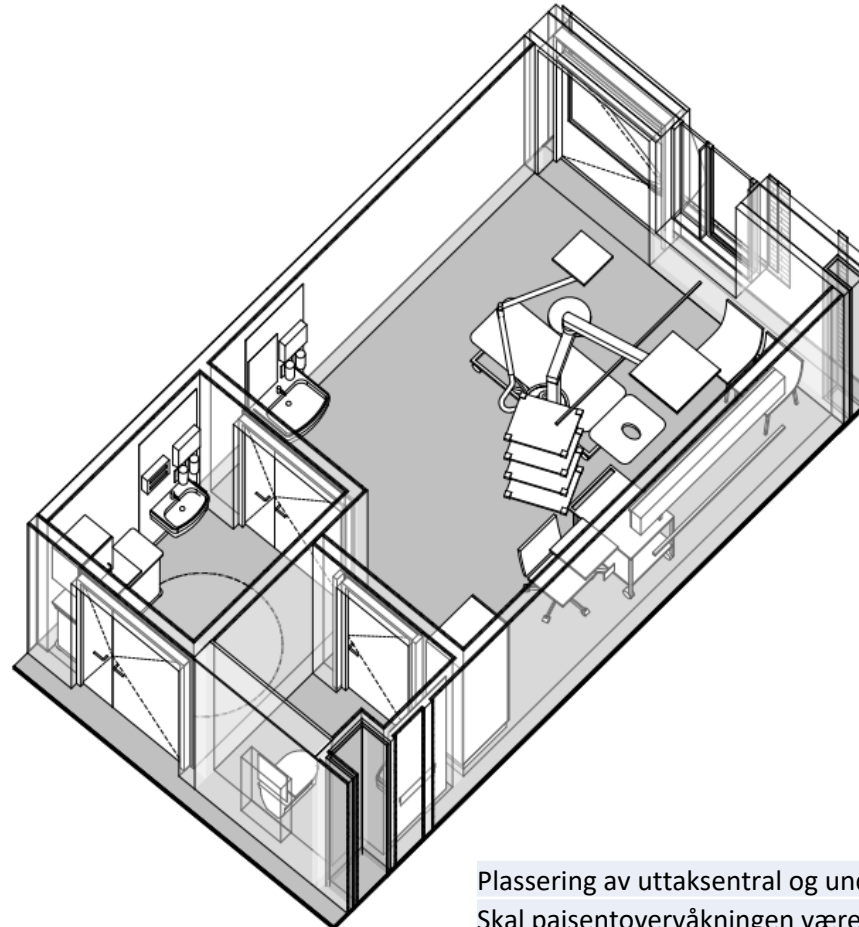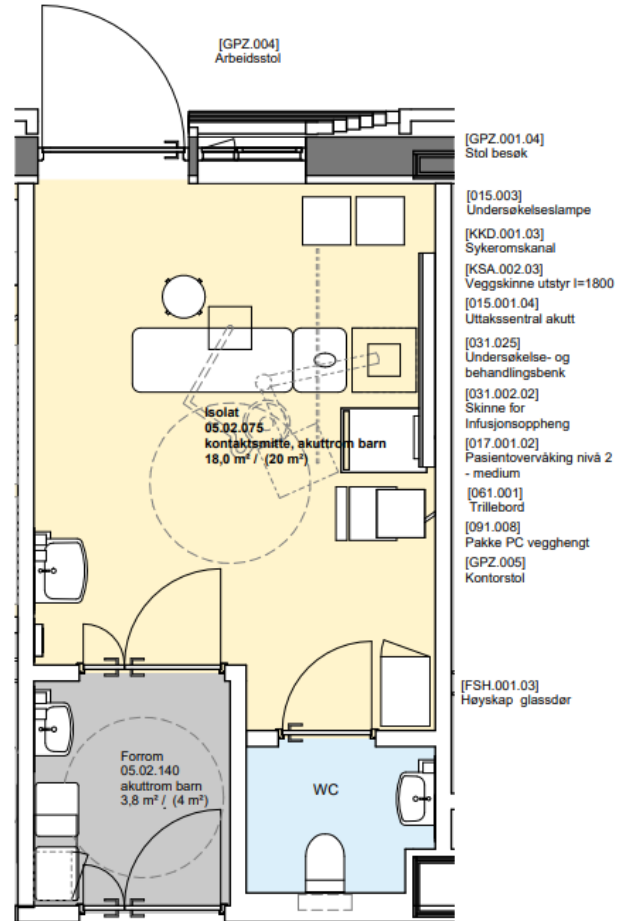

Plassering av uttaksentral og undersøkelseslampe må angis
Skal pasientovervåkingen være mobil eller henge på vegg ?

ISOLAT SOM KAN VÆRE TIL UNDERSØKELSE

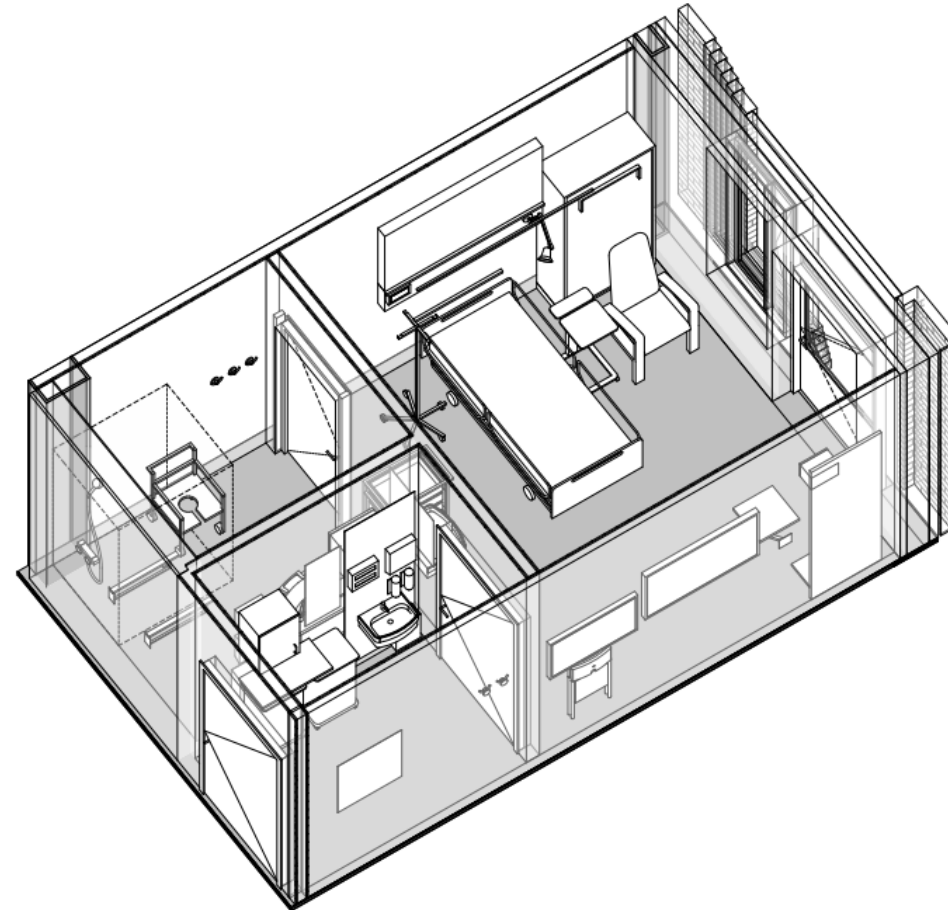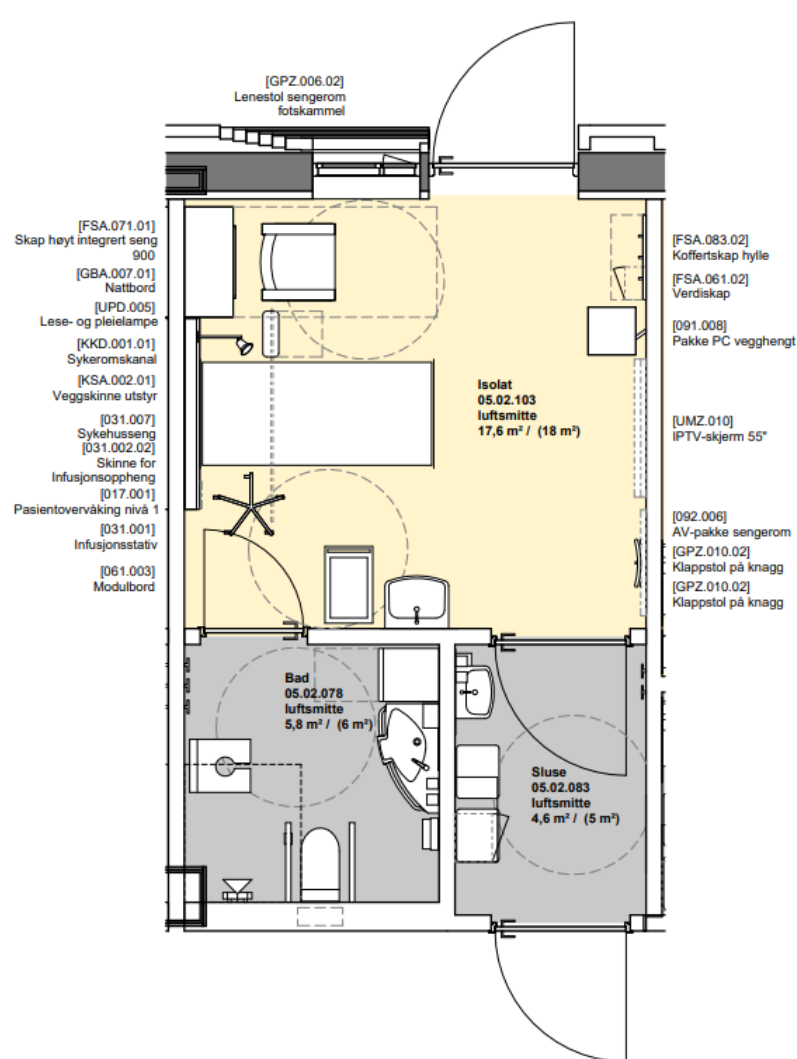

ere i veien om man
å litt kortere benk.
ele hjørnet. Denne
ere benkeflate i

pa
slipper å be skotes

Det vi også håper på, som vi ønsker du legger inn i ønskelisten, er et nytt kolposkop ('Ny') tilsvarende det som er på overgrepsmottaket på Aker. Disse er helintegreerte med pc, skjerm og tastatur på selve kolposkopet og betyr at vi slipper å ha ekstra pc på arbeidsbenken som frigjør plass. Nå er det et kaos med ledninger grunnet kolposkop, pc og skjerm til denne samt egen OUS pc så det vil også hjelpe på litt færre ledninger. Rundingen som står med «ny» er tenkt til å være nytt kolposkop


- ØNSKER ELEKTRISITET FOR DEVICER I HØYSKAP (MANGE STIKK)
- DERSOM DET IKKE GÅR, BEVARE ÅPNE HYLLER MED STIKK FOR DEVICER
- F.Ø. OVERSKAP MED DØRER, IKKE HYLLER PLANKER RESTEN
- TRANSPORTRESPIRATOR SOM EN AV VENTILATORENE

være i dette rommet ?

**OVERSKAP MED DØRER
IKKE HYLLER-PLANKER**


**VIKTIG MED ET SKAP MED RIKELIG MED STIKKONTAKTER INNI.
DETTE FOR DIVERSE MINDRE DEVICER SOM TRENGER LADING:
Eks: Fjernkontroll baklofepumpe og dyp hjernestimulering,
utstyr for øye som håndholdt spaltelampe og oftalmoskop**

LAGER

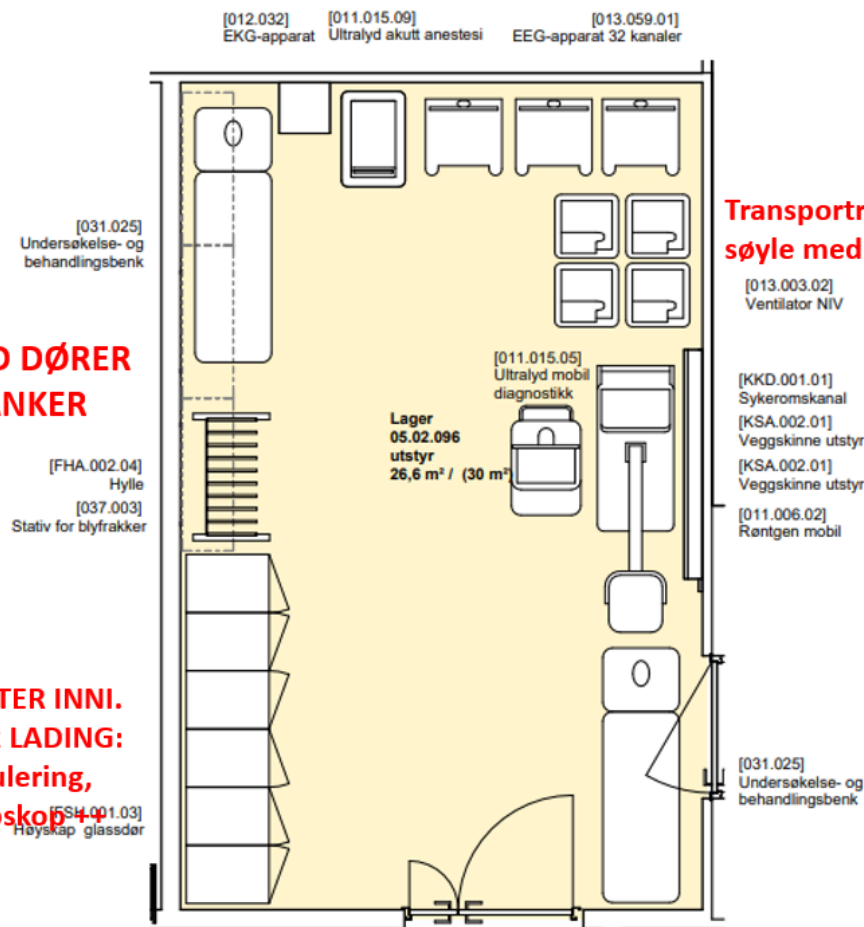


FORBEREDELSESR MØTE 3

Arbeidsrom, ekspedisjon og inngang

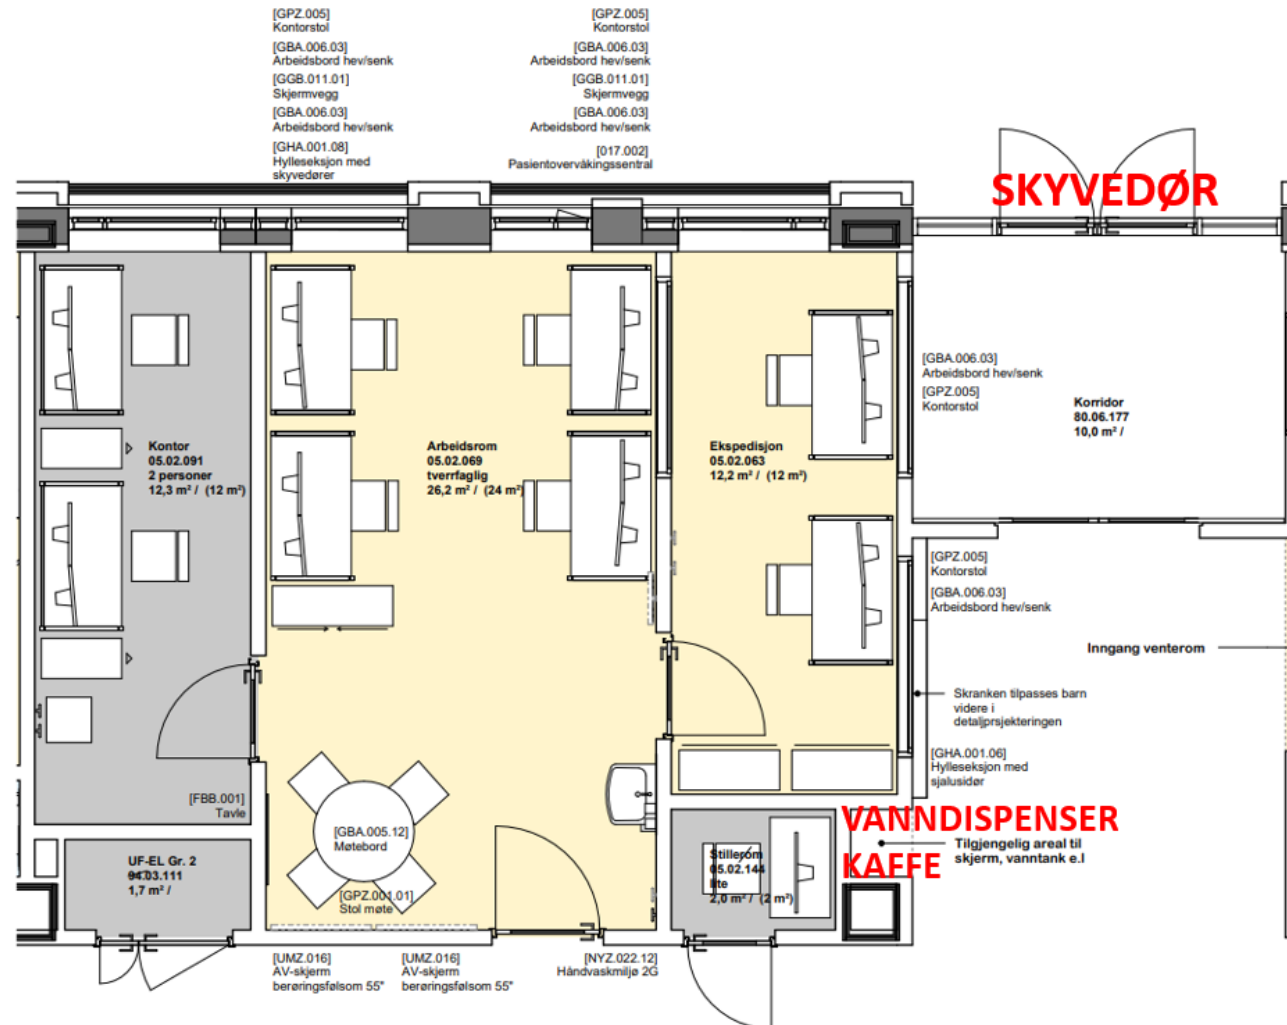


ARBEIDSROM 2

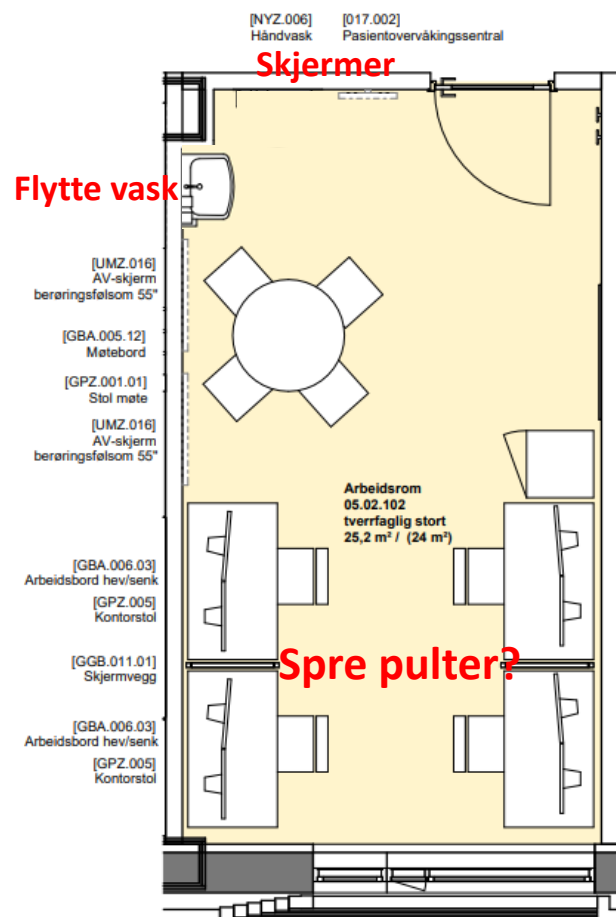

HER BLE VI ENIGE OM
(MENER JEG, SOM
SKISSET OG SKREVET I
RØDT):

- SKJERMER PÅ KORTVEGG
- VASK FLYTTES
- IKKE SPRE PULTER

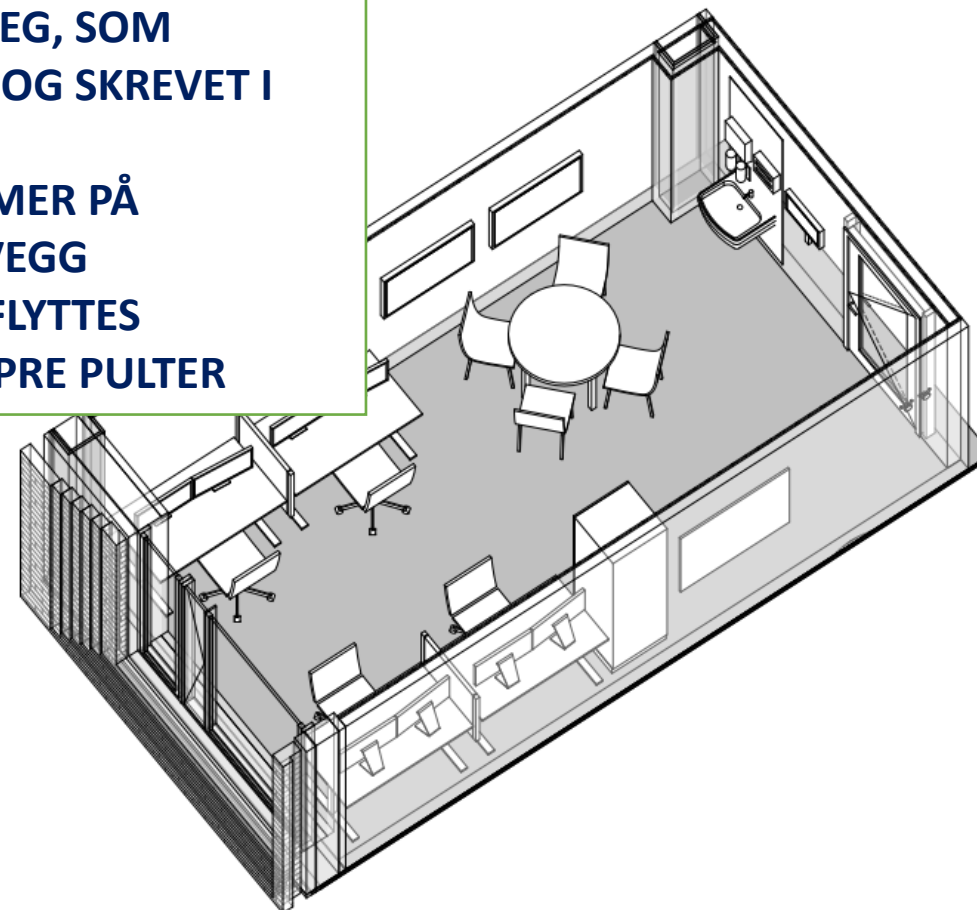

TRIAGE-ROM

- PASIENTOVERVÅKNING X 2 PÅ SKINNE, MEN MOT MIDTEN AV ROMMET FOR BEGGE SENGER.
- TAKSKINNE UTGÅR
- IKKE VASK NEDERST I ROMMET
- VEGGHENGT PC MIDT MELLOM SENGENE, PC PÅ ARBEIDSBORD UTGÅR
- VEGGHENGT PC SOM ANGITT I RØDT VED SIDEN AV SØYLE
- INFUSJONRACKS SOM OPPRINNELIG ANGITT


Pakke
Kontor

poli

Skjern

poli

Under

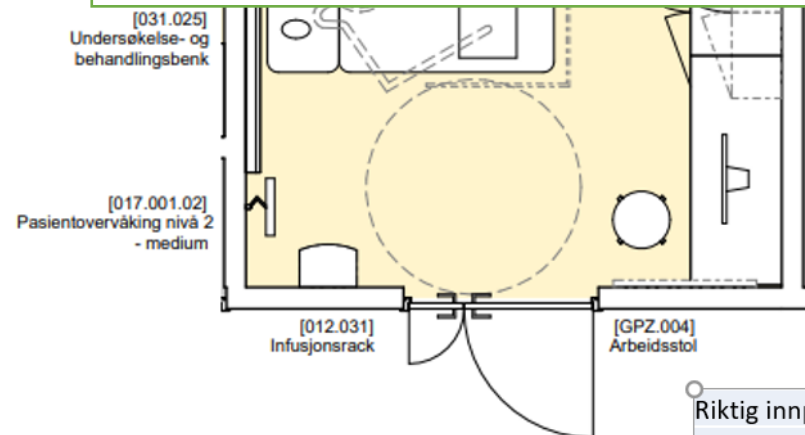

[091.008] Pakke PC vegghengt
[GPZ.005.02] Kontorstol u/armle

[GPZ.001] Stol

[KKD.001.02] Sykeromskanal poliklinikk standard

[GGB.010] Skjermvegg pasienter
[061.003.01] Modulbord
[KKD.001.02] Sykeromskanal poliklinikk standard

[015.003] Undersøkelseslampe
[031.025] Undersøkelse- og behandlingsbenk

[017.001.02] Pasientovervåking nivå 2 - medium

Vask?

[012.031] Infusjonsrack

[GPZ.004] Arbeidsstol

Pasientovervåking nr 2

Infusjonsrack?

Nyfødseng

Stoler

PC, evt PC-tralle

PC, ev. PC-tralle

[031.002.03] Takskinne for infusjonsoppheng

[FSH.001.03] Høyskap glassdør
[016.003.01] Personvekt, spedbarn med lengdemål

[FSA.013.01] Overskap
[FSA.011.02] Underskap
[FSA.013.01] Overskap
[FSA.011.02] Underskap


[FBA.041.33] Benkeplate høytrykkslaminat

[UMZ.201.01.02] Monitor 55"

- Riktig innplassering av undersøkelseslampe må angis
- Hvor/hvordan er infusjonsracket for pumper tenkt plassert
- Skal pasientovervåkingen være mobil eller henge på vegg?

- AV-SKJERMER BLIR DER FØRST ANGITT
- TAKSKINNE UTGÅR
- INFUSJONSrack PÅ UTTAKSSENTRAL
- OFTALMOSKOP PÅ UTTAKSSENTRAL

AKUTTROM

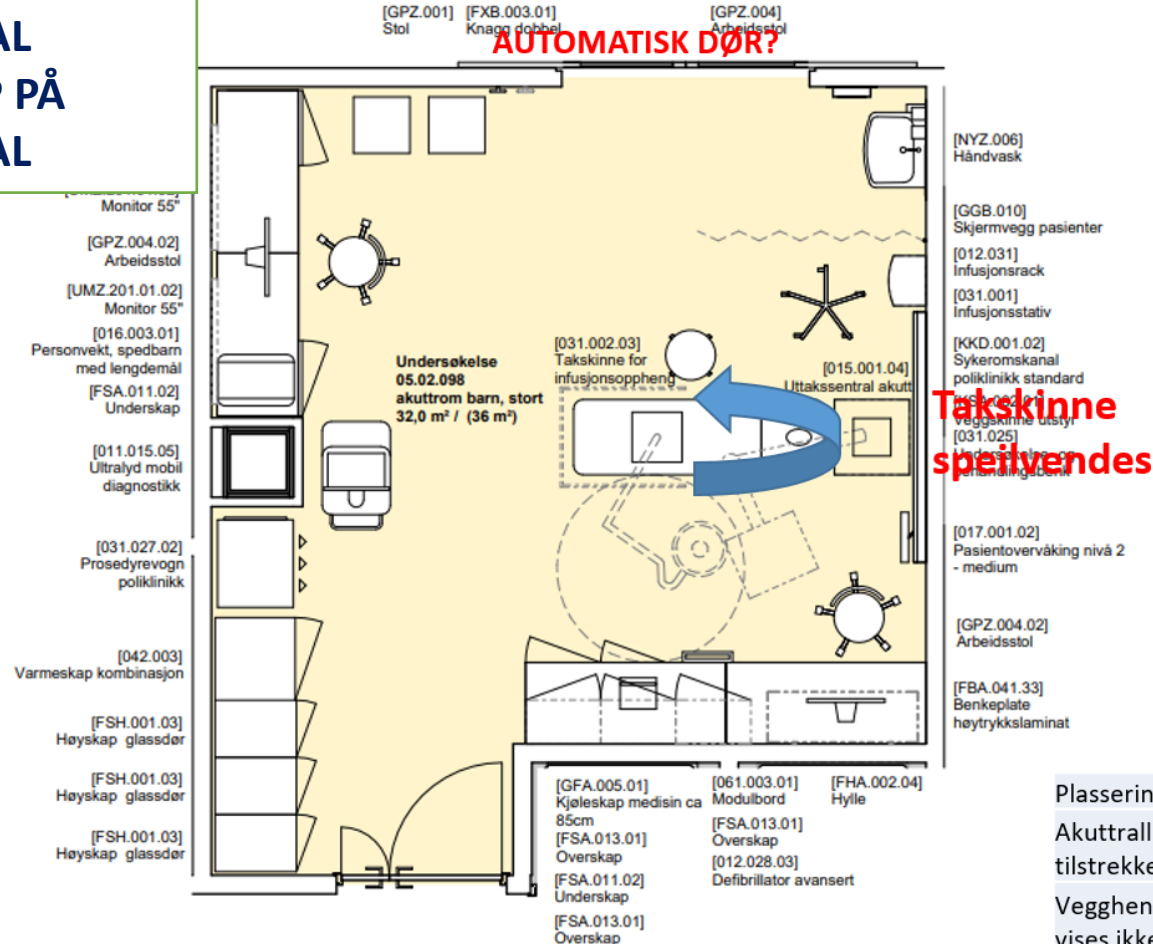

PLASSERING AV-SKJERMER??

ÅPNE HYLLER KAN FJERNES?

INFUSJONSrack PÅ UTTAKSSENTRAL?



Oftalmo/otoskop på uttakssentral

Plassering av uttakssentral og undersøkelseslampe må angis

Akuttralle er plassert utenfor venterommet. Gruppen må si om det er tilstrekkelig nærhet, ref tilbakemelding møte 2



Vegghengt oftalmo-otoskop, med veggtransformator er programmert men vises ikke på tegning enda. Plassering på vegg må angis

AKUTTROM MED DØR UT

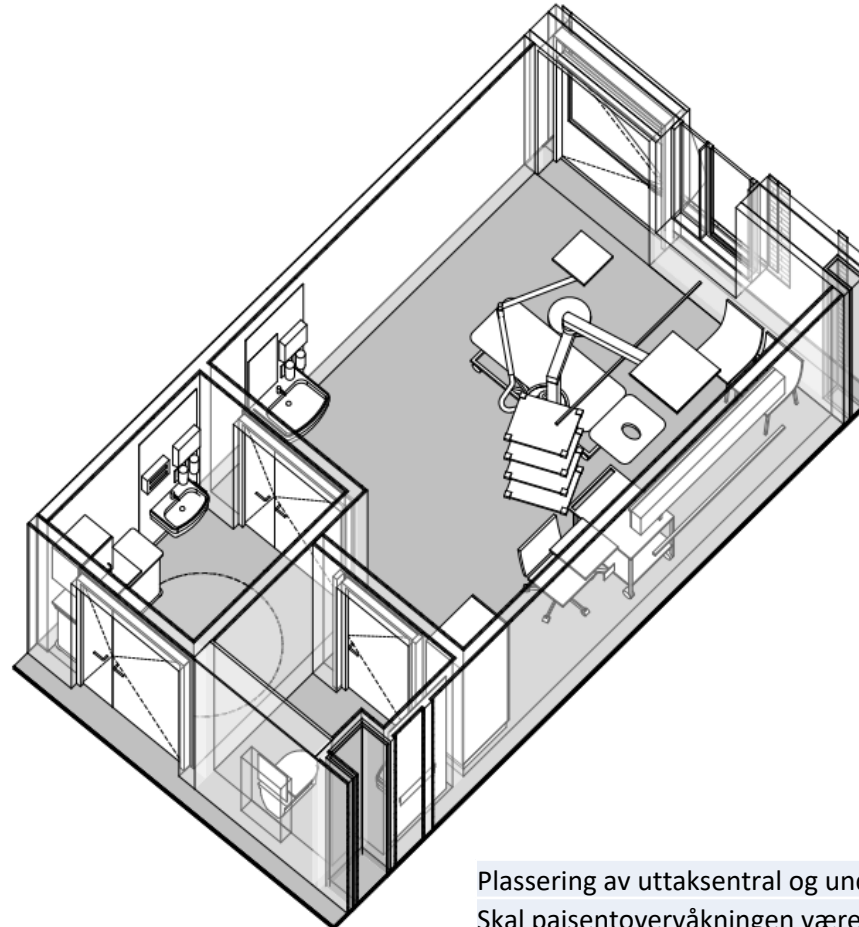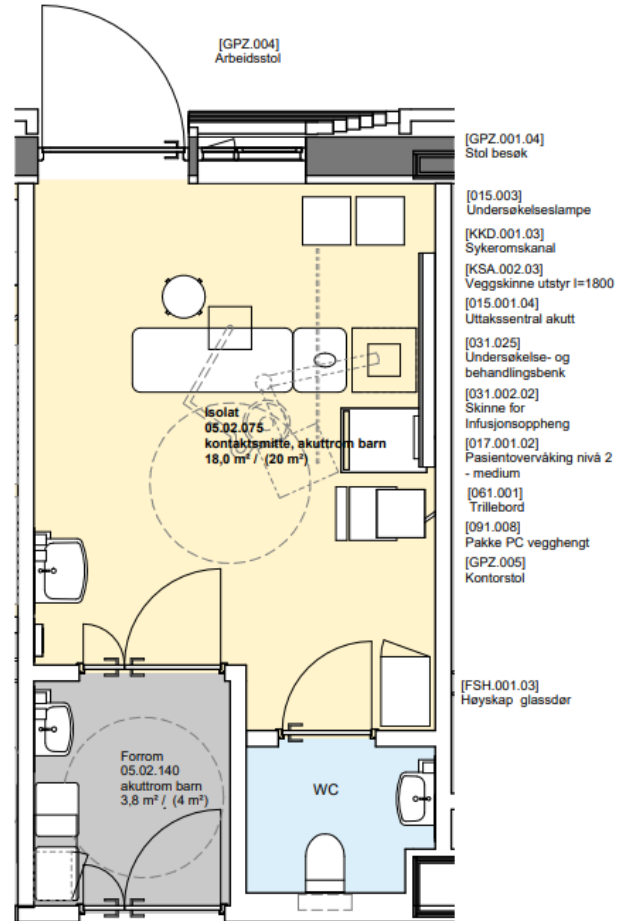

Plassering av uttaksentral og undersøkelseslampe må angis
Skal pasientovervåkingen være mobil eller henge på vegg ?

ISOLAT SOM KAN VÆRE TIL UNDERSØKELSE

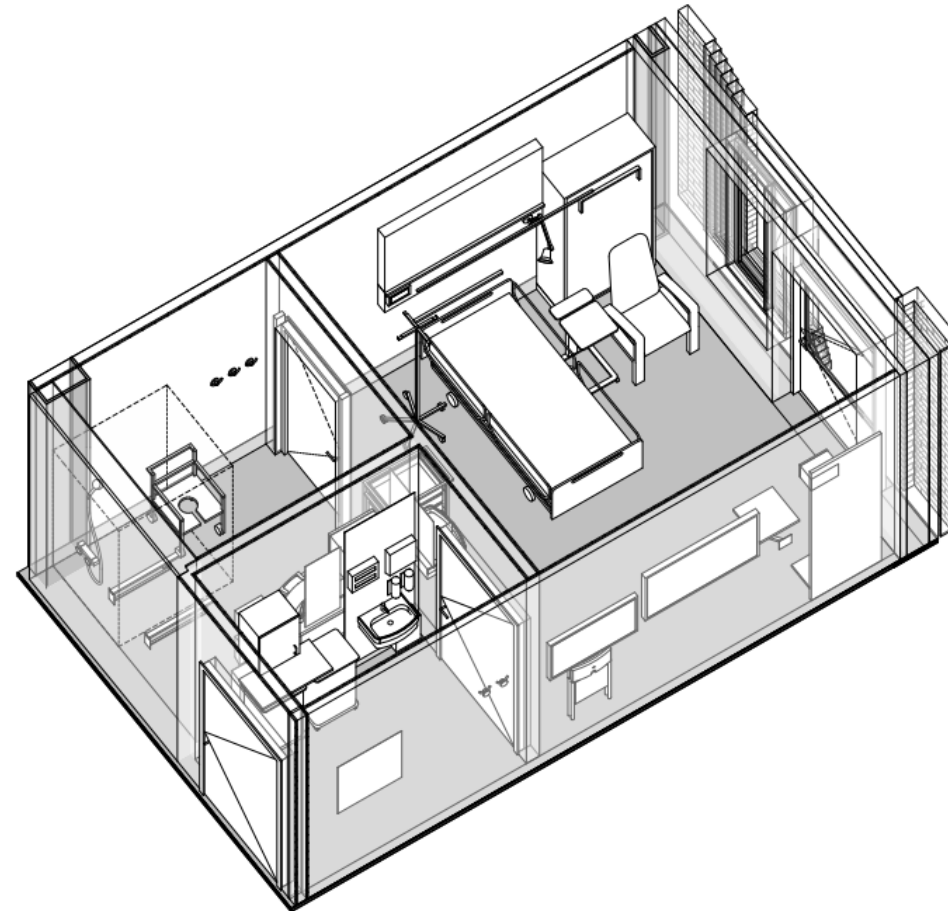
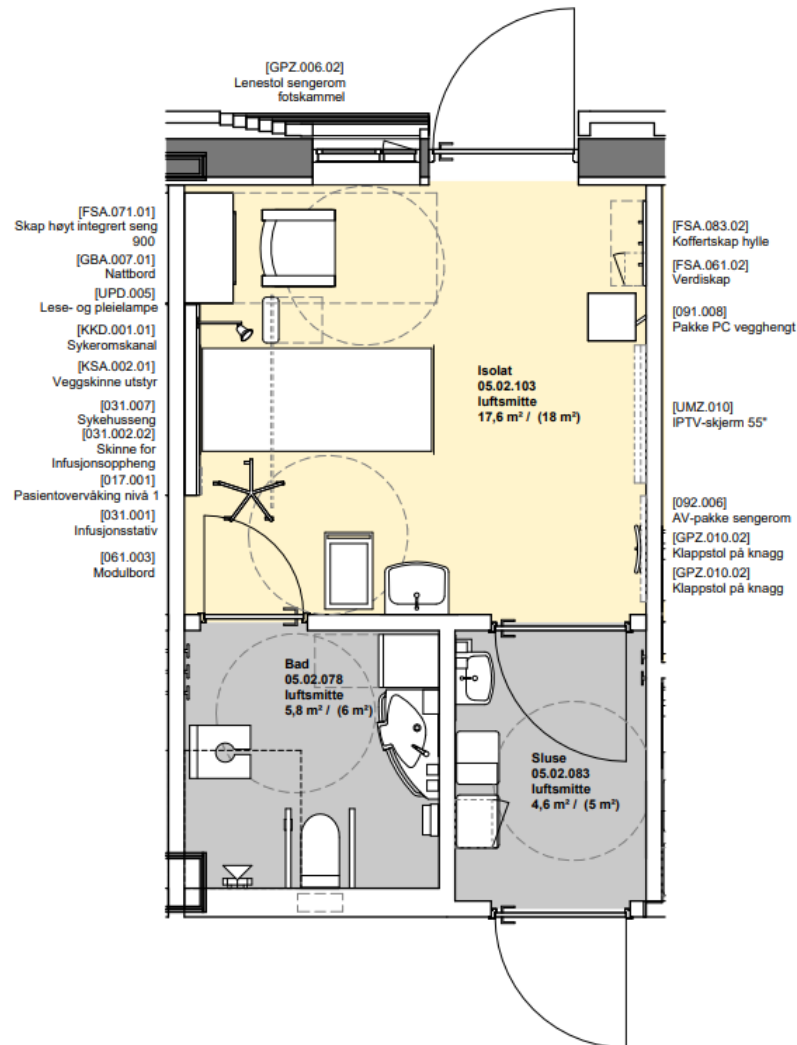


Er skjerming av pasient godt nok i rommet ? **JA**

Det må avgjøres om kolposkop skal være takhengt eller mobilt. **Mobilt**

Plassering av skjerm til kolposkop må angis. På kolposkop

SO-ROM

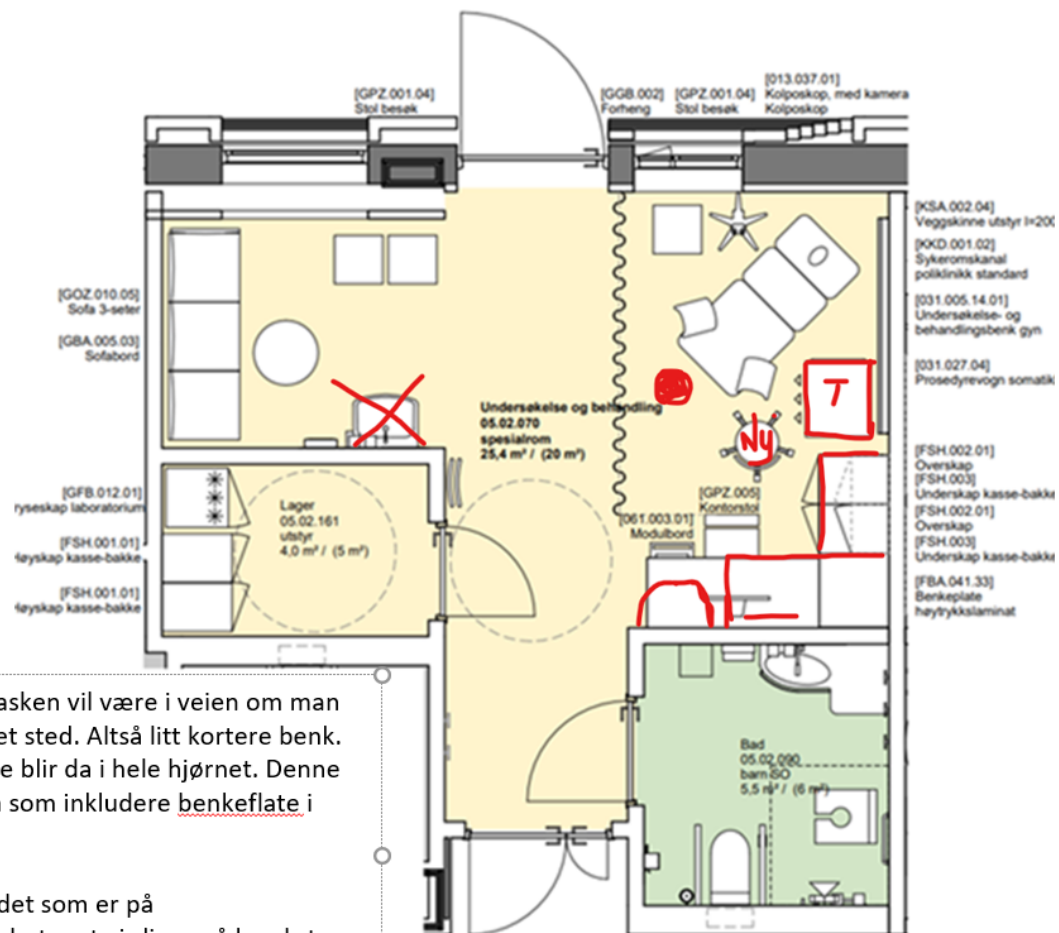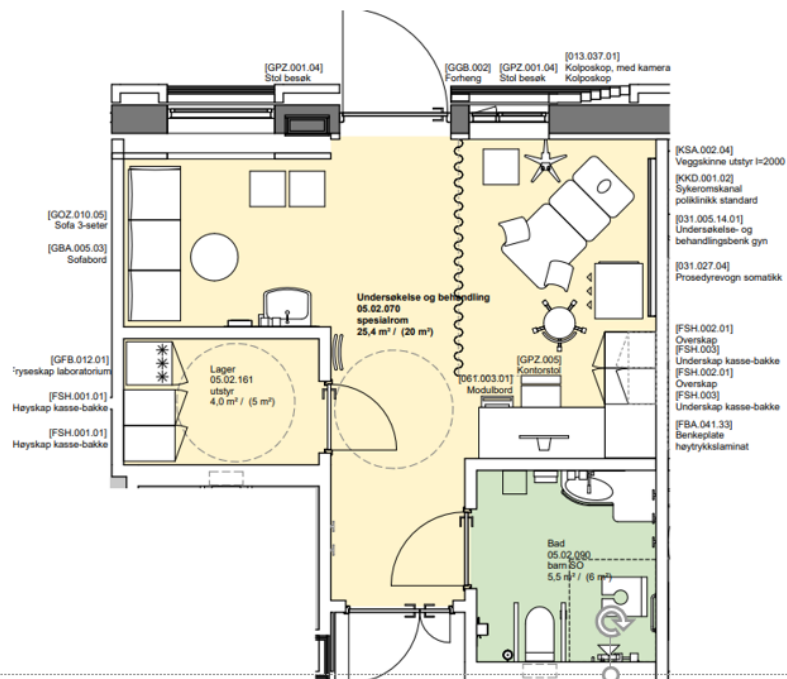

Som du ser er det kryss over vasken i samtalesonen. Dette har vi vurdert som utfordrende ettersom vasken vil være i veien om man er flere i samtalen. Vasken i påværende rom er også i samtalesonen og kunne med fordel vært et annet sted. Altså litt kortere benk. Man kan utvide arbeidssonen i lengderetningen isteden. Vask blir der den opprinnelig stod. Benkeplate blir da i hele hjørnet. Denne med fordel i ståhøyde (at man jobber stående, også med PC). Over og underskap der det er tegnet inn som inkludere benkeflate i forlengelsen av arbeidsbenken. 'T' er prosedyrevogn.

Det vi også håper på, som vi ønsker du legger inn i ønskelisten, er et nytt kolposkop ('Ny') tilsvarende det som er på overgrepsmottaket på Aker. Disse er helintegreerte med pc, skjerm og tastatur på selve kolposkopet og betyr at vi slipper å ha ekstra pc på arbeidsbenken som frigjør plass. Nå er det et kaos med ledninger grunnet kolposkop, pc og skjerm til denne samt egen OUS pc så det vil også hjelpe på litt færre ledninger. Rundingen som står med «ny» er tenkt til å være nytt kolposkop


- ØNSKER ELEKTRISITET FOR DEVICER I HØYSKAP (MANGE STIKK)
- DERSOM DET IKKE GÅR, BEVARE ÅPNE HYLLER MED STIKK FOR DEVICER
- F.Ø. OVERSKAP MED DØRER, IKKE HYLLER PLANKER RESTEN
- TRANSPORTRESPIRATOR SOM EN AV VENTILATORENE

være i dette rommet ?

**OVERSKAP MED DØRER
IKKE HYLLER-PLANKER**

**VIKTIG MED ET SKAP MED RIKELIG MED STIKKONTAKTER INNI.
DETTE FOR DIVERSE MINDRE DEVICER SOM TRENGER LADING:
Eks: Fjernkontroll baklofenpumpe og dyp hjernestimulering,
utstyr for øye som håndholdt spaltelampe og oftalmoskop**

LAGER

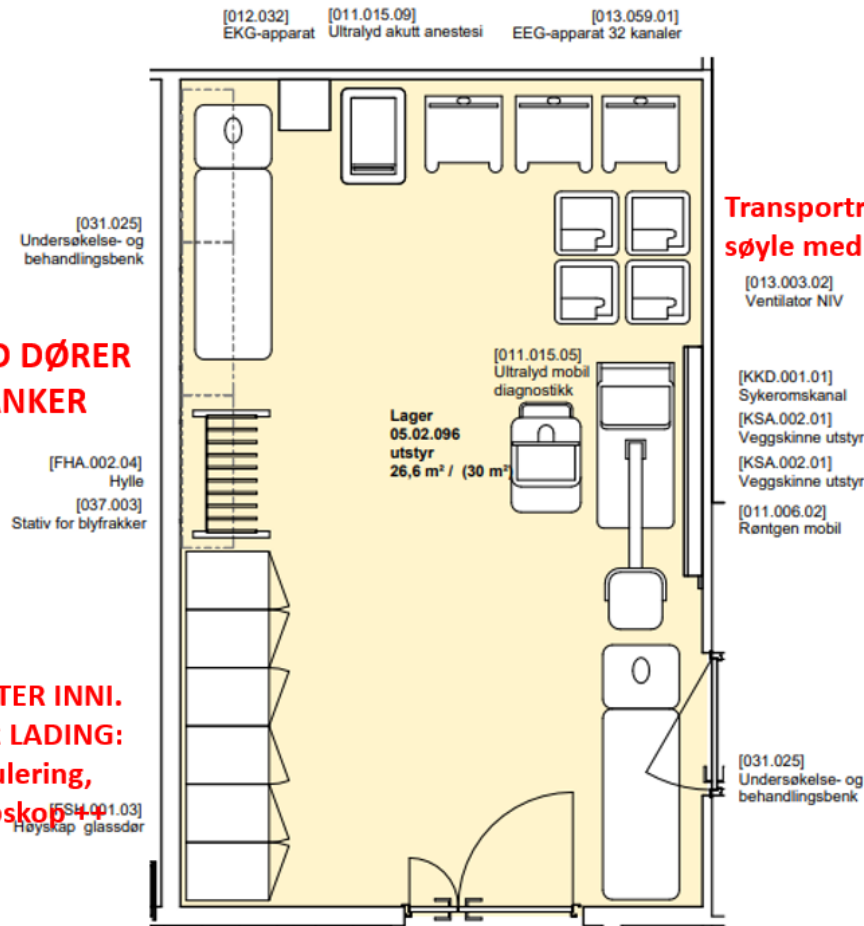

Møte 3 pulje 3.2 - Y - Barne- og ungdomsmottak - NRH

Romfnr	Romnavn
05.02.063	Ekspedisjon
05.02.064	Venteplass
05.02.069	Arbeidsrom, tverrfaglig
05.02.070	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.02.074	Undersøkelse, triage barn
05.02.075	Isolat, kontaktsmitte, akuttrom barn
05.02.096	Lager, utstyr
05.02.098	Undersøkelse, akuttrom barn, stort
05.02.102	Arbeidsrom, tverrfaglig stort
05.02.103	Isolat, luftsmitte
05.02.161	Lager, utstyr

Møte 3 pulje 3.2 - Y - Barne- og ungdomsmottak - NRH		Fylles ut av OUS
05.02.063 Ekspedisjon		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Er det godt nok visuell kontakt mellom eksp. og venterom?
Skal det være pasientsignal - vaktromdisplay her?

ARK
RIIKT

Ønsker tett vegg mot venterom (ikke glassvegg). Men åpning som vist i stedet for dør (som sist). Bør ha kamera for å ha oversikt over personer i venterommet
?

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
GHA.001.06	Hylleseksjon, kontor, sjalusidør d=400 b=1000 h=1200	2	IARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	IARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	IKT				
FDB.003.10	Skranke barn	1	ARK				
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	IKT				
				Må ha ekstra printer for også å kunne skrive ut navnebånd/ armbånd			

Møte 3 pulje 3.2 - Y - Barne- og ungdomsmottak - NRH		Fylles ut av OUS
05.02.064 Venteplass		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Rommet vises med åpning ut til korridor. Brannregler krever at alt av møbler og utstyr skal være fastmontert. Vil dette være en funksjonell løsning?

ARK

Disse stoler må være fastmonterte hvis man ønsker åpenhet mot korridor. Det er ok, men vi må vurdere bedre gruppering av stoler nederst i rommet.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	3	IARK				
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	RIKT				
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg	1	RIKT				
GPZ.001.05	Stol, venteområde, stablebar	10	IARK	Disse stoler må være fastmonterte hvis man ønsker åpenhet mot korridor. Det er ok, men vi må vurdere bedre gruppering av stoler nederst i rommet.			
UVZ.001	Vanndispenser for kaldt drikkevann	1	HF	Kan plasseres på motsatt side av korridor i naturlig åpning i vegg.			

Ønskelig med fast vegg, ikke glass mot korridor ved inn/utgang.
Er det mulig med kameraovervåkning av venteareal?

Hører ikke til dette rommet, men korridoren: Må ha opplegg for spritdispenser for de som ankommer mottak

Møte 3 pulje 3.2 - Y - Barne- og ungdomsmottak - NRH		Fylles ut av OUS
05.02.069 Arbeidsrom, tverrfaglig		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	4	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
UMZ.015	AV-skjerm, 55"	1	RIKT		2		
GBA.005.12	Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740	1	IARK				
GHA.001.08	Hylseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900	1	IARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	4	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	4	IARK				
ODZ.010	Pakke, PC – Vegghengt	1	IKT	Trengs dette? Hvor skal den være?			
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	4	IKT				
017.002.02	Pasientovervåkingssentral, 1 skjerm, vegghengt	1	RUT				
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg	1	RIKT				
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200	8	IARK				
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	IKT	Både her og i ekspedisjon? Og ekstra her også for navnebånd?			
GPZ.001.01	Stol, møte	4	IARK				
FBB.001	Tavle hovedartikkel	1	ARK				
FBA.084	Veggfeste AV-skjerm (< 35 kg), bevegelig arm	1	RIKT		2		
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	ARK				
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	ARK				

Hører ikke til dette rommet, men korridoren: Må ha opplegg for spritdispenser for de som ankommer mottak.

Det er ønskelig med vanndispenser (og ev. kaffe) i korridor i innhugg der man har angitt at dette kan være

Møte 3 pulje 3.2 - Y - Barne- og ungdomsmottak - NRH		Fylles ut av OUS
05.02.070 Undersøkelse og behandling, spesialrom		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen
Er skjerming av pasient godt nok i rommet ?	ARK	Ja
Det må avgjøres om kolposkop skal være takhengt eller mobilt.	RUT	Mobilt.
Plassering av skjerm til kolposkop må angis	RUT	Forhåpentligvis er skjerm integrert i selve kolposkopet. Dette er nå standard, og man regner med

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
031.043.01	Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde	1	RUT	Litt kortere benk. Man kan utvide arbeidssonen i lengderetningen isteden. Vask blir der den opprinnelig stod. Benkeplate blir da i hele hjørnet. Denne med fordel i ståhøyde (at man jobber stående, også med PC). Over og underskap der det er tegnet inn som inkludere benkeflate i forlengelsen av arbeidsbenken.			
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FBA.041.33	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1600	2	ARK	Med integrert skjerm 0 Utgår siden det blir høy (stå-høyde) arbeidsbenk 0, Ugår. Nok med prosedyrevogn Obs at disse må kombineres med 'høyere' underskap siden man ønsker ståhøyde på arbeidsbenk.			
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	IARK				
015.009.01	Brakett/forankringsplate, liten	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
GGB.002	Forheng, skjerming hovedartikkel	1	IARK				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	ARK				
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK	Merket T på ny tegning. Men ønsker å beholde prosedyrevogn			
013.037.01	Kolposkop, med kamera	1	RUT				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
FSH.002.01	Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør	2	ARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	RIKT				
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	RIKT				
016.003	Personvekt	1	HF				
031.027.04	Prosedyrevogn, somatikk	1	RUT				
GOZ.010.05	Sofa modul 3-seter b=2000	1	IARK	OBS høyde underskap slik at det blir 'stå-høyde' på arbeidsbenk.			
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	IARK				
FOB.001	Stol, klapp, vegghengt, hovedartikkel	2	ARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
FSH.003.11	Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=900	2	ARK				
031.005.14.01	Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk	1	RUT				
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	RIE				

Møte 3 pulje 3.2 - Y - Barne- og ungdomsmottak - NRH		Fylles ut av OUS
05.02.074 Undersøkelse, triage barn		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Riktig innplasering av undersøkelseslampe må angis
Hvor/hvordan er infusjonsracket for pumper tenkt plassert
Skal pasientovervåkningen være mobil eller henge på vegg ?

RUT
RUT
RUT

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FBA.041.33	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1600	1	ARK				
FBA.041.21	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=900	1	ARK				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT	0 Er i pasientovervåkning?			
016.001	Flowmeter O2	1	HF	Hva er dette? Flere?			
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
FSH.001.03	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, glassdør	1	ARK				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	ARK	Munnbind/hansker/spritdispenser etc??			
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	ARK				
031.002.01.1	Infusjonsoppheng for himlingsmontert skinne, 3 kroker	1	RUT	Må speilvendes			
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	2	RUT	Nok?			
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	2	RUT	Nok?			
012.031	Infusjonsrack	1	RUT	Nok?			
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003.01	Modulbord med klaff	1	RUT	Kan stå under benkeplate der PC stod			
UMZ.201.01.02	Monitor 55"	2	IKT				
016.004.01	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	RUT	2, en på hver sykeromskanal			
FSA.013	Overskap, generell, hovedartikkel	2	ARK				
ODZ.001	Pakke, PC, standard, 1 skjerm	1	IKT	0, erstattes med ekstra PC pakke vegghengt (ev. trillbar PC)			
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	RUT	2, en til hver sykeromskanal			
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	RIKT	2			
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	RIKT	2			
016.003	Personvekt	1	HF				
016.003.01	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	RUT				
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	1	HF				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF	2 (1 på hver sykreomskanal)			
KDD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk, standard	2	RIE				
031.002.03	Takskinne for infusjonsoppheng, u-formet	1	RUT	Må speilvendes			
FSA.011.02	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	1	ARK				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
013.035.03	Varmelampe, mobil	1	RUT	0, er integrert i nyfødseng			
031.007.07	Varmeseng, nyfødt	1	RUT				
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	ARK	2			
				Lengdemål for større enn spedbarn (ikke stående), gjelder alle undersøkelses/behandlingsrom og akuttrom i mottak			
				Trillbart IV-stativ			

Møte 3 pulje 3.2 - Y - Barne- og ungdomsmottak - NRH		Fylles ut av OUS
05.02.075 Isolat, kontaktsmitte, akuttrom barn		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Plassering av uttaksentral og undersøkelseslampe må angis	RUT	
Skal pasientovervåkingen være mobil eller henge på vegg ?	RUT	Henge på vegg

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FBB.006	Bakplate håndvaskmiljø hovedartikkel	1	ARK				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
FSH.001.03	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, glassdør	1	ARK	fastmontert			
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
016.004.01	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT	smittetastatur			Er det medical grade pc pakke også?
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	RUT				
016.003	Personvekt	1	HF				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	RIE				
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
015.001.04	Uttakssentral, akutt	1	RUT				
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	ARK				

Spedbarnsvekt med lengde
lengdemåler små barn, ikke spedbarn, ikke gående.

Møte 3 pulje 3.2 - Y - Barne- og ungdomsmottak - NRH		Fylles ut av OUS
05.02.098 Undersøkelse, akuttrom barn, stort		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	
Er det behov for varmelampe (overvarme) ifm varmeseng ?	RUT	
Plassering av uttaksentral og undersøkelseslampe må angis	RUT	
Akuttralle er plassert utenfor venterommet. Gruppen må si om det er tilstrekkelig nærhet, ref tilbakemelding møte 2	PO/RUT	
Vegghengt oftalmo-otoskop, med veggtransformator er programmert men vises ikke på tegning enda. Plassering på vegg må angis	RUT	
		Varmelampe følger varmeseng, plasseres i triagerom
		Ja
		Uttakssentral

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
013.127	Aggregat varmepledd	1	HF	0. Utgår			
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	3	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FBA.041.14	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1300	2	ARK				
FBA.041.33	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1600	2	ARK	Fastmontert			
012.028.03	Defibrillator, avansert	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	1	ARK				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF	Speilvendes			
FSH.001	Høyskap kassebakke, hovedartikkel	3	ARK				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	ARK				
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	ARK	Antall?			
031.002.01.1	Infusjonsoppheng for himlingsmontert skinne, 3 kroker	1	RUT				
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	RUT				
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	RUT				
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	1	RUT	Antall?			
012.031	Infusjonsrack	1	RUT	Ønskelig med 2. En på vegg og en på uttakssentral. Plass til opp til 8 pumper.			
031.001.02	Infusjonsstativ, for seng	1	RUT				
GFA.005.01	Kjøleskap, medisin/morsmelk, ca. 85 cm	1	RUT				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
014.011.02	Laryngoskop, video	1	RUT	Låsbart?			
061.003.01	Modulbord med klaff	1	RUT				
UMZ.201.01.02	Monitor 55"	2	IKT				
016.004.01	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	RUT				
FSA.013.01	Overskap, generell d=350 b=600 h=700	3	ARK	Festes uttakssentral			
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	IKT				
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	RUT				
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	RIKT				
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	RIKT	0			
016.003	Personvekt	1	HF				
016.003.05	Personvekt, spebarn	1	HF				
016.003.01	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	RUT				
031.027.02	Prosedyrevogn, poliklinikk	1	RUT	2			
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	1	HF				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
UIJZ.403	Skrivere - Forekomster flyttes til UIJZ.405.01.01	1	IKT				
GPZ.001.05	Stol, venteområde, stablebar	2	IARK	Er dette riktig??? Må ha riktig antall O2 og medisinsks luft etc.			
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
031.002.03	Takskinne for infusjonsoppheng, u-formet	1	RUT				
011.015.05	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	RUT	Speilvendes			
FSA.011	Underskap, generelt, hovedartikkel	3	ARK				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
015.001.04	Uttakssentral, akutt	1	RUT	0 - står på triagerom			
031.007.07	Varmeseng, nyfødt	1	RUT				
042.003	Varmeskap, kombinasjon i.v. væske og tekstiler	1	RUT				
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	RIE				

Lengdemål for pasienter større enn spedbarn, men ikke stående

Transportrespirator med mulighet for NIV, søyle med infnsjonspumper og overvåkningsmodul type transport. Ref akkuttmottak Ullevål i dag. På lager står det 4 stk respiratorer for NIV. Vi bør sikre at minst en av de er av transporttypen med stativ for sprøytepumper og overvåkningsmodul av transporttype (vi har slike i hovedakuttmottaket på US i dag). Dersom man tenker at man skal etablere barna på NIV i mottak, bør man ha respiratorer som er mulige å transportere videre til evt overvåkningsavdeling. (Hamilton C6 og T1)

Blodsuktermåler
gjennomlysnings-apparat for blodprøver/veneflon

Låsbart skap for medisiner
Låsbart kjøleskap??

Møte 3 pulje 3.2 - Y - Barne- og ungdomsmottak - NRH		Fylles ut av OUS
05.02.102 Arbeidsrom, tverrfaglig stort		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	4	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
UMZ.015	AV-skjerm, 55"	1	RIKT	2? Skjermer ved siden av dør? Flytte vask ?			
GBA.005.12	Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740	1	IARK				
FSH.001.01	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	4	IARK				
ODZ.010	Pakke, PC – Vegghengt	1	IKT	Trengs det? Hvor?			
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	4	IKT				
017.002.02	Pasientovervåkingssentral, 1 skjerm, vegghengt	1	RUT				
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg	1	RIKT				
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200	2	IARK				
GPZ.001.01	Stol, møte	4	IARK				
FBB.001.01	Tavle, whiteboard b=1205 h=1005	1	ARK				
FBA.077	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg	1	RIKT	2?			
				Er skjermene riktig type? For overvåkning?			
				Etikette-printer?			
				Spre pulter?			

Møte 3 pulje 3.2 - Y - Barne- og ungdomsmottak - NRH	Fylles ut av OUS
05.02.103 Isolat, luftsmitte	
Tilbake til oversikten	
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Innspill fra medvirkningsgruppen

AIO telefon og intercomapparat?

RIIKT

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	ARK				
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	ARK				
031.002.01.1	Infusjonsoppheng for himlingsmontert skinne, 3 kroker	1	RUT				
031.001.02	Infusjonsstativ, for seng	1	RUT				
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	RUT				
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	RIKT				
FSA.083.02	Koffertskap hylle	1	ARK				
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	1	IARK				
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	RIE				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	1	IARK				
016.004.01	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	RUT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	RUT	Nivå 2			
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	RIKT				
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	RIKT				
FSA.071.01	Skap høyt integrert seng 900	1	ARK				
031.002.02	Skinne for infusjonsoppheng, himlingsmontert	1	RUT				
FTZ.001	Speil veggfast, hovedartikkel	1	ARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
FOB.001.02	Stol, klapp, vegghengt, u/armlener	2	ARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
031.007	Sykehusseng	1	RUT				
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	RIE				
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	RIE				
FSA.061.02	Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200	1	ARK				

PC-pakke vegghengt, smittetastatur

Møte 3 pulje 3.2 - Y - Barne- og ungdomsmottak - NRH		Fylles ut av OUS
05.02.161 Lager, utstyr		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Skal det lagres noe laddbart utstyr her?
Vil sykeromskanal være aktuell her?

ARK
ARK
Nei
Nei

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GFB.012.01	Fryseskap, laboratorium, ca 85 cm	1	RUT				
FSH.001.01	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	2	ARK				
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	RIE				
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	RIE	Ekstra overskap e.l. over fryseskapet?			

Møte 3 pulje 3.2 - Y - Barne- og ungdomsmottak - NRH

Romfnr	Romnavn	Rombetegnelse
<u>05.02.063</u>	Ekspedisjon	
<u>05.02.064</u>	Venteplass	
<u>05.02.069</u>	Arbeidsrom	tverrfaglig
<u>05.02.070</u>	Undersøkelse og behandling	spesialrom
<u>05.02.074</u>	Undersøkelse	triage barn
<u>05.02.075</u>	Isolat	kontaktsmitte, akuttrom barn
<u>05.02.096</u>	Lager	utstyr
<u>05.02.098</u>	Undersøkelse	akuttrom barn, stort
<u>05.02.102</u>	Arbeidsrom	tverrfaglig stort
<u>05.02.103</u>	Isolat	luftsmitte
<u>05.02.161</u>	Lager	utstyr

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.02.063	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.02.063		
Romnavn	Ekspedisjon		
Rombetegnelse			
Prosjektert/Geografisk romnr	M1.K/M1.7		
Programmert areal	12		
RFP status	Avledet fra SRF.036.00		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Oppmøtereregistrering og mottak av akuttpasienter, deling av informasjon mellom ansatte og pasient, pårørende og besøkende ved skranke Ekspedisjonen henger sammen med arbeidsrom, tverrfaglig som ligger i bakkant. Det skal være universelt utformet henvendelsespunkt innenfor slusen fra inngangen. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i mer skjermet del. i bakkant. Det skal være god visuell oversikt til både arealer utenfor akuttmottaksinngangen, dørmiljøet og mot ventesonen. Robusthet og sikkerhet er viktig del av funksjonen for dette rommet og tiliggende områder. Det skal være dør og port-		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	2		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	3		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Ja		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner	Arbeidsrom, tverrfaglig, akuttmottaksinngang, mottak ambulanser og ventesone		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)	til korridor		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Kun mottak		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.02.064	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.02.064		
Romnavn	Vente plass		
Rombetegnelse			
Prosjektert/Geografisk romnr	M1.M/M1.7		
Programmert areal	20		
RFP status	Avledet fra SRF.189.00		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Venteområde for pasienter og pårørende. Tilrettelagt for barn. Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter. Egne soner for rullestoler. Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern. Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	4		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	12		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Ja	Utgår	
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)	Mot ekspedisjon	Utgår, kamera i stedet(?)	
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.02.069	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.02.069		
Romnavn	Arbeidsrom		
Rombetegnelse	tverrfaglig		
Prosjektert/Geografisk romnr	M1.J/M1.7		
Programmert areal	24		
RFP status	Avledet fra SRF.006.02		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Rommet skal benyttes av ulike faggrupper. Det skal inneholde kortvarige arbeidsplasser og gi mulighet for tverrfaglige møter og samtaler. Rommet inngår som del av arbeidsbase i akuttmottak for barn og unge.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	4		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	8		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)	mot ekspedisjon		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)	Se kommentar	Hva er kommentaren?	
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Kun mottak		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.02.070	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.02.070		
Romnavn	Undersøkelse og behandling		
Rombetegnelse	spesialrom		
Prosjektert/Geografisk romnr	M1.F/M1.7		
Programmert areal	20		
RFP status	Avledet fra SRF.175.00		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Mottak og gynekologisk undersøkelse av polikliniske og inneliggende pasienter. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Det utføres sporsikring i rommet. Håndvask personale.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	4		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	8		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Ja		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)	Lyspanel		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	1	2 (eller 4) hvis brukt som vanlig mottaksrom ved nødtilfeller?	
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	1	2 (eller 4) hvis brukt som vanlig mottaksrom ved nødtilfeller?	
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0	1	
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)		For Livopan	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.02.074	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.02.074		
Romnavn	Undersøkelse		
Rombetegnelse	triage barn		
Prosjektert/Geografisk romnr	M1.K/M1.4		
Programmert areal	16		
RFP status	Avledet fra SRR.175.35		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Mottak av pasienter og mulighet for triagering videre inn i mottaket. Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske barn som kan ha pårørende tilstede i rommet. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påklledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Håndvask personale.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	4		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Ja		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)	Lyspanel		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1	2?	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armaturn med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	8		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	8		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	1	2	
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)	Evakuering av anestesigasser	begge sykreomskanaler	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.02.075	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.02.075		
Romnavn	Isolat		
Rombetegnelse	kontaktsmitte, akuttrom barn		
Prosjektert/Geografisk romnr	M1.1/M1.7		
Programmert areal	20		
RFP status	Avledet fra SRR.175.35		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende barn som kan ha pårørende tilstede i rommet og mulighet for kontaktsmitteisolering. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Håndvask personale. Utformes iht. isoleringsveilederen. Spesielle forskriftskrav.	Klinisk undersøkelse og behandling av akutt innlagte pasienter som ikke er team-trengende som kan ha pårørende tilstede i rommet og mulighet for kontaktsmitteisolering.	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	3	4	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	7	8	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)	mot forrom		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Ja		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)	Lyspanel		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatyr med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	4		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	4		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	1		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)	Evakuering av anestesigasser		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.02.096	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.02.096		
Romnavn	Lager		
Rombetegnelse	utstyr		
Prosjektert/Geografisk romnr	M1.A/M1.1		
Programmert areal	30		
RFP status	Unik		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv. Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk Testing av utstyr. Onnøheng for O2 kalber på vegggisnne		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	1		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	3		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)		Trengs dette?	
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)		Trengs dette?	
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.02.098	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.02.098		
Romnavn	Undersøkelse		
Rombetegnelse	akuttrum barn, stort		
Prosjektert/Geografisk romnr	M1.J/M1.4		
Programmert areal	36		
RFP status	Avledet fra SRR.175.35		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske pasienter. Omfattende undersøkelse og potensielt stabilisering før videre overflytting ved feiltriagering. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak. Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Håndvask personale.	Klinisk undersøkelse og behandling av akutt innlagte pasienter som ikke er team-trengende.	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	5		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	10		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til akuttralle		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Ja		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)	Lyspanel		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	4	8?	
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	4	8?	
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	1		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)	Evakuering av anestesigasser		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.02.102	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.02.102		
Romnavn	Arbeidsrom		
Rombetegnelse	tverrfaglig stort		
Prosjektert/Geografisk romnr	M1.1/M1.1		
Programmert areal	24		
RFP status	Avledet fra SRF.006.02		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Rommet skal benyttes av ulike faggrupper. Det skal inneholde kortvarige arbeidsplasser og gi mulighet for tverrfaglige møter og samtaler.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	5		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	8		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Kun mottak		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Håndbetjent armatur		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.02.103	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.02.103		
Romnavn	Isolat		
Rombetegnelse	luftsmitte		
Prosjektert/Geografisk romnr	M1.H/M1.7		
Programmert areal	18		
RFP status	Avledet fra SRR.062.06		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Sengerom for 1 pasient med behov for luftsmitteisolering. Mulighet for overnatting pårørende. Tilrettelagt for mottak av pasient. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Dokumentasjon og undervisning skal kunne foregå på rommet. Oppbevaring av mindre behandlingsutstyr, hjelpemidler, hygieneartikler o.l. Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr. Spesielle forskriftskrav.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	2		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	6		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Sengetransport		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)	Til sluse		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)	Berøringsfri døråpner		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Ja		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)	Rene rom		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)	Samtaleanlegg til sluse.		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Ja		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)	Undertrykk		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	4		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	4		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	1		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)	Evakuering av anestesigasser		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Ja		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	05.02.161	Tilbake til oversikten	
Romfnr	05.02.161		
Romnavn	Lager		
Rombetegnelse	utstyr		
Prosjektert/Geografisk romnr	M1.E/M1.7		
Programmert areal	5		
RFP status	Unik		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Lager og oppbevaring for sporsikring i forbindelse med mottak og undersøkelse av seksuelle overgrep (SO). Arbeidsbenk for sikring av bevis og oppbevaring av disse i henhold til sikringsrutiner. Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv. Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

Gruppe 3 - Barne- og ungdomsmottak NRH

Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Deltakelse i møte 08.04.25
BAR	Sturla Solheim	Overlege, seksjonsleder BNE, KK BAR, tidligere leder av forprosjektgr	Gruppeleder	ja
NVR	Ulrikke Wiig	Overlege, nevrokirurgisk avdeling, barnenevrokirurgi	Fagperson	ja
KSM	Kjersti Langmoen/Linn Wold	Linn Wold deltar for Kjersti Langmoen	Fagperson	ja
KSM	Kjetil Juul Stensrud	Overlege, barnekirurgi	Fagperson	ja
PRE	Kent Robert Nyholt	Spesialrådgiver ambulansetjenesten	Fagperson	nei
BAR	Astrid Elisabeth Rojahn	Overlege barnemedisin	Fagperson	ja
BAR	Therese Myhre Dupuy	Fagutviklingssykepleier barnemedisinsk sengepost	Fagperson	ja
AKU	Janne Jørstad Roshauw	Anestesilege	Fagperson	ja
OSS	Nora Elsebutangen		Hygienesykepleier	ja
TIK	Khaled Abdekarim Al-Manasir	Ingeniør	Fagperson utstyr/IKT	nei
BAR	Sam Priestley	Sykepleier	Verneombud	nei - meldt forfall
DNLF	Håkon Stangeland Mundal	Legespesialist BAR	Tillitsvalgt	ja
NSF	Jonas Boine	Sykepleier	Tillitsvalgt	nei - ikke lenger TV.
Brukerrepres	Veslemøy Ruud	Pensjonert, tidligere helsesykepleier. Er talsperson for barn i domsto	Brukerrepresentant	ja
Ungdomsråd	Sofie Brink	Ungdomsrådet	Brukerrepresentant	nei, ny ressurs som ikke kunne delta
Stab utvikling	Lilja Therese Thomassen Bø		Fagkoordinator	ja
HSØ PO	Ingrid Halvorsen		Fasilitator	ja
HSØ PO	Thea Koren		Referent	ja
HSØ PG	Bjørn Tore Mølsæter		Utstyrsrådgiver	ja
HSØ PG	Karin Widahl		Arkitekt NRH	ja
HSØ PG	Kathrine Thoen		Arkitekt NRH	ja