



**Medvirkningsmøte 2**  
**Laboratoriemedisin**  
**Nye Rikshospitalet**  
20.11.2024

HELSE  SØR-ØST

# Agenda medvirkningsmøte 2

1. Velkommen – presentasjon av deltagere i møte v/gruppeleder
2. Hensikt og mål med møte v/fagkoordinator
3. Romskisser og utstyrslister
  - a) Gjennomgang v/gruppeleder
  - b) Avklaringer fra PG/PO
4. Oppsummering (punkter til arbeidslogg) v/HSØ PO
5. Veien videre
6. Eventuelt

# Hensikt og mål med møte

- Rommenes plassering er fastlagt
- Kvalitetssikring av romskisser og utstyrslister på unike og avledede rom
- Prioritere utstyr i overmøblerte rom


# Rom til medvirkningsmøte 2

Romnumme	Romnavn	Plan	Underlag til møte 1	Underlag til møte 2
10.01.002	Laboratorium, analyser	7	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.025	Arbeidsrom, lager IKT	7	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.033	Laboratorium, prøvemottak	8	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.034	Laboratorium, instrumentrom	8	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.035	Laboratorium, PCR rentrom	8	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.036	Laboratorium, pre-PCR	8	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.037	Laboratorium, post-PCR	8	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.092	Laboratorium, instrumentrom	8	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.098	Arbeidsrom, validering	8	Møte 2	Romskisse
10.01.100	Laboratorium, molekylærbiologi	8	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.117	Lager, forbruksvarer	8	Møte 2	Romskisse, Romfunksjonsprogram, Utstyrsliste
10.01.118	Laboratorium, manuell	8	Møte 2	Romskisse, Romfunksjonsprogram, Utstyrsliste
10.01.119	Laboratorium, manuell	8	Møte 2	Romskisse, Romfunksjonsprogram, Utstyrsliste
10.01.120	Laboratorium, instrumentrom	8	Møte 2	Romskisse, Romfunksjonsprogram, Utstyrsliste
10.01.121	Arbeidsrom, validering	8	Møte 2	Romskisse, Romfunksjonsprogram, Utstyrsliste
10.01.030	Laboratorium, prøvemottak	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.031	Laboratorium, manuell	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.032	Laboratorium, manuell	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.038	Laboratorium, instrumentrom	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.059	Laboratorium, manuell	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.060	Laboratorium, instrumentrom	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.061	Laboratorium, instrumentrom	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.062	Laboratorium, instrumentrom	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.063	Laboratorium, instrumentrom	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.069	Vaskerom	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.078	Laboratorium, celledyrking	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.103	Laboratorium, fluorescensemikroskop	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste
10.01.108	Laboratorium, genomstudier	10	Møte 2	Romskisse, Utstyrsliste

# Momenter tilbakemeldinger fra møte 1

- Antistatisk gulv
  - NRH prosjektet har uledet antistatisk gulvbelegg som standard. Er det behov for ledet antistatisk gulv så må dette meldes inn spesifikt og hvilket utstyr som krever dette
- Det legges ikke inn håndvasker på arbeidsrom
- UV-lys legges inn i PCR kabinetter og sikkerhetsbenker, ikke på romnivå
- Innspill på rensset vann som ble gitt i etterkant av medvirkningsmøte 1 er ikke hensyntatt
- Det legges ikke inn avløp i rom hvis det ikke er utstyr som krever dette

# Tidsplan

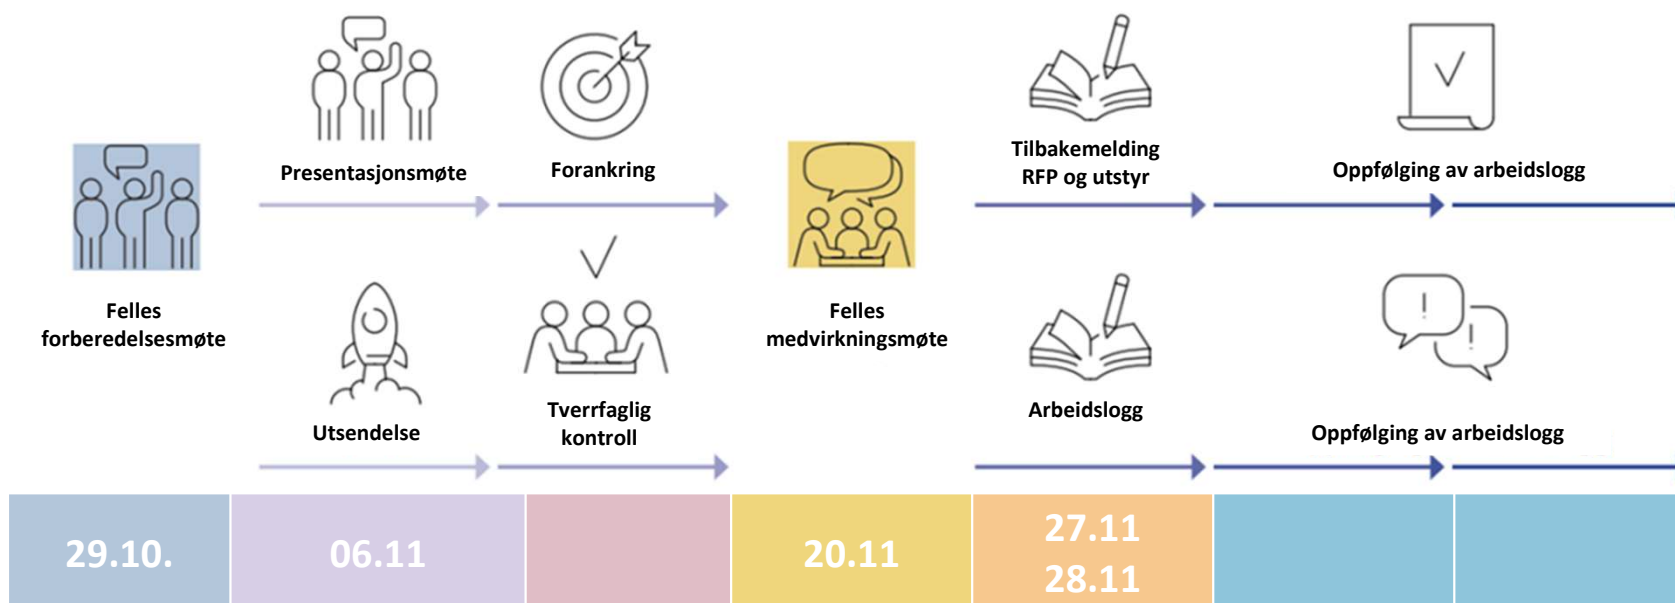

# Status og veien videre i prosjektet for pulje 3.1

